


 **Teplárenský
holding**

závod
Zvolen

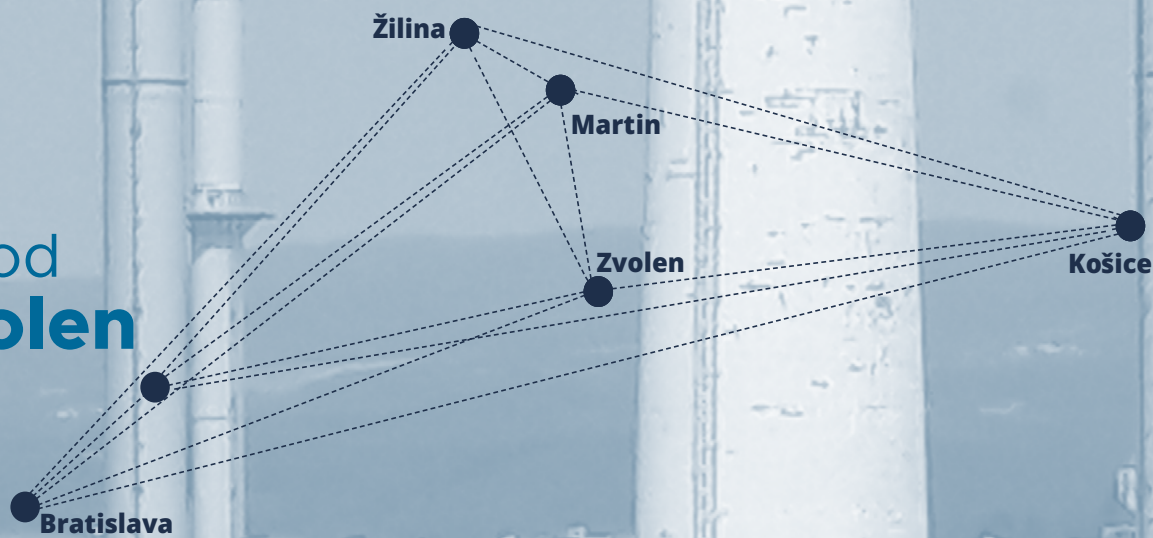

2024

PRIPOJOVACIE
PODMIENKY

OBSAH

3	<u>1. ÚVOD</u>
5	<u>2. ÚČEL PRIPOJOVACÍCH PODMIENOK, PLATNOSŤ</u>
6	<u>3. KONTAKTNÉ ÚDAJE</u>
7	<u>4. SÚSTAVY CZT, PARAMETRE</u>
8	<u>5. POSTUP PRI ŽIADOSTI O PRIPOJENIE</u>
10	<u>6. PROJEKTOVANIE</u>
14	<u>7. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE HORÚCOVODOV A TEPLOVODOV</u>
16	<u>8. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE OST</u>
20	<u>9. MERANIE A REGULÁCIA</u>
24	<u>10. REALIZÁCIA</u>
26	<u>11. PREBERANIE DIELA</u>
30	<u>12. DODÁVKA TEPLA</u>
31	<u>13. PRÍLOHY</u>

1. ÚVOD

ZOZNAM POUŽITÝCH VÝRAZOV A SKRATIEK

- BOST** – bytová objektová odovzdávacia stanica tepla (tlakovo závislá)
- BOZP** – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
- BTV** – bezkanálové tepelné vedenie (potrubie uložené v piesku)
- CZT** – centralizované zásobovanie teplom
- DN** – priemer potrubia (vnútorná svetlosť)
- DVT** – doskový výmenník tepla
- HV** – horúcovod, primárny rozvod média (z teplárne)
- ChZ** – chladiarenské zariadenia
- Kanálový rozvod** – klasický rozvod potrubia v kanálovom prevedení
- KZ** – kúpna zmluva
- MaR** – meranie a regulácia
- OČ** – obehové čerpadlo
- OOST** – objektová odovzdávacia stanica tepla (tlakovo závislá alebo nezávislá)
- OPP** – ochrana pred požiarimi
- OST** – odovzdávacia stanica tepla (tlakovo nezávislá)
- PB** – pevný bod
- PD** – projektová dokumentácia
- PK** – plynová kotolňa
- PN** – tlak média
- PP** – pripojovacie podmienky
- PV** – poistný ventil
- RS** – riadiaci systém
- SR** – teplovod, sekundárny rozvod (z OST)
- SV** – rozvod studenej vody
- Šachta** – stavebný objekt zvyčajne na kanálovom rozvode
- Šachtica** – stavebný objekt na rozvode BTV
- TTZ** – tepelno-technické zariadenia (OST, OOST, BOST, ChZ, BTV, HV, SR, PK)
- TV** – sekundárny rozvod teplej vody
- ÚK** – sekundárny rozvod kúrenia
- VZT** – rozvod vzduchotechniky

Centralizované zásobovanie teplom (CZT) je moderný spôsob zabezpečovania nárokov na tepelnú pohodu a spotrebu teplej vody pre veľké obytné celky vrátane infraštruktúry, kultúry, školstva, zdravotníctva, športu, štátnej správy, obchodu a priemyslu. Princíp tohto spôsobu dobre vystihujú aj termíny v nemeckom jazyku (Fernwärme - diaľkové teplo alebo Fernheizung - diaľkové vykurovanie) a v anglickom jazyku (district heating - okrskové vykurovanie). Nároky na teplo sú, v prípade sústav so zdrojmi s kombinovanou výrobou elektriny a tepla, zabezpečované najekologickejším a súčasne najefektívnejším využitím energie obsiahnutej vo fosílnych, prípadne iných palivách (jadro, komunálny odpad, biomasa). Sústavy CZT plnia túto úlohu v mnohých mestách a obciach krajín EÚ. Vyspelé európske krajiny podporujú CZT svojou legislatívou a cenovou politikou práve pre ochranu životného prostredia a efektívne využitie primárnych palív.

Na území mesta Zvolen sa nachádza a je prevádzkovaná sústa CZT.

Pre rozsiahlosť a zložitosť sústavy, procesov v nej prebiehajúcich, previazanosti a vzájomného vplyvu jednotlivých celkov sústavy je potrebné, aby aj novopripájané odberné zariadenia boli navrhované, realizované a prevádzkované ako technologické celky, kompatibilné s už prevádzkovanými zariadeniami. Pripojovacie podmienky (PP) v jednotlivých kapitolách poskytujú technické, prevádzkové a obchodné informácie pre projektantov, zhotoviteľov, investorov a budúcich odberateľov a požiadavky na vyhotovenie projektovej dokumentácie a realizáciu diela. Osobitný dôraz je kladený na tie tepelno-technické zariadenia (TTZ), po realizácii ktorých investor uvažuje o ich odpredaji, resp. odovzdaní do prevádzky spoločnosti MHTH, závod Zvolen.

Jednotlivé kapitoly PP vychádzajú z platných technických noriem, legislatívnych úprav a prevádzkových pomerov sústav CZT spoločnosti MHTH, závod Zvolen, na území mesta.

V ďalšom texte sú použité skratky, ktorých význam je uvedený vždy v zátvorke.

2. ÚČEL PRIPOJOVACÍCH PODMIENOK, PLATNOSŤ

- 2.1** Týmto dokumentom sa určujú záväzné technické podmienky pre pripojenie odberov tepla na teplárenskú sústavu CZT MHTH, závod Zvolen, prostredníctvom nových alebo rekonštruovaných TTZ, a to aj v prípadoch, keď novobudované alebo rekonštruované TTZ ako časti sústav CZT sú a zostanú vo vlastníctve investorov, resp. vlastníkov objektov a prevádzkujú ich iné subjekty - nie MHTH, závod Zvolen, a ďalej tých TTZ, ktoré sú už v prevádzke a ktoré je účelné, z hľadiska zvýšenia hospodárnosti, napojiť na automatizovaný systém dispečerského riadenia sústav CZT spoločnosti MHTH, závod Zvolen.
- 2.2 Účelom PP je :**
- a) zabezpečenie funkčnej nadväznosti všetkých prvkov sústavy CZT,
 - b) zabezpečenie bezpečnej prevádzky nových a rekonštruovaných TTZ a dotknutej sústavy CZT,
 - c) zabezpečenie hospodárnej prevádzky nových a rekonštruovaných TTZ a dotknutej sústavy CZT,
 - d) zabezpečenie, aby TTZ, navrhované podľa PP, boli schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky v čase, keď MHTH, závod Zvolen, zníži parametre svojich SCZT, v zmysle bodu 4.3.2, na úroveň hodnôt: teplotný spád vo vykurovacom období – výhľad, teplotný spád mimo vykurovacieho obdobia - výhľad,
 - e) zefektívnenie projekčných prác,
 - f) minimalizácia rozsahu odchýlok v projektovej dokumentácii (PD) od požadovaného riešenia,
 - g) minimalizácia rozsahu pripomienok k predloženej PD a z nich vyplývajúcich nutných následných zmien PD,
 - h) zefektívnenie prípravy kúpnych zmlúv (KZ) na realizované TTZ,
 - i) zefektívnenie prípravy zmluvy o dodávke a odbere.
- 2.3** Technické normy a ustanovenia súvisiacich právnych predpisov - zákonov a vyhlášok - nie sú týmito PP nahradené, iba doplnené podľa špecifických podmienok sústavy a skúseností z prevádzky CZT spoločnosti MHTH, závod Zvolen. Z uvedeného vyplýva, že investori, projektanti a zhotovitelia TTZ v plnom rozsahu zodpovedajú za plnenie požiadaviek na území SR platných technických noriem, zákonov a vyhlášok týkajúcich sa PD a realizácie TTZ vrátane inžiniersko-investičnej činnosti (IIČ).
- 2.4** MH Teplárenský holding, a.s., nezodpovedá za chyby a poruchy na TTZ a nebude niest' žiadne finančné náklady spojené s nutnosťou úpravy alebo opravy TTZ, vyvolané zmenou prevádzkových parametrov, v zmysle bodu 2.2 písm. d) a bodu 4.3.2. TTZ musia byť navrhované tak, aby splnili tieto plánované parametre sústav CZT MHTH, závod Zvolen.
- 2.5 Objekt, pripojovaný na sústavu CZT, je možné podľa miestnych podmienok pripojiť na:**
- o OST,
 - o objektovú OST (OOST),
 - o primárnu horúcovodnú sieť,
 - o sekundárny dvojrúrový teplovodný rozvod,
 - o sekundárny štvorrúrový teplovodný rozvod.
- Tieto PP riešia takmer výlučne používaný spôsob pripojenia zásobovaného objektu (súboru objektov) na sústavu CZT - pripojenie na primárnu sieť. Pripojenie a odber tepla je možný aj z teplárenských zdrojov: OST, OOST alebo sekundárnej siete, pre prísne špecifické podmienky však budú takéto prípady, ak sa vyskytnú, riešené samostatne.
- 2.6 Platnosť PP**
- o PP sú platné od ich zverejnenia na webovom sídle spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s.
 - o PP v tlačenej forme nie sú riadené a MH Teplárenský holding, a.s., nezodpovedá za ich obsah a správnosť.

3. KONTAKTNÉ ÚDAJE



ODD. OBCHODNÉHO ROZVOJA		0905 241 596
ODD. SLUŽIEB ZÁKAZNÍKOM		0905 241 596
ODD. TECHNICKEJ PODPORY		0905 241 596
PORUCHOVÁ SLUŽBA A DISPEČERSKÉ RIADENIE VÝROBY		0908 938 002
TÍM ROZVODU TEPLA		0917 170 815
GIS (GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM)	02/ 573 72 316	0907 703 065
ZAKRESĽOVANIE IS - POTRUBNÉ ROZVODY A DISPEČERSKÉ KÁBLE	02/ 573 72 543	0907 703 075
VYTYČOVANIE IS - POTRUBNÉ ROZVODY	02/ 573 72 404	0918 115 805
VYTYČOVANIE IS - DISPEČERSKÉ KÁBLE	02/ 573 72 273	
MERANIE A ODPOČTY	02/ 573 72 282	0907 703 004
STRÁNKOVÉ HODINY ZAKRESĽOVANIA	UTOROK 8:00 – 14:00 h OBEDNÁ PRESTÁVKA 11:30 – 12:00 h ŠTVRTOK 8:00 – 14:00 h OBEDNÁ PRESTÁVKA 11:30 – 12:00 h	

4. SÚSTAVY CZT, PARAMETRE

4.1 Spoločnosť MHTH, závod Zvolen, vlastní a prevádzkuje sústavu CZT v rámci mesta Zvolen

Intraviláne mesta – rozvody v rámci väčšiny mestských častí s koncovými odberovými miestami zväčša v podzemnom vyhotovení

Presnú informáciu o rozsahu konkrétnej sústavy CZT v záujmovom území investora v jednotlivých mestských častiach, jej vzdialenosti od lokality pripravovanej alebo jestvujúcej stavby a o kapacite siete poskytne investorom a projektantom na základe ich žiadostí, resp. vlastnej marketingovej činnosti. Vychádzať bude pritom z prevádzkových pomerov sústavy a geografického informačného systému GIS.

4.2 Súčasťou sústavy CZT je zdroj (zdroje), primárne rozvody, odovzdávacie stanice tepla (OST) a sekundárne rozvody. Sekundárne rozvody na území mesta Zvolen sú vo vlastníctve alebo v nájomnom vzťahu rôznych právnych subjektov.

4.3 Parametre teplotných médií v sústave CZT spoločnosti MHTH, závod Zvolen.

4.3.1 Vo vodnej tepelnej primárnej sieti sústavy CZT MHTH, závod Zvolen, slúži ako teplotné médium voda upravená podľa príslušnej technickej normy. Chemické vlastnosti vody zo zdroja MHTH, závod Zvolen:

pH	9,152
Obsah O ₂	0,05 µg/l
Obsah P ₂ O ₅	max. 2,833 mg/l
Alkalita p	0,1 mmol/l
Alkalita m	0,3 mmol/l

4.3.2 Primárna horúcovodná sieť:

Teplotný spád vo vykurovacom období	120/50 °C, ekvitermická regulácia, te = -15 °C
Teplotný spád vo vykurovacom období- výhľad	95/50 °C, ekvitermická regulácia, te = -15 °C
Teplota primárnej spiatočky	bude mať teplotu maximálne o 5 °C väčšiu ako teplota sekundárnej spiatočky ÚK, ktorá bude mať maximálnu teplotu 45 °C pri vonkajšej teplote -15 °C
Ekvitermická krivka primárnych rozvodov SCZT	Príloha č. 1
Teplotný spád mimo vykurovacieho obdobia	75 °C /max. 40 °C pri maximálnom odbere TV, inak 75 °C /max. 50 °C
Teplotný spád mimo vykurovacieho obdobia - výhľad	70 °C /max. 40 °C pri maximálnom odbere TV, inak 70 °C /max. 50 °C
Max. prevádzkový tlak	1,7 MPa
Konštrukčný tlak	2,5 MPa
Konštrukčná teplota	130 °C
Diferenčný tlak na vstupe do OST	Minimálne 100 kPa Maximálne 700 kPa (podľa lokality sa môže líšiť, potvrdí MHTH závod ZV)
Minimálny p _g vratného potrubia v TP OST Balkán	merané vo výške 290,85 mnm, 1,2 MPa
Minimálny p _g vratného potrubia v TP OST Zlatý potok	merané vo výške 329,15 mnm, 1,2 MPa
Minimálny p _g vratného potrubia v TP OST Sekier	merané vo výške 321,64 mnm, 0,6 MPa

4.3.3 Sekundárny štvorrúrový teplovodný rozvod:

Konštrukčný tlak ÚK	Min. 0,6 MPa (Inak podľa výškovej dispozície budovy)
Konštrukčný tlak TV	Min. 1,0 MPa (Inak podľa výškovej dispozície budovy)
Prevádzkový tlak ÚK	podľa potreby pripoj. zariadenia
Prevádzkový tlak TV	podľa tlaku SV
Prevádzková teplota	podľa dohodnutej vykurovacej krivky

4.3.4 Sekundárny dvojrúrový rozvod:

Konštrukčný tlak	0,6 MPa
Prevádzková teplota podľa dohodnutej vykurovacej krivky.	

5. POSTUP PRI ŽIADOSTI O PRIPOJENIE

5.1 Investor, budúci odberateľ, zástupca investora (spoločnosť vykonávajúca pre investora IČ alebo projektant), t. j. žiadateľ o pripojenie stavby (objektu) na sústavu CZT môže požiadať o pripojenie na sústavu a budúce dodávky tepla nasledovnými spôsobmi:

5.1.1 Rokovaním vyvolaným činnosťou spoločnosti MHTH, závod Zvolen, a následným písomným potvrdením záujmu investora o pripojenie.

5.1.2 Podaním písomnej žiadosti o poskytnutie pripojovacieho bodu a určenie podmienok na pripojenie tepelnej prípojky.

5.1.3 Predložením investičného zámeru, štúdie, PD pre územné rozhodnutie alebo PD pre stavebné povolenie spoločnosti MHTH, závod Zvolen, so žiadosťou o stanovisko spoločnosti MHTH, závod Zvolen, k navrhnutému riešeniu pripojenia na sústavu CZT.

5.1.4 Predložením návrhu, resp. žiadosťou o predloženie návrhu zmluvy o budúcej zmluve na dodávky a odber tepla.

5.2 Žiadateľ, ktorý má záujem o zriadenie tepelnej prípojky a o pripojenie odberného tepelného zariadenia na zariadenia pre verejný rozvod alebo priamo na ústredný zdroj tepla vo vlastníctve spoločnosti MHTH, závod Zvolen, predloží dodávateľovi písomnú žiadosť, v ktorej uvedie údaje o stavbe a pripravenosť plnenia podmienok, ktoré určuje dodávateľ tepla.

Žiadosť bude obsahovať nasledovné údaje:

- a)** názov a adresu odberateľa,
- b)** názov a adresu odberného miesta,
- c)** technické údaje odberného tepelného zariadenia,
- d)** druh a požadované parametre teplonosnej látky,
- e)** požadovaný tepelný príkon a účel použitia tepla (vykurovanie, príprava teplej vody, vzduchotechnika, klimatizácia, technologické účely),
- f)** časové údaje o požadovanom termíne pripojenia,
- g)** objem dodávky a odberu tepla v kWh za rok s rozdelením na mesiace,
- h)** číslo vykurovacej ekvitermickej krivky zo zoznamu ekvitermických kriviek,

[Príloha č. 2](#)

5.3 Žiadateľ je povinný oznámiť dodávateľovi tepla bez meškania každú zmenu v zásadných údajoch uvedených v žiadosti.

5.4 Miesto pripojenia na verejný rozvod vo vlastníctve spoločnosti MHTH, závod Zvolen, a jeho spôsob určí spoločnosť MHTH, závod Zvolen, prostredníctvom pracovníka tímu technickej podpory s ohľadom na kapacitu siete, technické a prevádzkové možnosti a hospodárnosť dodávky tepla v sústave CZT.

5.5 V prípade, že s pripojením nového objektu je uvažované na rozvod niektorého z odberateľov tepla, t. j. v mieste mimo majetku spoločnosti MHTH, závod Zvolen, ale v rámci sústavy CZT, spoločnosť MHTH, závod Zvolen, poskytne projektantovi, resp. investorovi stanovisko ku kapacite siete a technickým možnostiam. Pre pripojenie

je potrebný súhlas majiteľa rozvodu. Majiteľa dotknutej časti siete musí o súhlas s pripojením požiadať projektant, resp. investor. Ten v prípade súhlasu aj určí miesto napojenia a prípadné ďalšie špecifické podmienky pripojenia vyplývajúce z vlastníckeho vzťahu, pričom spoločnosť MHTH, závod Zvolen, bude s oboma stranami riešenie konzultovať. V tomto prípade spoločnosť MHTH, závod Zvolen, zabezpečí teplotné a tlakové parametre teplotného média v zmluvnom mieste dodávky, ktorým je rozvod tepla v majetku spoločnosti MHTH, závod Zvolen, z ktorého je vysadený rozvod tepla cudzieho odberateľa poskytujúceho súhlas s pripojením nového odberu. Spoločnosť MHTH, závod Zvolen, poskytne žiadateľovi o pripojenie informácie o vlastníctve častí sústavy CZT s pripojením, na ktoré uvažuje.

5.6

O pripojenie na sústavu CZT môže žiadateľ požiadať aj počas realizácie stavby, v rámci zmeny stavby pred dokončením, ak bol v pôvodnej PD riešený iný zdroj tepla.

6. PROJEKTOVANIE

- 6.1** Miesto pripojenia a jeho spôsob určí spoločnosť MHTH, závod Zvolen, prostredníctvom pracovníka oddelenia technickej podpory s ohľadom na kapacitu siete, technické možnosti a hospodárnosť dodávky tepla v sústave CZT.
- 6.2 Spoločnosť MHTH, závod Zvolen, odovzdá podklady pre projektanta:**
- a) miesto napojenia,
 - b) návrhové parametre horúcovodných a tepelných sietí,
 - c) požiadavku na použitie doskových výmenníkov tepla (DVT) a obehových čerpadiel (OČ) pre vykurovanie (ÚK) a prípravu teplej vody (TV), [Príloha č. 3](#)
 - d) požadovaný typ riadiaceho systému vrátane komunikačného systému a systému prenosu dát v prípade, že ide o zariadenie, ktoré je alebo bude v majetku spoločnosti MHTH, závod Zvolen, [Príloha č. 4](#)
 - e) požadovaný typ meračov spotreby tepla, vodomeroch studenej vody, vodomeroch dopĺňovania a odpúšťania sekundárneho systému, bod 9. Meranie. [Príloha č. 5](#)
- 6.3** PD všetkých stupňov (pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie, realizačný projekt) na zriadenie nového odberného zariadenia, rekonštrukciu, modernizáciu alebo rozšírenie existujúceho zariadenia, horúcovodnej a teplovodnej prípojky, preložky horúcovodu a teplovodu musí byť predložená na posúdenie a schválenie spoločnosti MHTH, závod Zvolen. PD musí byť vypracovaná oprávnenou organizáciou alebo oprávnenou osobou zodpovedným spôsobom v súlade s platnými predpismi a normami, s rešpektovaním podmienok spoločnosti MHTH, závod Zvolen. V špecifických prípadoch môže spoločnosť MHTH, závod Zvolen, požadovať predloženie projektovej dokumentácie aj na vlastné odberné zariadenie za OST. Predloženú a posudzovanú PD si spoločnosť MHTH, závod Zvolen, v potrebných prípadoch, ponechá na potreby archivácie. PD, pred odovzdaním zhotoviteľovi, poskytne projektant pracovníkovi tímu technickej podpory v digitálnej forme i, predovšetkým, vo vektorovom formáte.
- 6.4 Spoločnosť MHTH, závod Zvolen, predloženú PD posúdi a následne:**
- a) odsúhlasí bez pripomienok,
 - b) odsúhlasí s pripomienkami, ktoré musia byť zohľadnené v ďalšom stupni PD,
 - c) neodsúhlasí a požiadava o prepracovanie PD v intenciách platných technických noriem, vyhlášok a pripomienok spoločnosti MHTH, závod Zvolen,
 - d) súhlas s riešením v PD potvrdí spoločnosť MHTH, závod Zvolen, písomným vyjadrením, pričom si jedno kompletné vyhotovenie PD nechá na vlastnú potrebu.
- 6.5** PD pre územné rozhodnutie musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. PD pre stavebné povolenie musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Pre projektovanie je nutné používať platné technické normy.
- 6.6 Realizačný projekt musí obsahovať:**
- a) technické správy,
 - b) situáciu širších vzťahov,
 - c) situáciu širších vzťahov so zakreslením potrubných častí a HDPE rúr,
 - d) strojnú (technologickú) časť,
 - e) stavebnú časť,
 - f) elektro časť (silnoprád), napojenie elektrorozvádzača,
 - g) elektro časť (MaR) vrátane detailného návrhu riešenia pre MaR a RIS,
 - h) monitorovací systém (alarm potrubného systému),

- i) prenos dát na tepelný dispečing,
- j) prípojku studenej vody (SV),
- k) zdravotechniku,
- l) kanalizáciu,
- m) projekt organizácie výstavby (POV),
- n) projekt organizácie dopravy (POD), ak sú realizáciou dotknuté verejné komunikácie
- o) projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby
- p) podľa potreby ďalšie časti projektu týkajúce sa priestorov OST, trás tepelných vedení, káblových trás, napr. núdzové osvetlenie, centrálny rozhlas, vzduchotechnika a iné profesie.

6.7 PD strojnej (technologickej) časti - horúcovody, teplovody, tepelné prípojky, preložky horúcovodov, teplovodov, musí obsahovať:

- a) technická správa, (musí byť stanovená celková dĺžka horúcovodu, spôsob tepelného predopínania, monitorovací systém tesnosti potrubia) dimenziu potrubia stanoviť na tepelný spád 95 °C /max.50 °C vo vykurovacom období,
- b) špecifikácia materiálu,
- c) situácia širších vzťahov so zakreslením potrubných častí a HDPE rúr,
- d) pozdĺžny profil,
- e) uloženia,
- f) vzorové rezy kanálmi, [Príloha č.6](#)
- g) vzorové rezy uloženia BTV, [Príloha č.7](#)
- h) montážna schéma, (v prípade zložitejších úsekov aj schéma horúcovodu, schéma osadenia dilatčných vankúšov),
- i) strojné časti šachiet,
- j) elektročasti šachiet,
- k) detaily vysadenia odbočiek, [Príloha č.8](#)
- l) odkanalizovanie šachiet (ak je navrhované pripojenie na kanalizáciu),
- m) príslušné rezy,
- n) detaily zaústenia BTV do budovy,
- o) detaily prechodov BTV cez steny (šachta, kanál, budova), [Príloha č.13](#)
- p) schému technológie vypúšťania a schladzovania horúcovodnej prípojky, [Príloha č.9](#)
- q) pri opravách a preložkách jestvujúce stavy a nové stavy.
- r) PD monitorovacieho potrubného alarm systému, ktorý musí obsahovať schému zapojenia. Signál z monitorovacieho systému je nutné prepojiť s RS OST, prípadne šachty a zabezpečiť diaľkový prenos stavu monitorovaného potrubia na dispečing.

6.8 PD stavebná časť - horúcovodné prípojky, teplovodné prípojky, preložky horúcovodov, teplovodov, musí obsahovať:

- a) technickú správu (stanoviť výšku zásypu šachty alebo kanála tak, aby bolo zabránené vzniku rosného bodu na vnútorných povrchoch stien. V prípade, že výška zásypu nevyhovuje, nahradiť zásyp tepelnou izoláciou s dostatočnou hrúbkou z vonkajšej strany stropu a stien),
- b) špecifikácia materiálu,
- c) statický posudok,
- d) situácia širších vzťahov so zakreslením potrubných častí a HDPE rúr,
- e) pozdĺžny profil (so všetkými križujúcimi inžinierskymi sietami),
- f) vzorové rezy kanálmi,
- g) stavebné časti šachiet (zakresliť detail osadenia poklopu v nadväznosti na hydroizoláciu, poklopy umiestnené v komunikácii budú bez odvetrania, mimo komunikácie s odvetraním, v komunikácii osádzať poklopy 1 cm nad okolitým povrchom s plynulým nábehom, v trávnom poraste 5 cm nad povrchom, kalová jama musí byť osadená vždy pod niektorým zo vstupných pokloпов),

- h)** statika (šachta, kanál, pevný bod),
- i)** armovací výkres (šachta, kanál, pevný bod),
- j)** príslušné rezy,
- k)** detaily zaústenia BTV do budovy,
- l)** detaily prechodov BTV cez steny (šachta, kanál, budova),
- m)** pri opravách a preložkách jestvujúce stavy a nové stavy.

6.9 PD strojnej (technologickej) časti - OST, OOST, Modul na meranie spotreby TV, ChZ, musí obsahovať:

- a)** technickú správu (musí obsahovať zoznam hlavných technologických celkov, podrobný opis funkcionality chodu a regulácie OST hodnoty tlakov odpúšťania a dopúšťania, poistných ventilov, s prihliadnutím na hos podárnu prevádzku a využitie expanzomatov, zatriedenie tlakových nádob v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.), nastavenie chodu čerpadiel prednostne na proporcionálny diferenčný tlak a stanoviť vykurovaciu krivku.
- b)** špecifikácie materiálu,
- c)** situáciu,
- d)** schému OST, OOST, Modul na meranie spotreby TV, rozdeľovača a zberača, napr. ako v [Príloha č. 10](#) (musí obsahovať všetky primárne a sekundárne potrubia nachádzajúce sa v miestnosti OST vrátane všetkých armatúr, redukcií, odvzdušnení, vypúšťaní, každé rozvetvenie vývodu za rozdeľovačom, zapojenie kalového čerpadla), technologická schéma musí obsahovať výstupné parametre napojených sekundárnych vetiev (tepelný výkon, teplotný spád, prietok a diferenčný tlak), ďalej musí obsahovať aj značenie regulačných obvodov zhodné s použitým označením v automatizačnej schéme v časti elektro + MaR,
- e)** technickú špecifikáciu DVT ÚK pre teplotný spád primárneho média 105 °C /max.50 °C, tento DVT bude dodaný a nainštalovaný na technológii TTZ
- f)** technickú špecifikáciu DVT ÚK pre teplotný spád primárneho média 95 °C /max.50 °C, tento DVT ÚK bude mať rovnaké pripojovacie rozmery ako DVT stanovený podľa bodu e) a bude dodaný a inštalovaný v budúcnosti,
- g)** technickú špecifikáciu DVT TV pre teplotný spád primárneho média 75 °C/40 °C, dispozičné riešenie,
- h)** napojenie na sekundárne rozvody ÚK, TV, VZT, SV, kanalizáciu,
- i)** pôdorys a príslušné rezy, (v pôdoryse stanoviť využiteľnú podlahovú plochu miestnosti OST, v rezoch zobrazit' výšku osadenia armatúr a potrubí nad podlahou),
- j)** pri opravách jestvujúce stavy a nové stavy, technickú správu (musí obsahovať zoznam hlavných technologických celkov, podrobný opis funkcionality chodu a regulácie ChZ),
- l)** schému ChZ, rozdeľovača a zberača, (musí obsahovať všetky primárne a sekundárne potrubia nachádzajúce sa v miestnosti ChZ vrátane všetkých armatúr, redukcií, odvzdušnení, vypúšťaní, každé rozvetvenie vývodu za rozdeľovačom, zapojenie kalového čerpadla), technologická schéma musí obsahovať výstupné parametre napojených sekundárnych vetiev (tepelný výkon, teplotný spád, prietok a diferenčný tlak), ďalej musí obsahovať aj značenie regulačných obvodov zhodné s použitým označením v automatizačnej schéme v časti elektro + MaR.

6.10 PD stavebnej časti - OST, OOST, ChZ musí obsahovať:

- a)** technickú správu,
- b)** špecifikácie materiálu,
- c)** situáciu a pôdorys (vo vstupných dverách osadiť prah vo výške 8 cm, schod pod elektrorozvádzač bude mať niveletu o 3 cm vyššiu ako prah vstupných dverí, elektrorozvádzač bude osadený čo najbližšie pri vstupných dverách, zakresliť základy pod jednotlivé technológie),
- d)** dispozičné riešenie (umiestnenie OST, ChZ v budove),

- e) vetranie,
- f) príslušné rezy,
- g) pri opravách jestvujúce stavy a nové stavy.

6.11 PD pokládky HDPE rúr musí obsahovať:

- a) situáciu širších vzťahov,
- b) schému s vyznačením dĺžok a typu HDPE rúr, spojok, koncových uzáverov,
- c) schematický priebeh trate a HDPE rúr,
- d) polohopisný plán (HDPE rúr),
- e) zoznam súradníc (S-JTSK) a nadmorských výšok podrobných bodov (BpV).

7. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE HORÚCOVODOV A TEPLOVODOV

- 7.1** Potrubný materiál volí projektant podľa tlakových a teplotných parametrov, v prípade potreby spoločnosť MHTH, závod Zvolen určí hrúbku steny potrubia.
- 7.2** Pre kanálové horúcovodné vedenia na zmeny smeru trasy potrubí navrhnuť ohyby $R = 4 \times DN$, prípadne $R = 1,5 \times DN$ v súčinnosti s kĺbovými kompenzátormi, odporúčaní výrobcovia kompenzátorov sú uvedení v [Príloha č. 3](#)
- 7.3** Vypúšťanie a odvzdušnenie kanálového horúcovodného potrubia v šachtách bude navrhnuté cez zdvojené prírubové armatúry, min. na PN 25, dimenzie podľa odvzdušňovaných alebo vypúšťaných potrubí (zariadení), odvzdušnenie navrhnuť bez odvzdušňovacích nádob a bude zvedené k zemi.
- 7.4** Odvzdušnenie a vypúšťanie môže byť navrhnuté cez tri armatúry, ale len v tom prípade, ak je umiestnené v blízkosti pevného bodu (PB) a zároveň sa nachádza na konci trasy horúcovodných prípojk.
- 7.5** Uzatváracie armatúry na potrubných trasách kanálových horúcovodných vedení navrhnuť v prírubovom vyhotovení min. na PN 25.
- 7.6** Uzatváracie armatúry primárnej spiatocky DN 100 vrátane a vyššej dimenzie navrhnuť s obtokom na napúšťanie.
- 7.7** Ak sú v šachtách potrebné tlakomery, budú navrhnuté v zostave: prírubová uzatváracia armatúra DN 15, PN 25, tlakomerová slučka, trojcestný tlakomerový skúšobný ventil (nie kohút), tlakomer s rozsahom 0-4 MPa, značka max. prevádzkového tlaku na 2,0 MPa. V šachtách použiť návarky pre teplomerové puzdrá len s čelnou dosadacou plochou s osadením.
- 7.8** Potrubia BTV navrhnuť podľa tlakových a teplotných parametrov, hrúbka tepelnej izolácie aj na spiatocke bude prvá zosilnená, pri návrhu BTV zohľadniť aj budúcu konečnú výšku zásypu nad potrubiami.
- 7.9** Na odvzdušnenie a vypúšťanie horúcovodných BTV potrubí nenavrhopvať systém, ktorý používa závitové spoje armatúr.
- 7.10** Vypúšťanie a odvzdušnenie BTV bude navrhnuté cez zdvojené armatúry - prvá vyrobená priemyselne výrobcom BTV, druhá prírubová min. na PN 25, dimenzie podľa príslušnej technickej normy, prvú armatúru - priemyselne vyrobenú výrobcom navrhnuť a objednať zaizolovanú spolu s predizolovaným kusom, izolácia bude končiť 10 cm nad armatúrou ([Príloha č. 11](#)), na vypúšťaní (za druhou armatúrou) bude navrhnutá bajonetová spojka na uchytenie hadice, veľkosť spojky „B“ alebo „C“.
- 7.11** Odvzdušnenie BTV môže byť navrhnuté cez tri armatúry, ale len v tom prípade, ak je v tesnej blízkosti PB, zvody odvzdušnení (tzv. „fajky“) nasmerovať ku dnu šachtice.
- 7.12** BTV v šachticiach zasypať pieskom, na piesok položiť pochôdznu dlažbu.
- 7.13** Ochranné pásmo dodržať, podľa zákona NR SR č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, v platnom znení.

- 7.14** Ochranné pásmo nesmie byť zastavané ani osádzané hlboko koreniacimi rastlinami.
- 7.15** V prípade vedenia potrubia v budovách nie je ochranné pásmo stanovené, je potrebné dodržať dostatočné vzájomné vzdialenosti s inými inžinierskymi sieťami a zariadeniami tak, aby bolo možné vykonávať údržbu a opravy s prístupom k týmto zariadeniam.
- 7.16** Prechody obvodového muriva musia byť vodotesné uzatvorené. V obvodovej stene stavebného objektu bude osadená oceľová chránička. Medzi túto chráničku a plášť BTV potrubia bude osadené retázové tesnenie alebo iný druh tesnenia a z vonkajšej strany chráničky bude osadená tesniaca manžeta [Príloha č.13](#)
- 7.17** Pri prechodoch cez múry odilatovaných stavebných celkov zohľadniť predpokladané sadanie stavby.
- 7.18** V prechodoch vnútorných múrov musí byť ponechaná medzera na zhotovenie tepelnej izolácie a pre umožnenie dilatácie potrubia.
- 7.19** Na prírubové spoje použiť špirálové tesnenia.
- 7.20** Odvzdušnenie vzdušnej trasy na potrubnom moste riešiť armatúrou osadenou na potrubí v hornej časti potrubia a zvody odvodu zviať nad úroveň terénu cca 20 cm, vhodným návrhom predísť možnému zamrznutiu odvodu.
- 7.21** Pred začatím prác na potrubí predložiť zvärací postup WPS.
- 7.22** V prípade, ak je OST v majetku MHTH, závod Zvolen, je potrebné osadiť monitorovací prístroj potrubia BTV s napojením na elektrorozvádzač (nie baterkový), s diaľkovým prenosom na teplárenský dispečing MHTH, závod Zvolen. Ak OST nie je v majetku MHTH, závod Zvolen, tak sa monitorovacie vodiče v OST prepoja a v šachte alebo v šachtici sa osadí ACEDUR krabica s vyvedenými vodičmi, alebo sa monitorovacie vodiče prepoja s existujúcim potrubím BTV

8. POŽIADAVKY NA RIEŠENIE OST

- 8.1** Teplotné spády sekundárnych rozvodov a DVT navrhovať tak, aby dochádzalo k maximálne možnému vychladeniu primárnej spiatočky a aby za každého prevádzkového stavu bolo dodržané požadované vychladenie primárnej spiatočky ([Príloha č. 1 Ekvitermická krivka primárnych rozvodov SCZT- Zvolen](#))
- 8.2** Prednostne používať oddelený rozdeľovač a zberač ÚK, pri použití združeného rozdeľovača a zberača ÚK použiť iba v prevedení s oddelovacími komorami s tepelnou izoláciou
- 8.3** V sekundárnych rozvodoch a koncových odberných zariadeniach nepoužívať regulačné prvky a schémy zapojenia, ktoré spôsobujú zvýšenie teploty spiatočky, v osobitných prípadoch, keď v sekundárnych vetvách je potrebné trvalo zabezpečiť minimálnu prírodnú teplotu (vetvy s bytovými OST, ohrievačmi VZT a pod.), je možné zabezpečiť udržiavanie prírodnej teploty skratovaním prírodného potrubia so spiatočkou, skraty je možné umiestňovať len u koncových zariadeniach vetvy, dimenzie skratov navrhovať len na minimálny prietok zabezpečujúci požadované parametre vo vetve a v skratoch, je nutné použiť regulačnú armatúru, ktorá zabezpečí automatické ovládanie skratov len na nevyhnutné stavy.
- 8.4** V osobitných prípadoch (napr. potreba tepla pre technologické zariadenia) je možné použiť aj teplotné spády sekundárnych rozvodov, pri ktorých nie je možné dodržať požadované vychladenie primárnej spiatočky, takéto prípady je potrebné vopred prerokovať s tímom obchodného rozvoja a tímom technickej podpory.
- 8.5** Nenavrhovať automatické odvzdušňovacie ventily na primárnej a sekundárnej strane.
- 8.6** Na primárne spiatočky medzi uzatváracie armatúry a výmenníky ÚK a TV navrhnuť ukazovacie teplomery a tlakomery (tlakomery v zostave: tlakomerová slučka, trojcestný tlakomerový skúšobný ventil (nie kohút), tlakomer s rozsahom 0-4 MPa), značka max. prevádzkového tlaku na 2,0 MPa.
- 8.7** Na primárne spiatočky medzi uzatváracie armatúry a výmenníky ÚK a TV navrhnuť vypúšťacie armatúry.
- 8.8** Uzatváracie armatúry primárnej spiatočky DN 100 vrátane a vyššej dimenzie navrhnuť s obtokom na napúšťanie.
- 8.9** Regulátor diferenčného tlaku navrhnuť do primárneho prívodu - priamočinný s obmedzovačom prietoku. Do impulzných potrubí regulátora diferenčného tlaku osadiť uzatváracie armatúry prislúchajúcemu konštrukčnému tlaku.
- 8.10** Regulačné ventily ÚK a TV navrhnuť s havarijnou funkciou.
- 8.11** Na primárnej spiatočke navrhnuť obtok spätnej klapky.
- 8.12** Dopĺňovanie sekundárneho systému ÚK navrhnuť z primárnej spiatočky, vysadené za spätnou klapkou v smere toku média, ak bude v primárnej spiatočke osadené celkové meranie spotreby tepla, tak bude dopĺňovanie vysadené až za prietokomernou časťou merača spotreby tepla v smere toku média.
- 8.13** Tlakové rozhranie primár - sekundár na dopĺňovaní sekundárneho systému ÚK navrhnuť dopĺňovací solenoidový ventil, ktorý bude vybavený aj ručnou obtokovou armatúrou.
- 8.14** V mieste zaústenia dopĺňovania do sekundárneho systému ÚK navrhnuť poistný ventil (PV) s dimenziou podľa príslušnej technickej normy.

- 8.15** V prípade využitia primárnej spiatocky na ohrev TV, je nutné navrhnuť meranie teploty primárnej spiatocky z DVT ÚK v bode medzi DVT ÚK a trojcestným ventilom.
- 8.16** Na prípravu TV nenavrhovať systém s nabíjacím čerpadlom.
- 8.17** Chemické čistenie DVT TV, na výstupe z DVT a vstupe cirkulácie TV do DVT navrhnuť návarky 1" so zátkou, na primárnej strane DVT na vstupe a výstupe navrhnuť návarky DN 15 PN 25 so zaslepovacou prírubou.
- 8.18** Prívod SV do OST a OOST v majetku MHTH, závod Zvolen, bude meraný bilančným vodomermom umiestneným v priestore OST ako súčasť technológie OST.
- 8.19** Elektromagnetické úpravy studenej vody budú pripojené na zdroj napätia 230 V cez samostatné ističe, nie cez zásuvky, budú umiestnené na spoločnom potrubí prívodu SV a cirkulácie TV pred DVT TV. Elektromagnetické úpravy studenej vody budú navrhnuté podľa rozsahu prietokov.
- 8.20** Na prívode SV medzi uzatváraciu armatúru a spätnú klapku navrhnuť skúšobný kohút.
- 8.21** Na zásobníku TV navrhnuť ukazovací teplomer.
- 8.22** Cirkulačné čerpadlo TV navrhnuť s elektronickou reguláciou otáčok, čerpadlo TV bude bez zálohy, pred i za čerpadlo osadiť ukazovacie tlakomery.
- 8.23** Ukazovacie tlakomery na SV a TV navrhnuť v zostave: tlakomerová slučka, trojcestný tlakomerový skúšobný kohút, tlakomery budú umiestnené na prívode SV, na výstupe TV a na vstupe cirkulácie. Rozsah tlakomerov zvoliť tak, aby prevádzkový tlak bol približne v jednej tretine meracieho rozsahu tlakomera.
- 8.24** V technickej správe uviesť hodnotu nastavenia PV pre SV.
- 8.25** Chemické čistenie výmenníka ÚK: na výstupe ÚK z výmenníka a vstupe ÚK do výmenníka navrhnuť návarky 1" so zátkou, na primárnej strane výmenníka na vstupe a výstupe navrhnuť návarky DN 15 PN 25 so zaslepovacou prírubou.
- 8.26** Ukazovacie tlakomery na ÚK navrhnuť v zostave: tlakomerová slučka, trojcestný tlakomerový skúšobný kohút, tlakomer. Rozsah tlakomerov zvoliť tak, aby prevádzkový tlak bol približne v jednej tretine meracieho rozsahu tlakomera. Označenie max. prevádzkového tlaku je podľa technickej správy.
- 8.27** V technickej správe uviesť hodnotu nastavenia PV pre ÚK.
- 8.28** Všetky primárne a sekundárne rozvody sa budú bez výnimky navrhovať s tepelnou izoláciou.
- 8.29** Snímateľnou izoláciou budú zaizolované všetky primárne a sekundárne armatúry (okrem snímačov prietoku merania spotreby tepla, potrubí a armatúr odvzdušnení a vypúšťaní). Vyhotovenie snímateľných izolácií bude z priemyselných textílií.
- 8.30** Farebné značenie potrubí a značenie smeru toku média navrhnuť podľa platnej technickej normy STN 13 0072 Označenie musí byť jednoznačné a viditeľné z miesta lokálnej obsluhy zariadenia, armatúr a pod. Označenie sa týka všetkých potrubí (izolovaných aj neizolovaných). Spôsob označenia musí byť určený už v projektovej dokumentácii.

- 8.31** Podľa potreby navrhnúť expanznú nádobu.
- 8.32** Navrhnúť automatické odpúšťanie sekundárneho systému ÚK.
- 8.33** Ak bude potrebné prívodné potrubie k expanznej nádobe odvzdušniť, tak je možné použiť ručný odvzdušňovací ventil.
- 8.34** V OST, OOST umiestnených v obytných domoch a v blízkosti kancelárskych a obchodných priestorov do výstupných a vratných potrubí ÚK, TV a VZT navrhnúť kompenzátory na tlmenie zvukov a vibrácií, spôsobených chodom zariadenia OST a OOST, rámy OST a OOST uložiť na gumené podložky.
- 8.35** V prechodoch vnútorných múrov musí byť ponechaná medzera na vykonanie tepelnej izolácie a pre umožnenie dilatácie potrubia.
- 8.36** Prostredie v strojnotechnickej časti OST a OOST určiť ako vlhké.
- 8.37** Navrhnúť ochranu elektrických a elektronických zariadení prepäťovou ochranou.
- 8.38** Pre OST a OOST, ktorých technológia bude majetkom spoločnosti MHTH, závod Zvolen, navrhnúť samostatné prívody elektrickej energie s meraním, elektromery navrhnúť dvojtarifné.
- 8.39** Pred rozvádzače elektro a MaR navrhnúť betónové sokle - výška 3 cm nad niveletou prahu dverí do miestnosti OST, s dielektrickým kobercom. Prah dverí bude mať výšku 8 cm nad podlahou.
- 8.40** V miestnosti OST a OOST navrhnúť zásuvky 230 V a 400 V.
- 8.41** Havarijné tlačidlo, na odstavenie OST a OOST, navrhnúť s krytom proti náhodnému vypnutiu.
- 8.42** Hasiace prístroje navrhovať v zmysle právnych predpisov [§ 89 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb] a STN [STN 92 0202-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavenie stavieb hasiacimi prístrojmi], t. j. podľa projektu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby [písm. o) ods. 6.6. Pripojovacích podmienok].
- 8.43** Podlahu miestnosti OST a OOST natrieť protiprašným náterom.
- 8.44** V prípade, že pod miestnosťou OST sa nachádza iná miestnosť, požadujeme vykonať hydroizolačný náter podlahy a stien miestnosti do výšky min. 3 cm nad niveletou prahu vstupných dverí.
- 8.45** Podlahu vyspádovať smerom ku kanalizačnej vpusti alebo kalovej jame.
- 8.46** Výpuste zberných nádob, na vodu z vypúšťaní a odvzdušnení, nasmerovať pomocou odpadných hadíc ku kanalizačnej vpusti alebo kalovej jame.
- 8.47** Kalové čerpadlo zapojiť z elektrického rozvádzača bez použitia elektrickej zásuvky.
- 8.48** Priestor OST, OOST prípadne chladiacich zariadení musí byť uzamykateľný. V prípade, že TTZ budú v budúcnosti vlastnené MHTH, požadujeme, aby boli priestory zabezpečené elektronickými zámkami typ EVVA AirKey.

- 8.49** Priestor cudzej OST a OOST musí byť, bez obmedzenia, prístupný zamestnancom spoločnosti MHTH, závod Zvolen, prípadne určeným pracovníkom spoločnosti kooperujúcej na základe zmluvy so spoločnosťou MHTH, závod Zvolen.
- 8.50** Navrhnúť prirodzené alebo nútené vetranie priestorov OST,OOST resp. ChZ. V prípade núteného vetrania zabezpečiť nasávanie čerstvého vzduchu z exteriéru. Vyhnúť sa nasávaniu prívodného vzduchu z priestorov so znečistením (napr. podzemné garáže). Ak je priestor OST združený so strojovňou chladenia, vetranie treba navrhnúť v zmysle STN EN 378.

9. MERANIE A REGULÁCIA

9.1 Regulácia

Z hľadiska systému kontroly a riadenia MaR je pre rekonštruované OST v majetku spoločnosti MHTH, závod Zvolen, alebo pre nové OST, ktoré budú v majetku spoločnosti MHTH, závod Zvolen, potrebné dodržať nasledujúce podmienky:

9.1.1 Prvky MaR

- a) ovládanie regulačných procesov musí byť zabezpečené štandardnými ovládacími servopohonmi - prednostne ovládanie riešiť bezpečným napätím 24 V, AC s presným nastavovaním 0-10 V DC,
- b) snímače teplôt musia spĺňať nasledovné požiadavky:
 - o v sekcii HV 0°C až 130°C
 - o v sekcii TÚV/ÚK 0°C až 90°C
 - o v sekcii chladenie -30°C až 130°C
 - o vonkajšia teplota -30°C až 60°C
 - o vnútorný priestor 0°C až 50°C
 - o požadovaný typ snímača LG-Ni1000, Tk = 5000 ppm/°C
- c) snímače tlakov pre sekundárnu stranu navrhovať podľa tlakových pásiem. Snímače tlakov pre primárnu stranu 0 - 2500 kPa pre potreby riadenia výstupným signálom prednostne 4 - 20 mA, výstup 0 - 10 V využívať len u snímačov tlakovej diferencie; snímače tlaku je potrebné navrhovať a dodávať len vo vyhotovení so závitom G ½,
- d) stonkové odporové teplomery a snímače teploty v HV a HP v potrubiach od DN 150 mm navrhovať podľa [prílohy č. 12](#),
- e) snímač vonkajšej teploty je potrebné inštalovať na severnú stranu budovy výške nedostupnej rukám človeka a prístupnej na servis z rebríka; snímač nesmie byť pod krytom a nesmie byť na zamrežovanom alebo inak nedostupnom mieste,
- f) v prípade, ak je OST v majetku MHTH, závod Zvolen, je potrebné osadiť monitorovací prístroj potrubia BTV s napojením na elektrorozvádzač (nie batériový) s diaľkovým prenosom na teplárenský dispečing MHTH, závod Zvolen. Ak OST nie je v majetku MHTH, závod Zvolen, tak sa monitorovacie vodiče v OST prepoja a v šachte alebo šachtici sa osadí ACEDUR krabica s vyvedenými vodičmi, alebo sa monitorovacie vodiče prepoja s existujúcim potrubím BTV,
- g) havarijné termostaty navrhovať s rozsahom od 0 do 90 °C pre TÚV/ÚK, pre vetvu podlahového kúrenia od 0 do 65 °C,
- h) rozvádzač musí byť vybavený paketovými spínačmi na ovládanie všetkých čerpadiel v OST (AUTO-0-MAN) a signalizáciou súhrnnej poruchy s možnosťou jej potvrdzovania,
- i) spätné hlášky o chode čerpadiel ťahať priamo zo zariadenia ako beznapätový signál, v prípade, že zariadenie nemá beznapätový kontakt, je potrebné signál ťahať od stykača uvedeného zariadenia,
- j) kabeľáž musí byť inštalovaná do drôtených roštov, ktoré umožnia ich vizuálnu kontrolu,
- k) inštalované káble musia byť značené na oboch koncoch vodeodolnými štítkami v zhode s názvami v PD.
- l) v rozvádzači MaR musí byť vždy umiestnená projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, ktorá bude obsahovať:
 - o Technickú správu,
 - o Pôdorys odovzdávacej stanice,
 - o Rozvádzač MaR – schémy zapojenia,
 - o Skrinku prenosov dát na dispečing, ak nie je súčasťou rozvádzača MaR
 - o Revíziu správu elektro
- m) V blízkosti rozvádzača MaR bude na stene umiestnená automatizačná schéma vo formáte A2.
- n) Pri vstupe do OST musí byť umiestnené havarijné tlačidlo s aretáciou

- o)** Rozvádzač MaR musí byť vybavený:
 - o Snímačom teploty
 - o Ventilátorom s filtrom, ktorý bude riadený od snímača teploty
 - o Kontaktom/hláškou o otvorení rozvádzača
- p)** Dodávateľ zaručuje podporu HW a SW minimálne po dobu piatich rokov od dátumu dodania
- q)** Dodávateľ aspoň mesiac vopred pred vykonaním testov doručí scenár a protokol testovania I/O bodov, ktorý sa po odsúhlasení vykoná za účasti pracovníka MHTH, a.s.
- r)** Dodávateľ musí zabezpečiť po dobu záruky odstránenie poruchy na OT zariadení do 24 hodín od nahlásenia poruchy

9.1.2 Riadiace systémy

- a)** V rámci pôsobnosti spoločnosti MHTH, závodu Zvolen, je vyžadovaný riadiaci systém značky SIEMENS, rad DESIGO PXC typu PXC 7 S/M/L, PXC5.E24
 - o pre zvolený typ RS PXC dostane zhotoviteľ od objednávateľa potrebné nastavenie IP adries, štandardné roly a prístupové heslá používateľov.
- b)** RS musí byť navrhnutý a naprogramovaný na samostatné riadenie technologických procesov prevádzky OST v režime bezobslužnej prevádzky,
- c)** RS musí byť navrhnutý tak, aby zostali volné minimálne:
 - o 2 analógové vstupy
 - o 2 digitálne vstupy
 - o 2 reléové výstupy
- d)** RS musí umožňovať ovládanie všetkých čerpadiel pre UK a čerpadiel cirkulácie TV s automatickým záskokom v prípade poruchy, ak záskok je možný,
- e)** RS musí umožňovať časové riadenie prevádzky ÚK a prípravy TÚV,
- f)** RS musí umožňovať automatickú reguláciu tlaku v sústave ÚK,
- g)** RS musí podľa potreby technológie umožňovať reguláciu diferenčného tlaku primárneho média na vstupe do OST,
- h)** RS musí umožňovať obsluhu havarijných stavov v závislosti od technologických prostriedkov
- i)** RS musí byť programovateľný na kontrolu regulácie ÚK a TUV, v prípade prekročenia nastaviteľného času regulácie teploty ÚK alebo TUV musí signalizovať alarm na ovládacom paneli a operátorskom pracovisku dispečingu,
- j)** RS musí byť naprogramovaný na prácu so snímačmi teploty a od nich odvíjajúcimi procesmi v jednotke °C. Snímače tlakov a procesy odvíjajúce sa od nich v jednotke kPa.
- k)** ekvitermické krivky musia byť nastaviteľné tiež štvorbodovo,
- l)** Programátor RS vytvorí softvér podľa vzorového softvéru, ktorý mu poskytne oddelenie RIS z dôvodu unifikácie v značení a pre zjednodušenie budúcich možných úprav.
- m)** Na dverách rozvádzača musí byť umiestnený ovládací panel Siemens PXM 40-1,
- n)** RS musí byť napájaný cez časové relé, ktoré oneskorí nábeh napájania riadiaceho systému o 15 sekúnd,
- o)** RS musí byť pripojený ku GSM modulu, ktorý zabezpečuje prenos údajov na dispečing. SIM kartu pre GSM modul zabezpečí MHTH, závodu Zvolen. Ak je potrebné prenášať dáta z viacerých zariadení, zhotoviteľ zabezpečí potrebné prvky (prevodník, switch, etc.). Pre GSM modul musí byť v mieste inštalácie antény zabezpečený útlm GSM signálu do -80 dBm pri použití antény so ziskom 4dB. Požadujeme, aby bol GSM modul umiestnený do chráneného alebo uzamykateľného priestoru, kde je dostupný GSM signál v požadovanej kvalite. GSM modul bude napájaný z rozvádzača v ktorom bude modul inštalovaný. K jednotlivým komponentom je potrebné priviesť potrebnú kabeláž. Ku riadiacemu systému CAT6 FTP (lanko) (Ethernet resp. BACnet), ku meračom tepla a vodomerom (M-bus) použiť kábel J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm. Trasy rozvodov signálnych káblov budú vedené s trasou silnoprúdu v dovolených súbehoch v zmysle

platných STN noriem. Dĺžka kábla GSM antény môže byť maximálne 15 m. V prípade, že sa uvedené podmienky nedajú splniť, musí byť požadovaný GSM signál v mieste inštalácie antény zabezpečený správcom budovy inštaláciou vhodného GSM repeatera,

- p)** Dodávateľ musí v predstihu aspoň týždeň pred samotným oživením riadiaceho systému doručiť softvér, ktorý bude prekontrolovaný odborom RIS,
- q)** Dodávateľ musí zabezpečiť, aby v deň preberania OST/PK do vlastníctva MHTH, a.s., boli všetky OT systémy naprogramované a nakonfigurované na najnovšiu FW verziu dostupnú u výrobcu daného zariadenia,
- r)** Pri preberaní/odovzdávaní OST/PK musí byť odovzdaný SW vo formáte .archive / .ABTArchive na účel archivácie a servisu spolu so všetkými dokumentmi

9.1.3 Dispečerské pracovisko D2000 – TEDIS

- a)** Cez dispečerské pracovisko musí byť stanica plne ovládateľná a konfigurovateľná (vrátane týždenného programu). Na dispečingu sa musia zobrazovať všetky poruchové stavy.
- b)** Dodávateľ odovzdá stanicu ako celok, v ktorom musí byť zahrnutá vizualizácia stanice v systéme TEDIS,
- c)** Stanica TEDIS-e musí byť vizualizovaná podľa [prílohy č. 4](#)
- d)** Dodávateľ musí zabezpečiť rozširujúce licencie na:
 - o Pridanie riadiaceho systému do SCADA systému Tedis,
 - o Pridanie meračov do SCADA systému Tedis

9.1.4 Kybernetická bezpečnosť

Spoločnosť MHTH je podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKB“) prevádzkovateľom základnej služby (ďalej ako „PZS“), o. i. aj v segmente výroby a dodávky tepla. Pri výkone činnosti, ktorá priamo súvisí s dostupnosťou, dôvernosťou a integritou prevádzky sietí a informačných systémov PZS prostredníctvom tretej strany, je povinnosť uzatvoriť zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností (ďalej ako ZoBOaNP), počas celej doby výkonu tejto činnosti. ZoBOaNP ustanovuje základné úlohy a princípy spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov PZS počas ich životného cyklu, predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom, ktoré by sa mohli dotknúť sietí a informačných systémov PZS, a minimalizovať vplyv kybernetických bezpečnostných incidentov na kontinuitu prevádzkovania základnej služby PZS, a to v spolupráci s dodávateľom. Preto dodávateľ pri návrhu a realizácii diela zohľadní a dodrží podmienky vyplývajúce zo ZoBOaNP a ostatné podmienky uvedené v tomto dokumente a jeho prílohách v rozsahu nutnom pre realizáciu diela.

9.2 Meranie

Meranie je rozdelené na meranie množstva tepla pre ÚK, VZT, meranie množstva tepla pre prípravu TV, meranie množstva SV pre prípravu TV, meranie množstva vody na doplňovanie a meranie množstva odpúšťanej vody zo sekundárneho systému.

Meranie spotreby tepla/chladu, teplej a studenej vody je vykonávané určenými meradlami dodávateľa na zmluvne dohodnutom odbernom mieste v súlade s platnou legislatívou o určených meradlách zákonom č.157/2018 Z.z. o metrologii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo SR č.161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov a v súlade s technickými požiadavkami so schválením MID podľa normy EN 1434. Určené meradlo zodpovedá schválenému typu a spĺňa technické požiadavky a metrologické požiadavky. Montáž určeného meradla je vykonaná len s predchádzajúcim súhlasom používateľa určeného meradla.

- a) Ak je technológia OST v správe alebo vlastníctve spoločnosti MHTH, meranie tepla pre prípravu TV je umiestnené v primárnej časti OST, meranie ÚK a VZT je umiestnené v sekundárnej časti OST, meranie SV je na prívodnom potrubí, meranie doplňovania odobraté zo spiatočky primáru je z bodu za spätnou klapkou (v smere toku média) Napojenie doplňovania je potrebné realizovať až za prietokomerom fakturačného meradla celkovej spotreby tepla OST, ak je osadené. A meranie odpúšťania je navrhnuté v bode doplňovania v OST.
 - b) Ak je technológia OST aj sekundárne rozvody ÚK v správe alebo vlastníctve spoločnosti MHTH, meranie tepla pre prípravu TV je umiestnené v primárnej časti OST, meranie ÚK je umiestnené v sekundárnej časti u odberateľa na každom zmluvne dohodnutom odbernom mieste. Ostatné náležitosti ako v bode A).
 - c) Ak je technológia OST, sekundárne rozvody ÚK a TV v správe alebo vlastníctve spoločnosti MHTH. Meranie tepla pre prípravu TV umiestnené v primárnej časti OST, meranie SV na prívodnom potrubí. Meranie ÚK umiestnené na sekundárnom okruhu na odbernom mieste. Ostatné náležitosti ako v bode A).
 - d) Ak technológia OST ani sekundárne rozvody z OST nie sú v správe alebo vlastníctve spoločnosti MHTH. Meranie spotreby tepla navrhnuť iba celkové, umiestnené na primárnom okruhu. Meranie doplňovania odoberaného zo spiatočky primáru z bodu za spätnou klapkou (v smere toku média) a celkovým meraním.
- 9.2.1** Vonkajšiu prenosovú sústavu pre merače tepla a prietoku zabezpečuje komunikačný kábel pre vonkajšie vedenia typ TCEPKSwFLE priemeru 0,8 mm uložený v chráničke HDPE DN50, ktorý je vedený v spoločnej trase s potrubnými rozvodmi ÚK, TV pri spiatočnom potrubí a uložený v zmysle platných noriem.
- 9.2.2** Pre vnútornú prenosovú sústavu pre merače tepla a prietoku použiť skrinky na prenos typ MKR 20 (plastová) so svorkovnicami vybavené prepäťovými ochranami na ochranu komunikačných zberníc. Komunikačný kábel pre vnútorné rozvody typ J-Y (ST)Y 2×2×0,8 uložený vo vodiacich rúrkach.
- 9.2.3** Realizáciu môže zabezpečovať len odborná organizácia, ktorá je oprávnená vykonávať montáž vyhradeného technického zariadenia.

10. REALIZÁCIA

10.1 Spoločnosť MHTH, závod Zvolen, zabezpečuje kontrolu vykonávaných prác v zmysle odsúhlaseného projektu a pripojovacích podmienok, preto požadujeme:

- a) oznámenie o začatí realizácie diela a účasť na kontrolných dňoch súvisiacich so zariadeniami TTZ,
- b) účasť pri tlakovej skúške jednotlivých úsekov a zariadení stavby, v rámci ktorej bude vykonaná kontrola označenia vykonaných zvarov identifikačným znakom zvárača,
- c) účasť pri kontrole vykonaných náterov potrubia,
- d) účasť pri kontrole vykonaných tepelných izolácií,
- e) byť prizývaní ku kontrole kanálového vyhotovenia potrubných rozvodov,
- f) byť prizývaní ku kontrole stavu vyčistenia kanálov pred zaklopením a stavu izolácií proti zemnej vlhkosti,
- g) byť prizývaní ku kontrole BTV predizolovaným potrubím, pri kontrole stavu funkčnosti výstražného systému a pri kontrole pieskového lôžka pred zasypaním zeminou, podľa potreby v priebehu výstavby ďalšie kontroly stavby (napr. nastavenie predpätia kompenzátorov),
- h) byť prizvaní pred montážou TTZ OST na kontrolu spádovania podlahy OST, účasť pri všetkých skúškach zariadenia.

10.2 Zmeny pri realizácii stavby - v priebehu realizácie stavby môže prísť zo strany investora k požiadavke zmeny technického riešenia projektu, termínu výstavby, začatia odberu tepla alebo dohodnutej potreby tepla. Akýkoľvek typ zmeny je potrebné prerokovať so spoločnosťou MHTH, závod Zvolen.

10.3 Počas a po ukončení realizácie diela musia byť vykonané nasledovné skúšky zariadení:

- a) vizuálne skúšky zvarov,
- b) tlaková skúška,
- c) skúška prežiarením,
- d) stavebná skúška,
- e) dilatačná skúška,
- f) funkčná skúška a komplexný chod, [Príloha č. 14](#)
- g) hydraulické vyregulovanie sekundárnych vetiev ÚK a vetiev cirkulácie TV,

10.4 Počas skúšky komplexného chodu sa sledujú nasledovné parametre:

- a) vonkajšia teplota,
- b) žiadaná a skutočná teplota ÚK výstup,
- c) skutočná teplota ÚK spiatočka,
- d) skutočná teplota primár spiatočka,
- e) skutočný tlak sekundáru ÚK,
- f) nastavenie prevádzky čerpadiel ÚK Δp ,
- g) skutočná teplota výmenník TV výstup,
- h) teplota TV zásobník,
- i) teplota TV cirkulačná (ak je meraná),
- j) tlak SV,
- k) teplota primár vstup,
- l) tlak primáru (prívod spiatočka) na vstupe do OST,
- m) činnosť regulátora diferenčného tlaku primár,
- n) nastavenie 3-cestných regulačných ventilov sekundár ÚK,

- o) kontrola plynulosti chodu regulačného ventilu ÚK primár,
- p) uvedené údaje budú zaznamenávané v časovom intervale 1 minúta,
- q) zhotoviteľ z uvedených údajov vyhotoví tabuľky a grafy v dvoch vyhotoveniach.

- 10.5** Uvedenie zariadenia do prevádzky je možné po splnení všetkých technických a zákonných požiadaviek na TTZ a po uzavretí zmluvy o dodávke a odbere tepla alebo podaní prihlášky na odber tepla [Príloha č.15](#)
- 10.6** Na uvedení zariadenia do prevádzky sa zúčastnia poverení zástupcovia investora, zhotoviteľa diela a dodávateľa tepla
- 10.7** Pre prípravu vykonania predkomplexných skúšok je potrebné predložiť, pred spustením, uvedením zariadenia či časti sústavy CZT do prevádzky, revíziu správu elektro, doklad o tlakovej skúške (prípadne skúška prežiarením) tepelnej siete, doklad o tlakovej skúške OST alebo OOST, zmluvu na odber tepla. Pred uvedením zariadenia do provízornej prevádzky je potrebné, v rámci opravy, vypracovať a predložiť čiastkovú revíziu správu elektro. Meranie spotreby tepla musí byť plne funkčné a zaplombované.
- 10.8** Z uvedenia do prevádzky bude vyhotovený "Protokol o uvedení zariadenia do prevádzky".

11. PREBERANIE DIELA

11.1 TTZ po ukončení preberie investor od zhotoviteľa, resp. vyššieho dodávateľa stavby v zmysle ich uzavretej zmluvy. V týchto prípadoch sa preberania diela investorom od jeho zmluvného zhotoviteľa zúčastní spoločnosť MHTH, závod Zvolen, ako ďalšia zúčastnená strana, budúci dodávateľ tepla, nie ako preberajúca strana. Účasť spoločnosti MHTH, závod Zvolen, v týchto prípadoch nadviaže na účasť zamestnancov spoločnosti MHTH, závod Zvolen, na stavbe v zmysle bodu 10.1.

11.2 Spoločnosť MHTH, závod Zvolen, do svojho majetku a prevádzky preberá:

- a) TTZ realizované v rámci vlastnej investičnej činnosti od svojho zmluvného zhotoviteľa,
- b) TTZ od cudzích investorov stavieb na základe kúpnej zmluvy.

V obidvoch prípadoch bude z preberacieho konania vyhotovený zápis o odovzdaní a prevzatí diela.

11.3 V zmysle § 15 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. vykonávať odborné prehliadky a skúšky, opravy, údržbu a montáž vyhradeného technického zariadenia do funkčného celku môže organizácia len na základe oprávnenia vydaného oprávnenou osobou, pričom vyrábať, montovať, rekonštruovať vyhradené technické zariadenia (VTZ) je možné iba podľa osvedčenej konštrukčnej dokumentácie, ktorú vydáva oprávnená právnická osoba. S dodaným VTZ je potrebné dodať aj sprievodnú technickú dokumentáciu VTZ, ktorá musí byť spracovaná v rozsahu zodpovedajúcom charakteru technického zariadenia a bezpečnostno-technickým požiadavkám. Obsah konštrukčnej a sprievodnej technickej dokumentácie určuje vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v prílohe č. 2 a č. 3 a príslušné technické normy.

11.4 Požiadavka na rozsah dodávateľom dodanej technickej dokumentácie pri montáži, rekonštrukciách a opravách VTZ:

- a) oprávnenie organizácie v zmysle § 15 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. na opravy, údržbu a montáž vyhradeného technického zariadenia do funkčného celku,
- b) osvedčenie odborných pracovníkov na výkon odborných prehliadok a skúšok, osvedčenie pracovníkov na kontrolu zvarových spojov,
- c) osvedčenie stavbyvedúceho,
- d) osvedčenie konštrukčnej dokumentácie vydané oprávnenou právnickou osobou, pasport alebo iný dokument technického zariadenia v rozsahu určenom bezpečnostno-technickými požiadavkami, v pasporte tlakových zariadení musí byť potvrdená stavebná a prvá tlaková skúška s dátumom ich vykonania, údaje o poistnej a inej armatúre, originál pasportu so zápisom revízneho technika,
- e) vyhlásenie výrobcu alebo dodávateľa o zhode technického zariadenia s bezpečnostno-technickými požiadavkami,
- f) osvedčenie o typovej skúške technického zariadenia,
- g) osvedčenie o akosti a kompletnosti montáže,
- h) osvedčenie a odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby o úradnej skúške VTZ zaradených do skupiny A podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. § 12 ods. 1 a o skúške vykonanej skúšobným technikom alebo odborným pracovníkom, napr. východisková revízia, výsledky revízií VTZ, ktoré sú súčasťou zariadenia,
- i) východisková revízna správa elektrozariadení, originál revíznej správy,
- j) stavebná a tlaková skúška pevnosti a tesnosti pripojených potrubných vedení,
- k) protokol o kontrole funkčnosti armatúr,

- l)** protokol o spôsobilosti horúcovodného (teplovodného) potrubia k prevádzke
- m)** osvedčenie na montáž BTV systému,
- n)** merací protokol monitorovacieho alarm systému s elektrickými dĺžkami,
- o)** atesty a certifikáty zabezpečovacieho zariadenia (napr. osvedčenie o konštrukčnej dokumentácii a vyhlásenie o zhode poistnej armatúry), opisy schválených výnimiek,
- p)** certifikát pracovníka na skúšanie nedeštruktívnymi metódami (vizuálne skúšky, skúška prežiarení, tlaková skúška),
- q)** certifikát zváračského technológa,
- r)** pokyny na prevádzku obsahujúce, najmä návod na montáž, obsluhu a údržbu, podmienky uvedenia do prevádzky, požiadavky na odbornú spôsobilosť obsluhy, prevádzkové predpisy, predpisy pre údržbu a vykonávanie opráv potrubných vedení,
- s)** atesty a technická špecifikácia použitých armatúr a príslušenstva s prislúchajúcim číslom atestu doloženým v pasporte,
- t)** atesty a technická špecifikácia použitých potrubných súčastí s prislúchajúcim číslom atestu,
- u)** atesty použitých materiálov, vrátane použitých prídavných materiálov pre zváranie,
- v)** dokumentácia o zvarových spojoch, výkresová dokumentácia s vyznačením zvarových spojov - mapa zvarov, záznamové listy o zvaroch,
- w)** protokoly o prežiarení zvarových spojov,
- x)** protokoly o vizuálnej kontrole zvarových spojov,
- y)** protokol o kontrole zostavenia zvarových spojov,
- z)** protokol o kontrole dodržiavania technologickej disciplíny,
- aa)** zoznam zváračov, ktorí vykonávali zváračské práce, s vyznačením druhu a doby platnosti skúšky, s číslom priradenej raznice,
- bb)** certifikáty o úradných skúškach zváračov, zváracie postupy výrobcu, poverenie zváračského technológa, protokol o vykonaní predpätia potrubných vedení,
- cc)** protokol o kontrole vnútornej čistoty potrubia, protokol o vykonaní preplachovania alebo prefukovania potrubných vedení,
- dd)** protokol o hydraulickom vyregulovaní sekundárnych vetiev ÚK a cirkulácie TV aj s uvedením nastavených diferenčných tlakov a nameraných prietokov na vyvažovacích armatúrach,
- ee)** protokol o ukončení náterov a izolácií,
- ff)** protokol o funkčných skúškach a komplexného chodu [Príloha 14](#),
- gg)** denník o priebehu montážnych prác, stavebný denník,
- hh)** výkresy skutočného vyhotovenia so zakreslením okótovania všetkých dôležitých rozmerov, aktualizovanie skutočne dodaných zariadení a ich komponentov oproti realizačnej projektovej dokumentácii, dodat' aktualizovaný výkaz výmer,
- ii)** dodaná dokumentácia skutočného vyhotovenia musí byť vyhotovená v rozsahu podľa realizačného projektu uvedeného v bode 6 Projektovanie,
- jj)** porealizačné geodetické zameranie + potvrdenie magistrátu,
- kk)** v prípade použitia prístupových hesiel odovzdať tieto heslá poverenému pracovníkovi zabezpečenou formou,

11.5 Miestny prevádzkový predpis musí obsahovať:

- a)** dispozičné riešenie - kde je TTZ umiestnené, ako bolo TTZ navrhnuté,
- b)** označenie prípojok vstupného primárneho média (HV, plyn, atď),
- c)** informácie o TTZ:
 - o popis (výrobca, regulačné členy, zabezpečovacie zariadenia , čerpadlá, atď.)
 - o počet vykurovacích okruhov

- o technické parametre TTZ
- o parametre teplotných médií
- d)** regulačné okruhy:
 - o počet
 - o druhy (ÚK, VZT, TV, chlad),
 - o teplotné spády
 - o monitorovanie teplôt
 - o monitorovanie tlakov
- e)** príprava ÚK:
 - o teploty
 - o tlaky
 - o nastavenie zabezpečovacích zariadení (poistné ventily, expanzomaty, atď.)
 - o doplňovanie
 - o odpúšťanie
- f)** príprava TV:
 - o teploty
 - o tlaky
 - o nastavenie zabezpečovacích zariadení (poistné ventily, expanzomaty, atď.)
- g)** príprava chladu:
 - o teploty
 - o tlaky
 - o nastavenie zabezpečovacích zariadení (poistné ventily, expanzomaty, atď.)
 - o doplňovanie
 - o odpúšťanie
- h)** monitorovanie prevádzky a signalizácia poruchových stavov,
- i)** meranie množstva tepla, chladu, SV,
- j)** spúšťanie TTZ do prevádzky a odstavovanie TTZ z prevádzky,
- k)** požiadavky na zaistenie BOZP a OPP (vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození, posúdenie rizík a ochranné opatrenia proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam, najmä bezpečné pracovné postupy, zakázané manipulácie, pracovné a ochranné prostriedky),
- l)** schéma zapojenia TTZ,
- m)** schéma sekundárnych rozvodov,
- n)** povinnosti obsluhy:
 - o kontroly a údržba
 - o skúšanie PV a manometrov
 - o prehliadky TNS a elektro
 - o tlakové skúšky v stanovených termínoch

11.6 Požiadavky na vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia:

- a)** Výkresy byť spracované v digitálnej forme v editovateľných formátoch výkresov *.dgn, *.dwg a *.dxf, texty .doc, resp. .docx, tabuľky .xls a tiež v needitovateľnom formáte .pdf v tretej triede presnosti. Jednotlivé obálky a výkresy projektovej dokumentácie v papierovej forme budú označené pečiatkou a podpisom autora projektu, zhotoviteľa a nápisom „Projekt skutočného vyhotovenia“. Digitálna forma projektovej dokumentácie musí byť po obsahovej stránke zhodná s papierovou. Názvy súboru v digitálnej forme musia byť totožné s názvami jednotlivých položiek v papierovej forme. Na digitálnych výkresoch sa nevyžadujú pečiatky a podpisy, ale označenie „Projekt skutočného vyhotovenia“ musí byť zreteľné a je prípustné v akejkoľvek forme.

- b)** Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia zariadení sústavy CZT (so všetkými súvisiacimi profesiami) musí byť spracované a spoločnosti MHTH, závod Zvolen, odovzdané v tlačenej papierovej a digitálnej forme: formát *.dgn. Geodetické zameranie bude vyhotovené podľa poskytnutého „Technického predpisu pre spracovanie projektovej dokumentácie tepelných sietí“. Technologický predpis na spracovanie projektovej dokumentácie tepelných sietí bude poskytnutý spracovateľovi odborom GIS vo forme súboru Teplo.zip.

Súbor Teplo.zip bude obsahovať:

- o technologický predpis pre spracovanie projektovej dokumentácie tepelných sietí
- o značky .dgn
- o teplo.cel

Geodetické zameranie skutkového stavu musí byť taktiež spracované a odovzdané v tlačenej papierovej a digitálnej forme v súlade so značkovým kľúčom referenčného súboru DTM č. 008 – Tepelné siete ([Príloha č.16](#)), formát Microstation*.dgn, v súradnicovom systéme S-JTSK (systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej) v treťom kvadrante (plusové súradnice y, x,) a výškovom systéme Bpv. Obsahom geodetického zamerania bude okrem zamerania potrubí aj zameranie príslušného polohopisu a zameranie križovania s súbehom ostatných sietí. Geodetické zameranie tepelných sietí, polohopisu, križovania a súbehom ostatných sietí bude spracované v samostatných výkresoch *.dgn v 3. triede presnosti.

- c)** Najneskôr jeden mesiac pred plánovaným odovzdaním diela bude digitálne spracovanie skutočného vyhotovenia vrátane geodetického zamerania poskytnuté oddeleniu technickej podpory na kontrolu. Digitálna forma dokumentácie bude poskytnutá prístupom na vzdialený server alebo elektronickou poštou (nie na CD). Na výkresoch musí byť zaznamenaný skutočný stav dodaných technologických komponentov vrátane výkazu výmer. Až po odsúhlasení predloženej dokumentácie skutočného vyhotovenia bude možné dohodnúť termín preberacieho konania.

11.7 Pri preberaní TTZ do vlastníctva, resp. prevádzky spoločnosti MHTH, závod Zvolen, na základe kúpnej zmluvy alebo zmluvy o prevádzkovaní TTZ je potrebné, dodať:

- a)** Dokumentácia skutočného vyhotovenia v rozsahu podľa bodov 6.6 až 6.11 a bodov 11.4 a 11.5
- b)** stavebné povolenie,
- c)** kolaudačné rozhodnutie
- d)** dokumenty a rozhodnutia štátnej správy vydané v priebehu realizácie diela

11.8 Ak bude na TTz uzavretá kúpna zmluva alebo zmluva o prevádzkovaní TTZ spoločnosťou MHTH, závod Zvolen, investor, resp. vlastník objektu odovzdá spoločnosti MHTH, závod Zvolen, kľúče od všetkých priestorov potrebných k obsluhu a údržbe tepelného zariadenia, prípadne uzatvoriť dohodu o spôsobe prístupu k zariadeniu iným spôsobom. Priestory s technológiou prevádzkovanú spoločnosťou MHTH, závod Zvolen, budú vybavené systémom jednotného univerzálneho zámku MHTH, závod Zvolen. Na priestor OST môže byť uzavretá nájomná zmluva alebo zmluva o prevode vlastníctva, v takom prípade bude mať spoločnosť MHTH, závod Zvolen, všetky práva a povinnosti vyplývajúce z vlastníctva nebytového priestoru a spoluvlastníctva spoločných zariadení a priestorov objektu. Požadujeme zabezpečiť bezplatný vstup do garáží cez vstupné karty v počte 3 kusy.

12. DODÁVKA TEPLA


Dodávka tepla prostredníctvom realizovaného TTZ bude začatá po splnení všetkých technických a zákonných požiadaviek na TTZ, po podpísaní Protokolu o uvedení zariadenia do prevádzky a po podaní Prihlášky na odber tepla [Príloha č.15](#), alebo uzavretí Zmluvy na odber tepla.

PRÍLOHY

- 33** [Príloha č. 1](#) **Ekvitermická krivka primárnych rozvodov v TN EBO - Zvolen**
- 34** [Príloha č. 2](#) **Zoznam ekvitermických kriviek na výstupe z OST**
- 36** [Príloha č. 3](#) **Požiadavky na použitie doskových výmenníkov tepla (DVT) a obehových čerpadiel (OČ) pre vykurovanie (ÚK) a prípravu teplej vody (TV)**
- 37** [Príloha č. 4](#) **Časť riadiaci systém + dispečerské pracovisko D2000-TEDIS**
- 39** [Príloha č. 5](#) **Požadovaný typ meračov spotreby tepla, vodomeroz studenej vody, vodomeroz doplňovania a odpúšťania sekundárneho systému**
- 41** [Príloha č. 6](#) **Vzorové rezy kanálmi**
- 42** [Príloha č. 7](#) **Vzorové rezy uloženia BTV**
- 43** [Príloha č. 8](#) **Detaily vysadenia odbočiek HV**
- 44** [Príloha č. 9](#) **Vzorová schéma technológie vypúšťania a schladzovania horúcovodnej prípojky a zapojenie kalového čerpadla**
- 45** [Príloha č. 10](#) **Schéma OST, OOST, Modul na meranie spotreby TV, rozdelovača a zberača**
- 52** [Príloha č. 11](#) **Vzorový výkres šachtice**
- 54** [Príloha č. 12](#) **Dĺžky púzdiel cez stonkové odporové teplomery a snímače teploty**
- 55** [Príloha č. 13](#) **Prechod potrubia cez obvodovú stenu stavebného objektu**
- 56** [Príloha č. 14](#) **Vzor protokolu o vykonaní funkčných skúšok**
- 58** [Príloha č. 15](#) **Prihlásenie na odber tepla**
- 60** [Príloha č. 16](#) **Štruktúra referenčného súboru DTM č.008 – Tepelné siete**

PRÍLOHA Č. 1 Ekvitermická krivka primárneho rozvodu závod Zvolen

Teploty primárnych rozvodov (MH Teplárenský holding, závod Zvolen) 2024

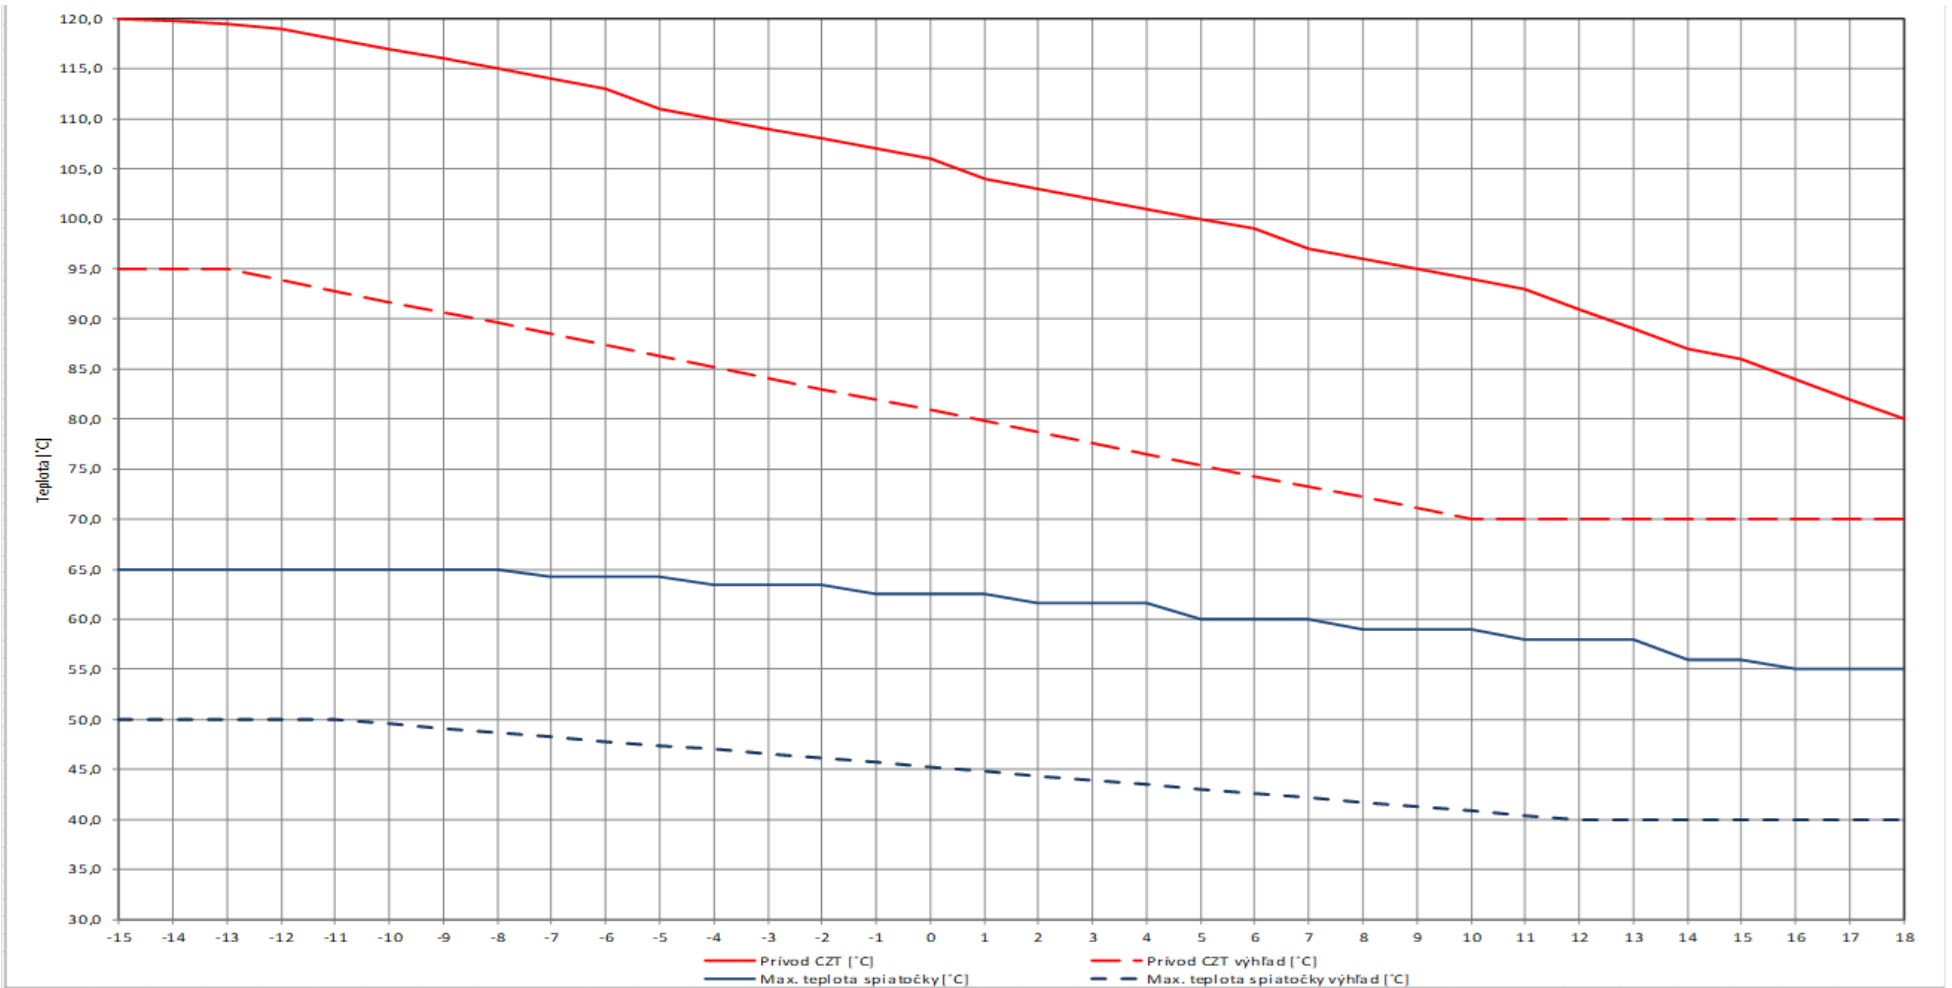

Vonkajšia teplota t_w [°C]	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Prívod CZT [°C]	120,0	119,8	119,5	119,0	118,0	117,0	116,0	115,0	114,0	113,0	111,0	110,0	109,0	108,0	107,0	106,0	104,0	103,0	102,0	101,0	100,0	99,0	97,0	96,0	95,0	94,0	93,0	91,0	89,0	87,0	86,0	84,0	82,0	80,0
Prívod CZT výhľad [°C]	95,0	95,0	95,0	93,9	92,8	91,7	90,7	89,6	88,5	87,4	86,3	85,2	84,1	83,0	82,0	80,9	79,8	78,7	77,6	76,5	75,4	74,3	73,3	72,2	71,1	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Max. teplota spätočky [°C]	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	64,2	64,2	64,2	63,4	63,4	63,4	62,5	62,5	62,5	61,6	61,6	61,6	60,0	60,0	60,0	59,0	59,0	59,0	58,0	58,0	58,0	56,0	56,0	55,0	55,0	55,0
Max. teplota spätočky výhľad [°C]	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	49,6	49,1	48,7	48,3	47,8	47,4	47,0	46,5	46,1	45,7	45,2	44,8	44,3	43,9	43,5	43,0	42,6	42,2	41,7	41,3	40,9	40,4	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

PRÍLOHA Č. 2

Zoznam ekvitermických kriviek na výstupe z OST

Vzduchotechnika (VZT)

VZT0: pri -15 °C, 80 °C; pri +15 °C, 50°C

VZT1: pri -15 °C, 77,5 °C; pri +15 °C, 50°C

VZT2: pri -15 °C, 75 °C; pri +15 °C, 49°C

VZT3: pri -15 °C, 72,5 °C; pri +15 °C, 49°C

VZT4: pri -15 °C, 70 °C; pri +15 °C, 48°C

VZT5: pri -15 °C, 67,5 °C; pri +15 °C, 48°C

VZT6: pri -15 °C, 65 °C; pri +15 °C, 47°C

VZT7: pri -15 °C, 62,5 °C; pri +15 °C, 47°C

VZT8: pri -15 °C, 60 °C; pri +15 °C, 46°C

V osobitných prípadoch je možné dojednať individuálnu krivku pre VZT, pričom teplotný spád, ako i režim prevádzky musí zabezpečiť dostatočné vychladenie spiatocky.

Sáľavé systémy (podlahové, stenové, stropné vykurovanie)

Podlahovka0: pri -15 °C, 44 °C; pri +15 °C, 27 °C

Podlahovka1: pri -15 °C, 42 °C; pri +15 °C, 27 °C

Podlahovka2: pri -15 °C, 40 °C; pri +15 °C, 27 °C

Podlahovka3: pri -15 °C, 38 °C; pri +15 °C, 26 °C

Podlahovka4: pri -15 °C, 36 °C; pri +15 °C, 26 °C

Podlahovka5: pri -15 °C, 34 °C; pri +15 °C, 26 °C

Radiátorové ÚK

ÚK0: pri -15 °C, 80 °C; pri +15 °C, 35 °C

ÚK1: pri -15 °C, 77,5 °C; pri +15 °C, 35 °C

ÚK2: pri -15 °C, 75 °C; pri +15 °C, 34 °C

ÚK3: pri -15 °C, 72,5 °C; pri +15 °C, 34 °C

ÚK4: pri -15 °C, 70 °C; pri +15 °C, 34 °C

ÚK5: pri -15 °C, 67,5 °C; pri +15 °C, 33 °C

ÚK6: pri -15 °C, 65 °C; pri +15 °C, 33 °C

ÚK7: pri -15 °C, 62,5 °C; pri +15 °C, 33 °C

ÚK8: pri -15 °C, 60 °C; pri +15 °C, 32 °C

ÚK9: pri -15 °C, 57,5 °C; pri +15 °C, 32 °C

ÚK10: pri -15 °C, 55 °C; pri +15 °C, 32 °C

Dvojtrubkové systémy s OOST resp. BOST


Lomená kvitermická krivka výstupnej teploty bude zadefinovaná podľa prepočtov projektanta a návrhovej teploty výmenníkov TV v OOST (BOST), súčasne v týchto systémoch je požiadavka aj na zadefinovanie spôsobu regulácie diferenčného tlaku vo vetve.

Poznámka

Teplota primárnej spiatocky bude mať teplotu maximálne o 5 °C väčšiu ako teplota sekundárnej spiatocky ÚK, ktorá bude mať maximálnu teplotu 45 °C pri vonkajšej teplote 11 °C.

PRÍLOHA Č. 2 Zoznam ekvitermických kriviek na výstupe z OST, tabulková časť

Sekundárne ekvitermické krivky (MHTH Zvolen)

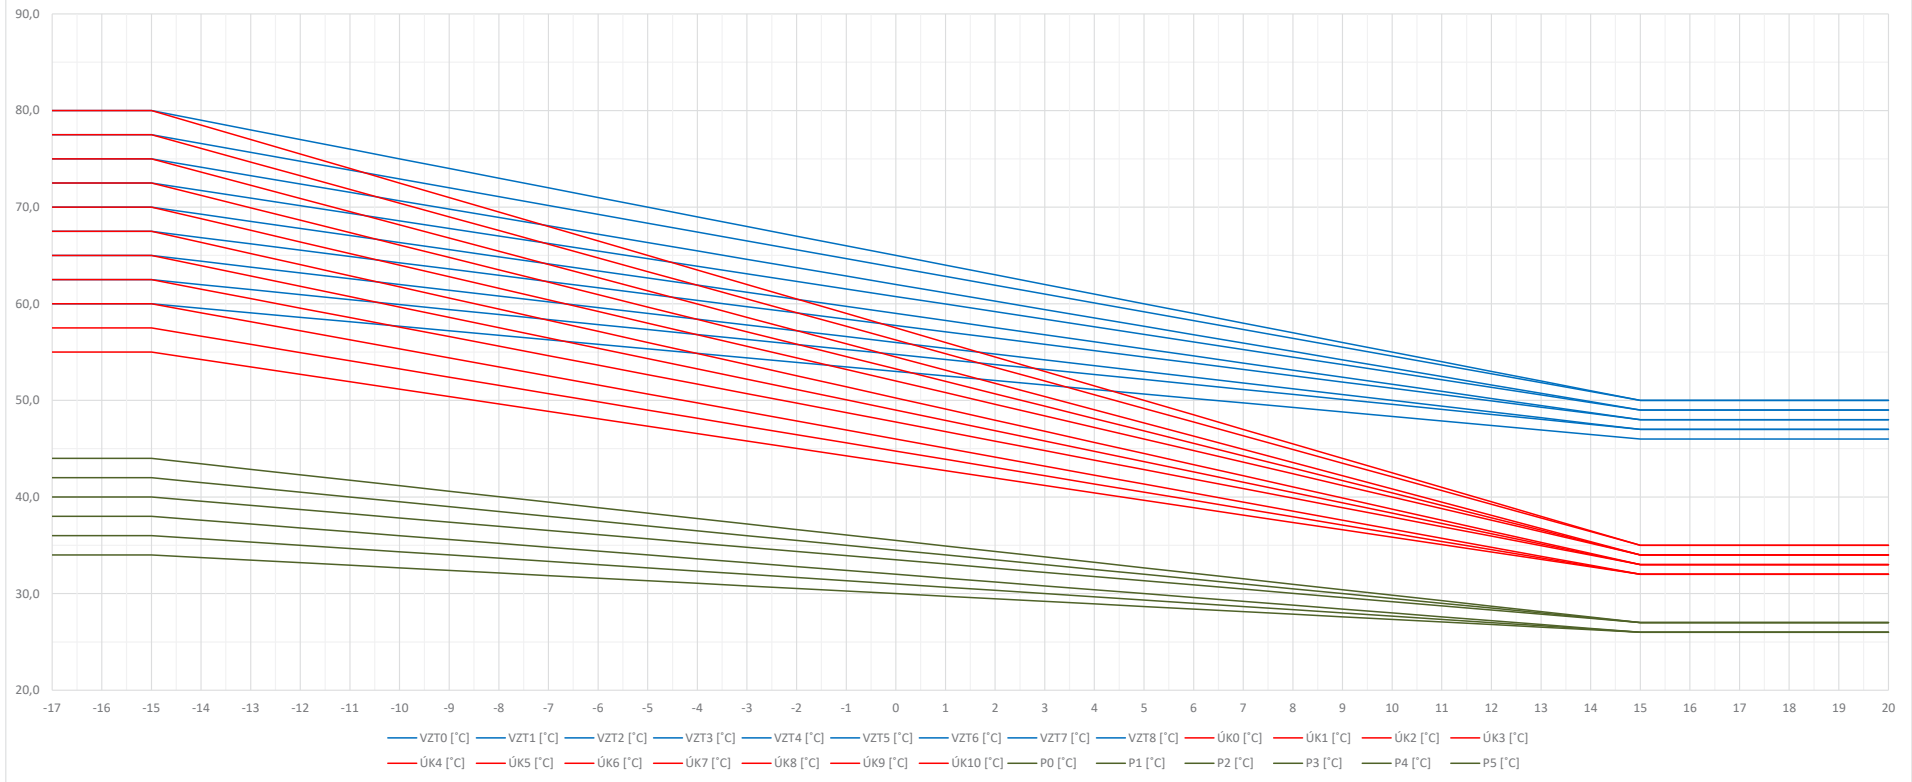

T_e [°C]	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
VZT0 [°C]	80,0	80,0	80,0	79,0	78,0	77,0	76,0	75,0	74,0	73,0	72,0	71,0	70,0	69,0	68,0	67,0	66,0	65,0	64,0	63,0	62,0	61,0	60,0	59,0	58,0	57,0	56,0	55,0	54,0	53,0	52,0	51,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0			
VZT1 [°C]	77,5	77,5	77,5	76,6	75,7	74,8	73,8	72,9	72,0	71,1	70,2	69,3	68,3	67,4	66,5	65,6	64,7	63,8	62,8	61,9	61,0	60,1	59,2	58,3	57,3	56,4	55,5	54,6	53,7	52,8	51,8	50,9	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0			
VZT2 [°C]	75,0	75,0	75,0	74,1	73,3	72,4	71,5	70,7	69,8	68,9	68,1	67,2	66,3	65,5	64,6	63,7	62,9	62,0	61,1	60,3	59,4	58,5	57,7	56,8	55,9	55,1	54,2	53,3	52,5	51,6	50,7	49,9	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0			
VZT3 [°C]	72,5	72,5	72,5	71,7	70,9	70,2	69,4	68,6	67,8	67,0	66,2	65,5	64,7	63,9	63,1	62,3	61,5	60,8	60,0	59,2	58,4	57,6	56,8	56,1	55,3	54,5	53,7	52,9	52,1	51,4	50,6	49,8	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0			
VZT4 [°C]	70,0	70,0	70,0	69,3	68,5	67,8	67,1	66,3	65,6	64,9	64,1	63,4	62,7	61,9	61,2	60,5	59,7	59,0	58,3	57,5	56,8	56,1	55,3	54,6	53,9	53,1	52,4	51,7	50,9	50,2	49,5	48,7	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0			
VZT5 [°C]	67,5	67,5	67,5	66,9	66,2	65,6	64,9	64,3	63,6	63,0	62,3	61,7	61,0	60,4	59,7	59,1	58,4	57,8	57,1	56,5	55,8	55,2	54,5	53,9	53,2	52,6	51,9	51,3	50,6	50,0	49,3	48,7	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0			
VZT6 [°C]	65,0	65,0	65,0	64,4	63,8	63,2	62,6	62,0	61,4	60,8	60,2	59,6	59,0	58,4	57,8	57,2	56,6	56,0	55,4	54,8	54,2	53,6	53,0	52,4	51,8	51,2	50,6	50,0	49,4	48,8	48,2	47,6	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0			
VZT7 [°C]	62,5	62,5	62,5	62,0	61,5	61,0	60,4	59,9	59,4	58,9	58,4	57,9	57,3	56,8	56,3	55,8	55,3	54,8	54,2	53,7	53,2	52,7	52,2	51,7	51,1	50,6	50,1	49,6	49,1	48,6	48,0	47,5	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0			
VZT8 [°C]	60,0	60,0	60,0	59,5	59,1	58,6	58,1	57,7	57,2	56,7	56,3	55,8	55,3	54,9	54,4	53,9	53,5	53,0	52,5	52,1	51,6	51,1	50,7	50,2	49,7	49,3	48,8	48,3	47,9	47,4	46,9	46,5	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0			
ÚK0 [°C]	80,0	80,0	80,0	78,5	77,0	75,5	74,0	72,5	71,0	69,5	68,0	66,5	65,0	63,5	62,0	60,5	59,0	57,5	56,0	54,5	53,0	51,5	50,0	48,5	47,0	45,5	44,0	42,5	41,0	39,5	38,0	36,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0			
ÚK1 [°C]	77,5	77,5	77,5	76,1	74,7	73,3	71,8	70,4	69,0	67,6	66,2	64,8	63,3	61,9	60,5	59,1	57,7	56,3	54,8	53,4	52,0	50,6	49,2	47,8	46,3	44,9	43,5	42,1	40,7	39,3	37,8	36,4	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0			
ÚK2 [°C]	75,0	75,0	75,0	73,6	72,3	70,9	69,5	68,2	66,8	65,4	64,1	62,7	61,3	60,0	58,6	57,2	55,9	54,5	53,1	51,8	50,4	49,0	47,7	46,3	44,9	43,6	42,2	40,8	39,5	38,1	36,7	35,4	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0			
ÚK3 [°C]	72,5	72,5	72,5	71,2	69,9	68,7	67,4	66,1	64,8	63,5	62,2	61,0	59,7	58,4	57,1	55,8	54,5	53,3	52,0	50,7	49,4	48,1	46,8	45,6	44,3	43,0	41,7	40,4	39,1	37,9	36,6	35,3	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0			
ÚK4 [°C]	70,0	70,0	70,0	68,8	67,6	66,4	65,2	64,0	62,8	61,6	60,4	59,2	58,0	56,8	55,6	54,4	53,2	52,0	50,8	49,6	48,4	47,2	46,0	44,8	43,6	42,4	41,2	40,0	38,8	37,6	36,4	35,2	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0			
ÚK5 [°C]	67,5	67,5	67,5	66,4	65,2	64,1	62,9	61,8	60,6	59,5	58,3	57,2	56,0	54,9	53,7	52,6	51,4	50,3	49,1	48,0	46,8	45,7	44,5	43,4	42,2	41,1	39,9	38,8	37,6	36,5	35,3	34,2	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0			
ÚK6 [°C]	65,0	65,0	65,0	63,9	62,9	61,8	60,7	59,7	58,6	57,5	56,5	55,4	54,3	53,3	52,2	51,1	50,1	49,0	47,9	46,9	45,8	44,7	43,7	42,6	41,5	40,5	39,4	38,3	37,3	36,2	35,1	34,1	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0			
ÚK7 [°C]	62,5	62,5	62,5	61,5	60,5	59,6	58,6	57,6	56,6	55,6	54,6	53,7	52,7	51,7	50,7	49,7	48,7	47,8	46,8	45,8	44,8	43,8	42,8	41,9	40,9	39,9	38,9	37,9	36,9	36,0	35,0	34,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0			
ÚK8 [°C]	60,0	60,0	60,0	59,1	58,1	57,2	56,3	55,3	54,4	53,5	52,5	51,6	50,7	49,7	48,8	47,9	46,9	46,0	45,1	44,1	43,2	42,3	41,3	40,4	39,5	38,5	37,6	36,7	35,7	34,8	33,9	32,9	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0			
ÚK9 [°C]	57,5	57,5	57,5	56,7	55,8	55,0	54,1	53,3	52,4	51,6	50,7	49,9	49,0	48,2	47,3	46,5	45,6	44,8	43,9	43,1	42,2	41,4	40,5	39,7	38,8	38,0	37,1	36,3	35,4	34,6	33,7	32,9	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0			
ÚK10 [°C]	55,0	55,0	55,0	54,2	53,5	52,7	51,9	51,2	50,4	49,6	48,9	48,1	47,3	46,6	45,8	45,0	44,3	43,5	42,7	42,0	41,2	40,4	39,7	38,9	38,1	37,4	36,6	35,8	35,1	34,3	33,5	32,8	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0			
P0 [°C]	44,0	44,0	44,0	43,4	42,9	42,3	41,7	41,2	40,6	40,0	39,5	38,9	38,3	37,8	37,2	36,6	36,1	35,5	34,9	34,4	33,8	33,2	32,7	32,1	31,5	31,0	30,4	29,8	29,3	28,7	28,1	27,6	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0			
P1 [°C]	42,0	42,0	42,0	41,5	41,0	40,5	40,0	39,5	39,0	38,5	38,0	37,5	37,0	36,5	36,0	35,5	35,0	34,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0			
P2 [°C]	40,0	40,0	40,0	39,6	39,1	38,7	38,3	37,8	37,4	37,0	36,5	36,1	35,7	35,2	34,8	34,4	33,9	33,5	33,1	32,6	32,2	31,8	31,3	30,9	30,5	30,0	29,6	29,2	28,8	28,4	28,0	27,6	27,2	26,8	26,4	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
P3 [°C]	38,0	38,0	38,0	37,6	37,2	36,8	36,4	36,0	35,6	35,2	34,8	34,4	34,0	33,6	33,2	32,8	32,4	32,0	31,6	31,2	30,8	30,4	30,0	29,6	29,2	28,8	28,4	28,0	27,6	27,2	26,8	26,4	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0			
P4 [°C]	36,0	36,0	36,0	35,7	35,3	35,0	34,7	34,3	34,0	33,7	33,3	33,0	32,7	32,3	32,0	31,7	31,3	31,0	30,7	30,3	30,0	29,7	29,3	29,0	28,7	28,3	28,0	27,7	27,3	27,0	26,7	26,3	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0			
P5 [°C]	34,0	34,0	34,0	33,7	33,5	33,2	32,9	32,7	32,4	32,1	31,9	31,6	31,3	31,1	30,8	30,5	30,3	30,0	29,7	29,5	29,2	28,9	28,7	28,4	28,1	27,9	27,6	27,3	27,1	26,8	26,5	26,3	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0			

PRÍLOHA Č. 3

Požiadavky na použitie doskových výmenníkov tepla (DVT) a obehových čerpadiel (OČ) pre vykurovanie (ÚK) a prípravu teplej vody (TV),

Prípustný výrobca technológie	
Zariadenie	Výrobca
Výmenníky	Alfa Laval, Danfoss, Swep (na TV sa požadujú celonerezové)
Čerpadlá	Willo, Grundfos
Armatúry	ARI armaturen, Klinger
Poklopy	Pamrex, Zetr, MEA SDM
Kompenzátory	IWKA, Macoga

Záloha DVT v OST :

Výkon do 400 kW (vrátane) bez zálohy, bez rezervy na teplo-výmennej ploche, (v PD uviesť požiadavku na studenú rezervu)

Výkon nad 400 kW dva paralelné výmenníky, každý dimenzovaný na 50 % výkonu

Záloha cirkulačných čerpadiel TV :

Bez zálohy (v PD uviesť požiadavku na studenú rezervu)

Záloha obehových čerpadiel ÚK :

Bez zálohy do DN80 (vrátane) a do hmotnosti \leq ako 35 kg (v PD uviesť požiadavku na studenú rezervu)

100 % rezerva, ak nie sú splnené podmienky predchádzajúceho odseku


PRÍLOHA Č. 4

časť riadiaci systém + dispečerské pracovisko D2000-TEDIS

Požadovaný typ riadiaceho systému vrátane komunikačného systému, prenosu dát pre prípad, že ide o zariadenie, ktoré je alebo bude v majetku spoločnosti MHTH, závod Zvolen.

Príklad zobrazenia monitorovania stanice v D 2000 – TEDIS

VŠEOBECNÝ PREHLAD																									
Teplôtrenský holding	Ø -3,7°C	§ -4,5°C	EXT				PRIMÁR				ÚK				TÚV										
			T vonk [°C]	T vstup [°C]	T vrat [°C]	P vstup [kPa]	P vrat [kPa]	Režim	T výstup [°C]	T žiad. [°C]	T vrat [°C]	P sek. [kPa]	Čerpadlá	Režim	T výstup [°C]	T žiad. [°C]	T vrat [°C]	P st. vody [kPa]	Čerpadlá	Režim					
OST 7129 (ARRIVA)	-2,9	102,1	53,2	857,1	789,8		62,0	62,4	50,5	263,0															
- ÚK 1 (Adm. budova TNAD)							53,9	54,6	46,9																
- ÚK 2 (ARRIVA - vrátnica)							55,6	55,6	48,1																
- ÚK 3 (ARRIVA - prístrešok)							57,3	57,6	51,2																
- ÚK 4 (ARRIVA - dvor)							57,3	57,6	51,2																
OST 7130 (Trnavská NAD2)	-2,0	101,2	55,3	805,2	751,0		60,9	60,5	50,5	273,3															
- ÚK1							58,9	58,5	50,5																
- VZT (Sahary)							34,2	0,0	41,2																
OST 7131 (Átrium)	-1,2	103,4	54,4	852,3	779,9		60,5	57,4	50,6	279,6						24,2	50,0	28,1	462,1						
- ÚK 1 (Sever)							57,1	57,3	51,2																
- ÚK 2 (Južná)							56,9	57,3	51,1																
- ÚK 3 (Nadstavba)							61,9	61,3	53,6																
OST 7150 (Möbelix)	-3,7	98,4	46,7	987,5	638,0		74,0	73,9	38,7	196,7															
OST 7151 (PČS)	-5,0	98,8	51,3	1 105,6	709,2		57,5	56,7	52,0	179,5															
- ÚK							56,7																		
- VZT							0,0																		
OST 7152 (ZŠ Angely Merici)	-1,2	102,5	41,5	1 117,8	831,4		57,3	57,2	37,9	231,9															
OST 7124 (City Aréna - Sev. tribúna)	-4,5	103,9	59,9	966,7	903,7		72,9	74,7	38,4	288,6															
OST 7125 (City Aréna - Kollárová)	-4,5	103,9	58,5	925,4	857,1		64,5	64,2	50,5	361,6															
OST 7126 (City Aréna - Obch. cen.)	-4,5	104,4	63,9	914,8	870,2		67,9	71,7	55,3	372,3															
OST 7128 (Olympia)	-3,3	101,2	52,5	864,6	793,4		63,0	62,6	51,8	266,9															
- ÚK 1							59,2	58,6	51,2																
- ÚK 2							59,1	58,6	54,1																
OST 7149 (Begam)	-3,5	103,9	55,0	1 077,0	799,2		69,3	68,7	51,2	177,0															

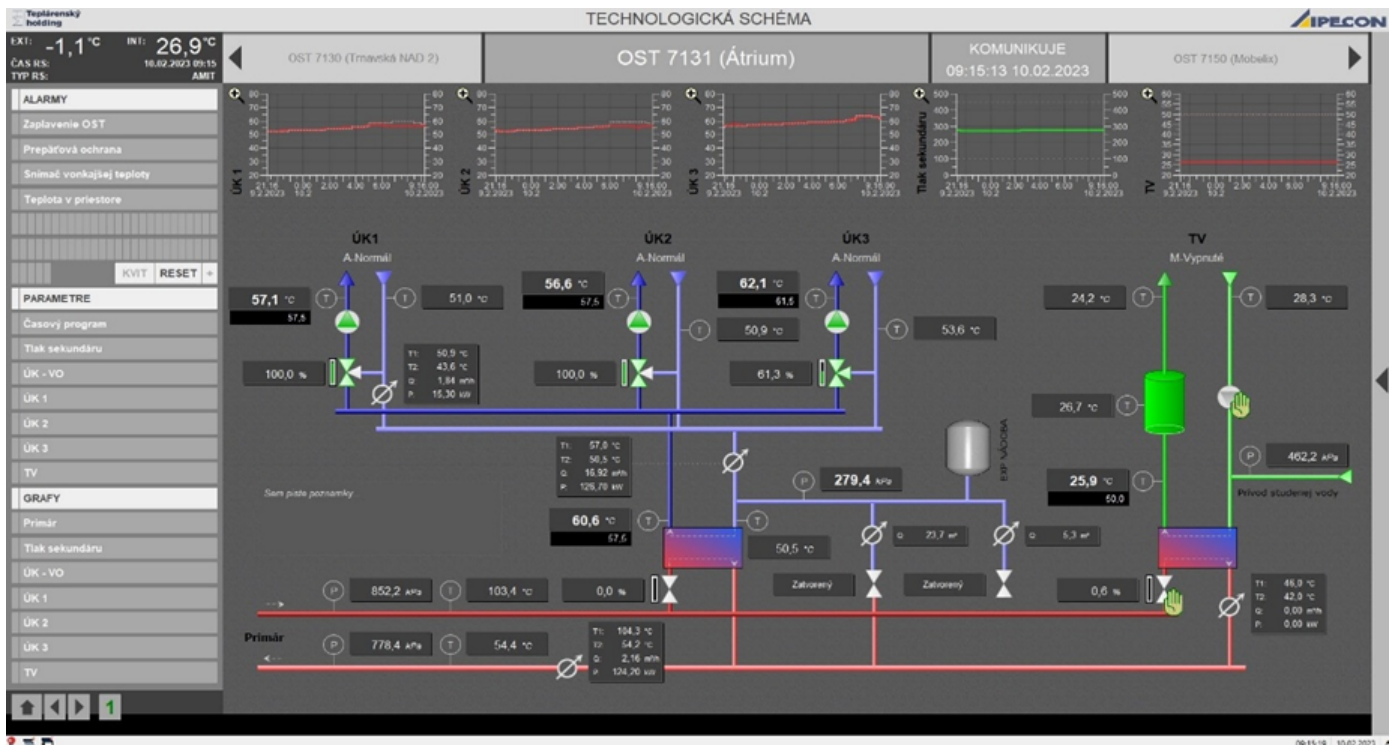

Príkład zobrazenia zberu dát z meračov tepla

Teplárenský holding		PREHLAD ODBERNÝCH MIEST													IPECON				
Dispečer		Teplo (voda)													STAVOVÉ FILTRE				
10.02.2023 09:17:16																			
7039-Met																			
TT.7039.Ovst																			
Nemocnica VS 1 GPP																			
Multical 603 - GW01 - OK TAT																			
		E (MWh)			V (m³)			P (kW)			Q (m³/h)			T1 (°C)		T2 (°C)		dT (°C)	
		4 458,1			133 369,0			548,0			9,1			104,9		51,7		53,1	
#	ČOM	ČxCOM	Kód	Názov	Miesto	Merač	T.j.	Lokalita	Skupina	SN	Typ	Ka...	Vytčnané	E	Q	P	M	T1	T2
1	112	7039-Met	141	Nemocnica VS 1 GPP	Cekové	Multical 603 - Kamstrup	MWh		GW01 - OK TAT	3015480A021	11	309	10.02.2023.09.10	4 458,1	133 369,0	548,0	9,1	104,9	51,7
2	116	7043-Met	155	Jasák	Cekové	Sonometer 3100 - Danfoss	GJ		GW01 - OK TAT	36395749	4	307	10.02.2023.09.10	27 198,8	56 366,2	134,9	2,1	103,9	47
3	1401	7052-Met	195	Dejov Nám. J. Herdu	Cekové	Infolocal 5 - Danfoss	GJ	Trnava	GW01 - OK TAT	025784V217	4	307	10.02.2023.09.15	15 792,4	15 165,2	76,6	1,3	105,9	52
4	120	7055-Met	199	Vojenský areál/ TA	Cekové	Infolocal 5 - Danfoss	GJ	Vojškov	GW01 - OK TAT	070384V273	4	307	10.02.2023.09.10	60 398,8	438 414,8	452,7	7,9	105,2	46
5	124	7059-Met	225	Hala Šárka	Cekové	Infolocal 5 - Danfoss	GJ	Na Hrádkach	GW01 - OK TAT	070384V273	4	307	10.02.2023.09.10	44 347,4	225 834,5	198,9	3,1	105,3	52
6	128	7060-Met	229	Pavilón chr. dieťať	Cekové	Infolocal 5 - Danfoss	GJ		GW01 - OK TAT	4581843	4	307	10.02.2023.09.10	62 798,2	958 491,3	982,2	13,5	104,4	71
7	132	7063-Met	242	Reg. polí. centrum TA	Cekové	Infolocal 5 - Danfoss	GJ		GW01 - OK TAT	075484V273	4	307	10.02.2023.09.10	37 665,3	182 101,9	186,4	2,2	104,8	47
8	136	7073-Met	286	Dom kultúry	Cekové	Infolocal 5 - Danfoss	GJ		GW01 - OK TAT	683384V176	4	307	10.02.2023.09.10	21 423,4	144 101,6	588,2	10,5	103,8	57
9	142	7105-MetP	536	Trnavská univerzita	Prehrad	Infolocal 5 - Danfoss	GJ		GW01 - OK TAT	062984V313	4	307	10.02.2023.09.11	42 057,7	247 227,0	127,3	2,4	104,9	58
10	144	7105-MetOHV	541	Trnavská univerzita	TV	Infolocal 5 - Danfoss	GJ		GW01 - OK TAT	070884V273	4	307	10.02.2023.09.11	4 319,3	42 230,0	12,3	1,8	102,8	52
11	148	7105-MetWH	544	Trnavská univerzita	ÚK	Infolocal 5 - Danfoss	GJ		GW01 - OK TAT	065484V273	4	307	10.02.2023.09.11	34 677,2	2 163 292,9	77,0	23,8	97,9	55
12	149	7105-MetAc	548	Trnavská univerzita	VZT	Multical 602 - Kamstrup	GJ		GW01 - OK TAT	09050009	11	309	10.02.2023.09.11	1 006,2	3 671,5	6,6	2,4	73,3	70
13	152	7105-MetP	576	Franciskányly káňón	Prehrad	Infolocal 5 - Danfoss	GJ		GW01 - OK TAT	067584V273	4	307	10.02.2023.09.11	23 498,5	21 918,5	81,4	1,8	103,5	52
14	162	7105-MetWH2	587	Franciskányly káňón	ÚK	Infolocal 5 - Danfoss	GJ		GW01 - OK TAT	162584V308	4	307	10.02.2023.09.12	10 766,7	324 234,0	39,8	1,4	71,6	47
15	158	7105-MetOHV	581	Hospic Svetlo	TV	Infolocal 5 - Danfoss	GJ		GW01 - OK TAT	0710V1328	4	307	10.02.2023.09.11	1 281,1	11 807,8	2,8	0,2	88,3	48
16	156	7105-MetWH3	584	Hospic Svetlo	ÚK	Infolocal 5 - Danfoss	GJ		GW01 - OK TAT	2170V1487	4	307	10.02.2023.09.11	5 755,5	67 899,9	46,9	3,0	71,5	57
17	164	7105-MetOHV	591	Poko Dohodného Trnava	TV	Infolocal 5 - Danfoss	GJ		GW01 - OK TAT	905184V314	4	307	10.02.2023.09.12	3 194,5	78 809,8	7,2	0,4	66,5	50
18	168	7105-MetWH	594	Poko Dohodného Trnava	ÚK	Infolocal 5 - Danfoss	GJ		GW01 - OK TAT	792184V364	4	307	10.02.2023.09.12	26 879,2	933 919,4	123,5	1,7	96,6	51
19	172	7110-MetOHV	600	SPS dopravná	TV	Infolocal 5 - Danfoss	GJ	Prehradská	GW01 - OK TAT	256484V354	4	307	10.02.2023.09.12	4 201,3	54 727,3	27,7	1,9	58,8	48
20	176	7110-MetWH	603	SPS dopravná	ÚK	Infolocal 5 - Danfoss	GJ	Prehradská	GW01 - OK TAT	432884V124	4	307	10.02.2023.09.12	43 291,4	931 788,0	249,0	22,8	81,2	51
21	162	7205-Met	763	Dvradie J. Paierka	Cekové	Infolocal 5 - Danfoss	GJ		GW01 - OK TAT	070884V273	4	307	10.02.2023.09.12	36 188,8	311 903,1	154,5	2,9	104,4	54
22	158	7207-Met	768	Spolák sv. Václava	Cekové	Infolocal 5 - Danfoss	GJ		GW01 - OK TAT	067584V273	4	307	10.02.2023.09.12	28 895,3	48 997,0	164,8	1,8	104,1	52
23	162	7208-Met	772	Vápenárska 34	Cekové	Infolocal 5 - Danfoss	GJ	Tulžan	GW01 - OK TAT	068784V273	4	307	10.02.2023.09.13	14 179,8	87 344,9	146,1	2,8	102,8	52
24	196	7212-Met	780	Criam	Cekové	Infolocal 5 - Danfoss	GJ		GW01 - OK TAT	051984V364	4	307	10.02.2023.09.13	126 798,4	883 461,6	346,9	3,2	104,7	47
25	200	7213-Met	784	Hospodárska J - 17	Cekové	Infolocal 5 - Danfoss	GJ		GW01 - OK TAT	051984V364	4	307	10.02.2023.09.14	74 077,8	394 884,4	216,1	3,4	99,7	49
26	204	7214-Met	788	Hospodárska F - 28	Cekové	Infolocal 5 - Danfoss	GJ		GW01 - OK TAT	97798V1247	4	307	10.02.2023.09.14	19 637,6	105 993,2	343,5	5,1	104,4	46
27	208	7215-Met	792	Hospodárska B - 8	Cekové	Infolocal 5 - Danfoss	GJ		GW01 - OK TAT	051484V364	4	307	10.02.2023.09.14	140 477,1	758 646,2	377,2	5,6	103,6	45
28	212	7216-Met	800	Študenská A - 15	Cekové	Infolocal 5 - Danfoss	GJ		GW01 - OK TAT	051884V364	4	307	10.02.2023.09.14	15 218,8	487,1	47,5	0,7	104,6	48
29	216	7219-Met	804	Študenská B - 17	Cekové	Infolocal 5 - Danfoss	GJ		GW01 - OK TAT	051784V364	4	307	10.02.2023.09.13	12 778,3	82 119,7	49,0	0,7	104,1	46
30	220	7220-Met	808	Žel. stanica Trnava	Cekové	Infolocal 5 - Danfoss	GJ		GW01 - OK TAT	185984V484	4	307	10.02.2023.09.14	72 882,9	435 636,3	248,7	6,7	100,2	67
31	224	7226-Met	820	Vápenárska HP	Cekové	Multical 603 - Kamstrup	MWh		GW01 - OK TAT	0075848V1921	11	309	10.02.2023.09.13	278,3	7 726,8	46,1	0,8	102,8	60
32	228	7248-Met	918	AZEL REAL Pedagogia ul.	Cekové	Multical 603 - Kamstrup	MWh		GW01 - OK TAT	05498884V3719	11	309	10.02.2023.09.13	287,4	9 371,3	36,2	0,7	103,6	67
33	232	7250-Met	961	V-3288 Vápenárska 38	Cekové	Infolocal 5 - Danfoss	GJ		GW01 - OK TAT	03288V1387	4	307	10.02.2023.09.14	7 658,8	73 275,2	44,3	0,7	102,7	48
34	236	7264-Met	981	Hlavná 10	Cekové	Sonometer 3100 - Danfoss	MWh	Tulžan	GW01 - OK TAT	37689507	4	307	10.02.2023.09.14	5 785,7	49 905,1	97,3	1,6	102,2	54
35	240	7267-Met	990	U kráča Ludovka	Cekové	Sonometer 3100 - Danfoss	MWh		GW01 - OK TAT	37638996	4	307	10.02.2023.09.13	3 151,6	17 119,4	96,2	1,9	102,2	60
36	244	7268-Met	993	Holiday inn Trnava	Cekové	Sonometer 3100 - Danfoss	GJ		GW01 - OK TAT	37755580	4	307	10.02.2023.09.15	699,2	3 453,4	105,3	4,1	105,7	70
37	248	7269-Met	996	Italy Paríž	Cekové	Sonometer 3100 - Danfoss	MWh		GW01 - OK TAT	38017027	4	307	10.02.2023.09.14	4 811,2	65 276,1	143,5	2,3	105,8	52
38	252	7271-Met	1002	Residencia Leonardo	Cekové	Infolocal 5 - Danfoss	GJ		GW01 - OK TAT	72828V1455	4	307	10.02.2023.09.15	454,8	2 032,6	57,6	1,1	102,8	56

PRÍLOHA Č. 5

Požadovaný typ meračov spotreby tepla/chladu, vodomeroch studenej vody, vodomeroch doplnovania a odpúšťania sekundárneho systému

Merač musí byť proti nežiaducej manipulácii povinne zabezpečený dvojakým spôsobom:

- o overovacou značkou, ktorá môže byť vyhotovená ako nálepka alebo plastová, resp. olovená plomba podľa toho, ktorá oprávnená osoba meradlo overila (meradlo môže overiť Slovenský metrologický ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba);
- o zabezpečovacou značkou montážnika po vykonaní montáže, ktorá je obvykle vyhotovená ako olovená plomba, pričom sa na nej nachádza odtlačok vzoru uvedený v rozhodnutí o registrácii. Zabezpečovacia značka sa umiestňuje na takých miestach, aby indikovala svojvoľnú výmenu komponentov alebo ich neoprávnené demontovanie z pracovného miesta. Značky sa umiestňujú na a) kalorimetrickom počítadle na kryte svorkovnice alebo inom uzávere umožňujúcom k nej prístup, b) prietokomeri ako člene merača tepla, na spojovacích prírubách (skrutkových spojoch) s potrubím, na vysielači elektrických signálov, ktoré sú vstupnou veličinou do kalorimetrického počítadla, c) snímačoch teploty v mieste ich pripojenia s teplomerovým puzdrom.

Správne umiestnenie merača a meracieho miesta

- o merač sa umiestni tak, aby pokiaľ možno bol chránený pred priamym poveternostným vplyvom, napr. do budovy, skrine alebo prístrešku. Na otvorenom priestranstve je možné umiestniť len taký merač, pri ktorom takéto umiestnenie nemá vplyv na prevádzku a presnosť
- o umiestnenie meracieho miesta má umožňovať ľahký prístup k montáži merača, jeho kontrole, údržbe a odčítaniu

Meranie je požadované ultrazvukové s batériovým napájaním 3,6 V, ktoré poskytuje dlhodobu preverenú spoľahlivosť, presnosť a dlhšiu životnosť s možnosťou dialkového odpočtu a zberu dát. Je vybavené komunikačnými modulmi pre riadenie odpočtov, výpočtov či inej dátovej komunikácie a je určené pre meranie tepelnej a chladiacej energie s použitím vody ako vykurovacieho/chladiaceho média.

Pre meranie spotreby množstva studenej vody (do maximálnej teploty 50 °C) a teplej úžitkovej vody s teplotou od 30 °C do 130 °C) sú požadované ultrazvukové, ako aj mechanické vodomery, avšak s možnosťou dialkového odpočtu a zberu dát.

Merače pre meranie spotreby tepla treba navrhovať ultrazvukové s batériovým napájaním 3,6 V a s komunikačným modulom M-BUS s dvomi impulznými vstupmi.

Merače pre meranie spotreby tepla uprednostňujeme kombinované merače tepla, ktoré sú zostavené z oddeliteľných členov.

Merače prietoku pre meranie množstva studenej a teplej vody a doplnovania sekundárneho systému navrhovať s možnosťou dialkového pripojenia. Konkrétny typ dialkového pripojenia je potrebné konzultovať so zodpovedným útvárom či oddelením.

Menovité a technické podmienky :

Menovitá svetlosť: DN15-DN150

Menovitý tlak: PN16/PN25

Batériové napájanie

Komunikačné rozhranie :

- o hodinové, denné a mesačné hodnoty parametrov
- o automatizovaný diaľkový odpočet
- o voliteľné komunikačné moduly: rádiový, M-Bus konfigurovateľný + 2 impulzné vstupy, wireless M-Bus , podľa potrieb spoločnosti MHTH, závod Zvolen

Dodávateľ tepla môže vymeniť komunikačný modul, batériu a pár snímačov teploty. Prietokomer sa overuje samostatne, a preto musí byť oddelený od počítadla.

Uprednostňujeme typ kalorimetrickeho počítadla s možnosťou vybavenia funkciou automatickej detekcie, ktorá umožňuje v prípade potreby vymeniť prietokomer bez nutnosti manuálnej konfigurácie kalkulátora.


Snímače teploty použité na meranie prívodnej a vratnej teploty tvoria pár a nesmú byť nikdy od seba oddelené. Podľa normy EN 1434 sa u nich nesmie meniť dĺžka kábla. Ak je nutná výmena snímačov, musí byť vždy vymenený kompletný pár. Snímač označený červenou značkou musí byť umiestnený v prívodnom potrubí. Druhý snímač je označený modrou a musí byť umiestnený vo vratnom potrubí.

Ak teplota média presahuje 90 °C, odporúčame použiť prírubové merače.


Dodržanie ukládajúcich dĺžok je predpokladom dodržania metrologických vlastností vodomera. Určuje ich výrobca a sú potvrdené pri skúške typu meradla.

VZOROVÉ REZY TEPELNÝCH KANÁLOV

NEPRIELEZNÝ KANÁL

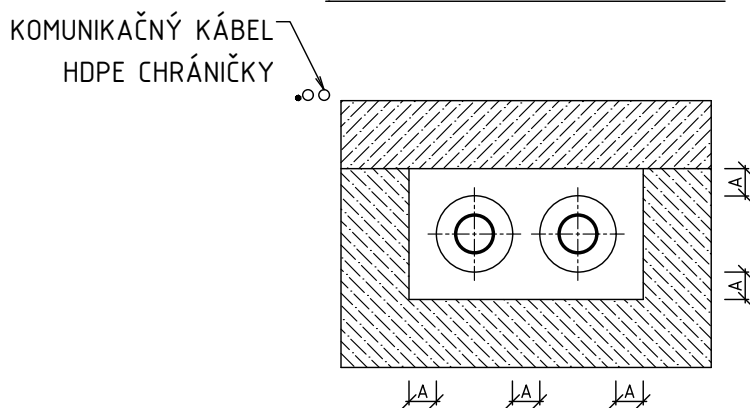

PRIELEZNÝ/PRIECHODZÍ KANÁL

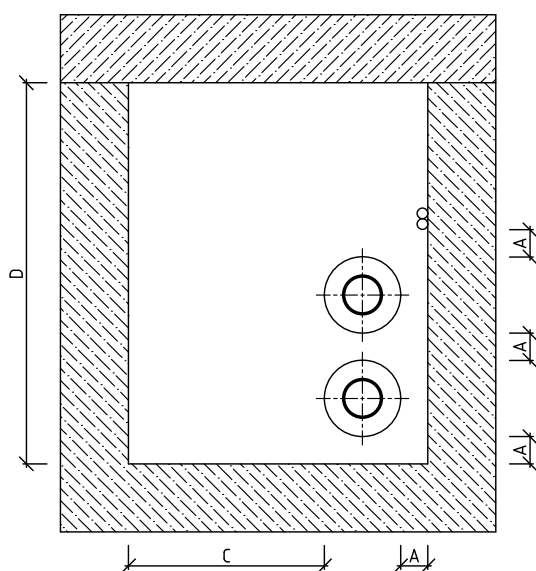

LEGENDA :

A - min. 100 mm

C - min. 600 mm


D - min. 1400 mm PRIELEZNÝ KANÁL (svetlá výška po celej dĺžke)

D - min. 1800 mm PRIECHODZÍ KANÁL (svetlá výška po celej dĺžke)

KONŠTRUKCIA TEPELNÉHO KANÁLU MUSÍ BYŤ ZAIZOLOVANÁ PROTI SPODNEJ VODE

VZOROVÝ PRIEČNY REZ HORÚCOVODU

VÝKOP HLBSÍ AKO 0,8 m CHRÁNIŤ PAŽENÍM

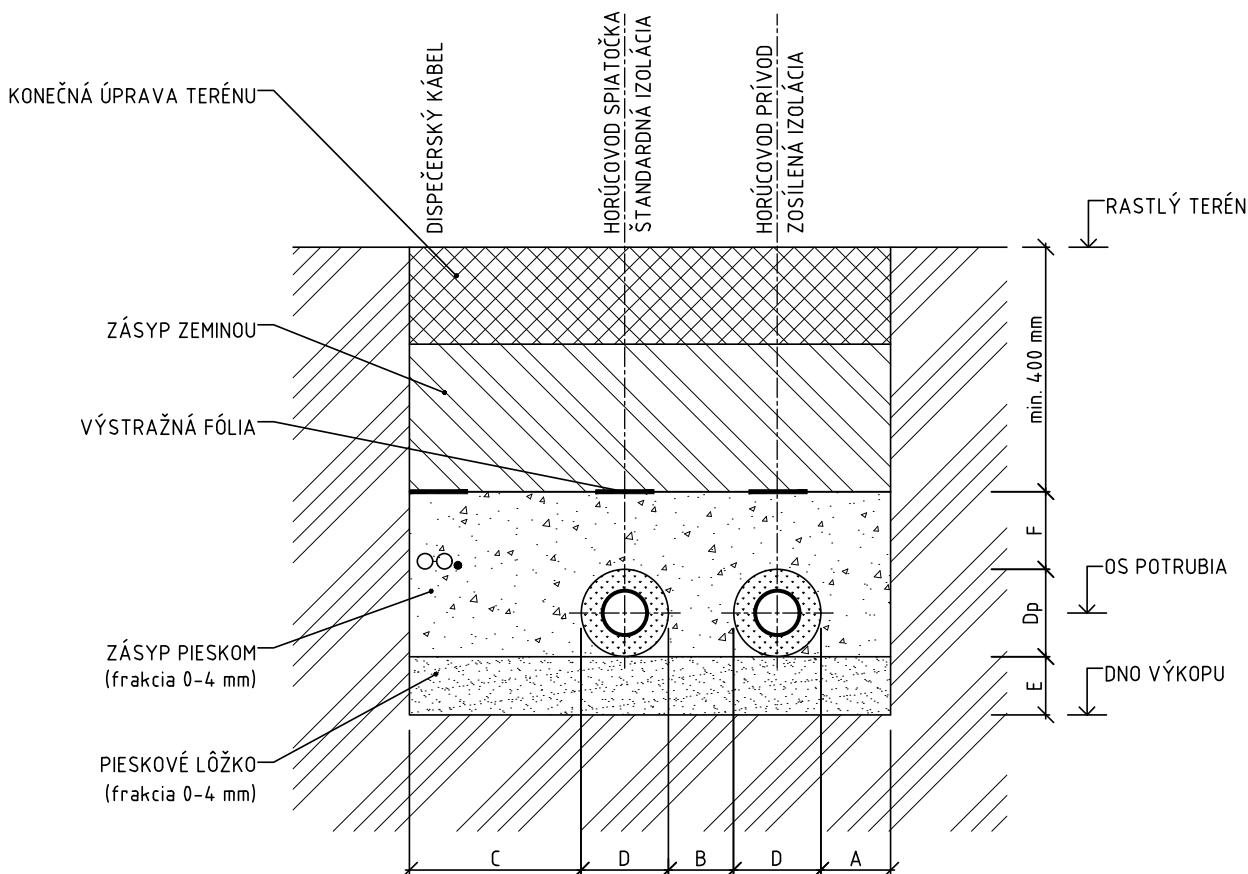


LEGENDA :


- A - PODĽA PODKLADOV DODÁVATEĽA PREDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ (min. 150 mm)
- B - PODĽA PODKLADOV DODÁVATEĽA PREDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ (min. 150 mm)
- C - min. 350 mm, VÝKOP BEZ KOMUNIKAČNÉHO KÁBLA C=A
- D - VONKAJŠÍ PRIEMER IZOLÁCIE HV POTRUBIA (ZOSÍLENÁ IZOLÁCIA)
- E - PODĽA PODKLADOV DODÁVATEĽA PREDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ (min. 150 mm)
- F - PODĽA PODKLADOV DODÁVATEĽA PREDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ (min. 200 mm)

PRÍLOHA Č. 8 **Detaily vysadenia odbočiek HV**


DETAIL NAVRTAVACEJ ODBOČKY ZO SPEVŇUJÚCIM LÍMCOM

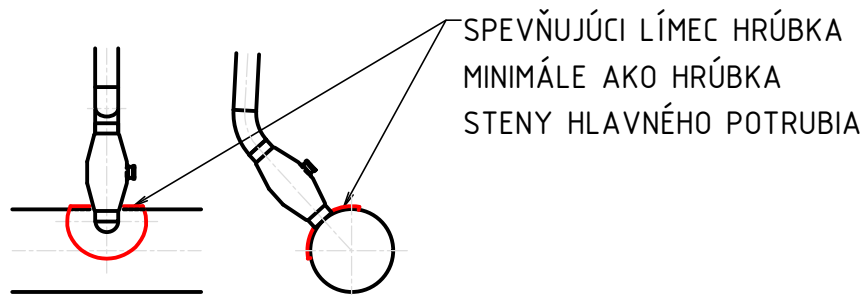

DETAIL ODBOČKY ZO SPEVŇUJÚCIM LÍMCOM

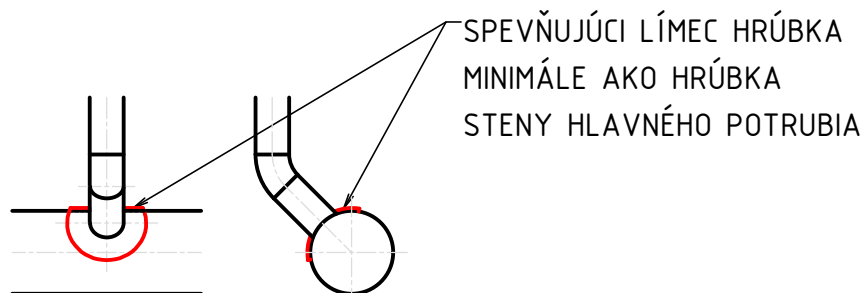

DETAIL ODBOČKY BEZ SPEVŇUJÚCEHO LÍMCA

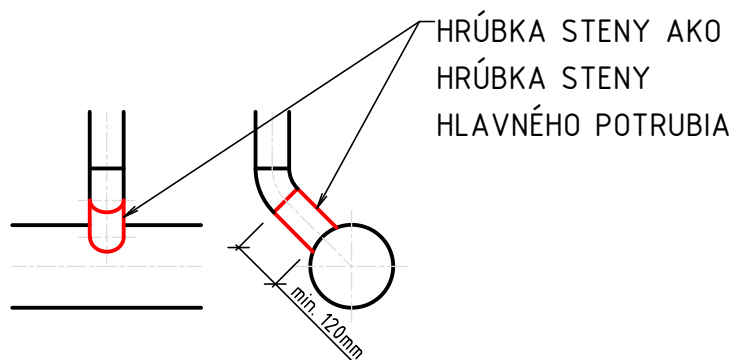

PRÍLOHA Č. 9

Vzorová schéma technológie vypúšťania a schladzovania horúcovodnej prípojky a zapojenie kalového čerpadla

VZOROVÁ SCHÉMA SCHLADZOVACIEHO ZARIADENIA


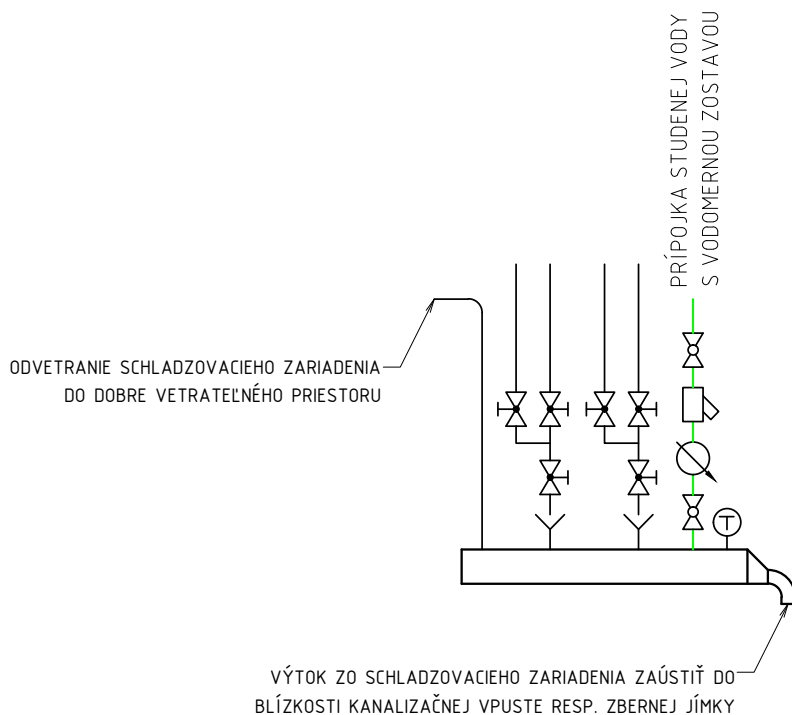



SCHÉMA ZAPOJENIA KALOVÉHO ČERPADLA

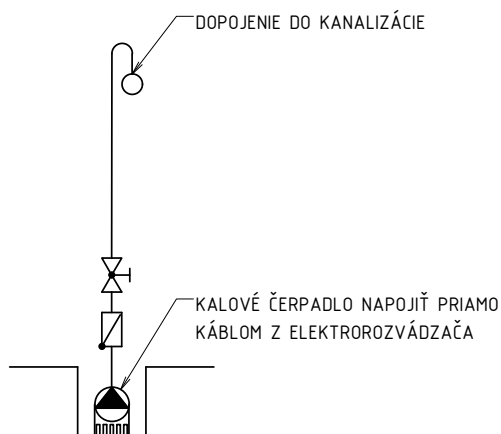

PRÍLOHA Č. 10A1

Schéma OST, OOST, Modul na meranie spotreby TV, rozdeľovača a zberača, ako napr. v prílohe (musí obsahovať všetky primárne a sekundárne potrubia nachádzajúce sa v miestnosti OST vrátane všetkých armatúr, redukcií, odvzdušnení, vypúšťaní, každé rozvetvenie vývodu za rozdeľovačom)


VZOROVÁ SCHÉMA OST 1. TLAKOVÉ PÁSMO S EXPANZNOU NÁDOBOU OST NIE JE V MAJETKU MHTH

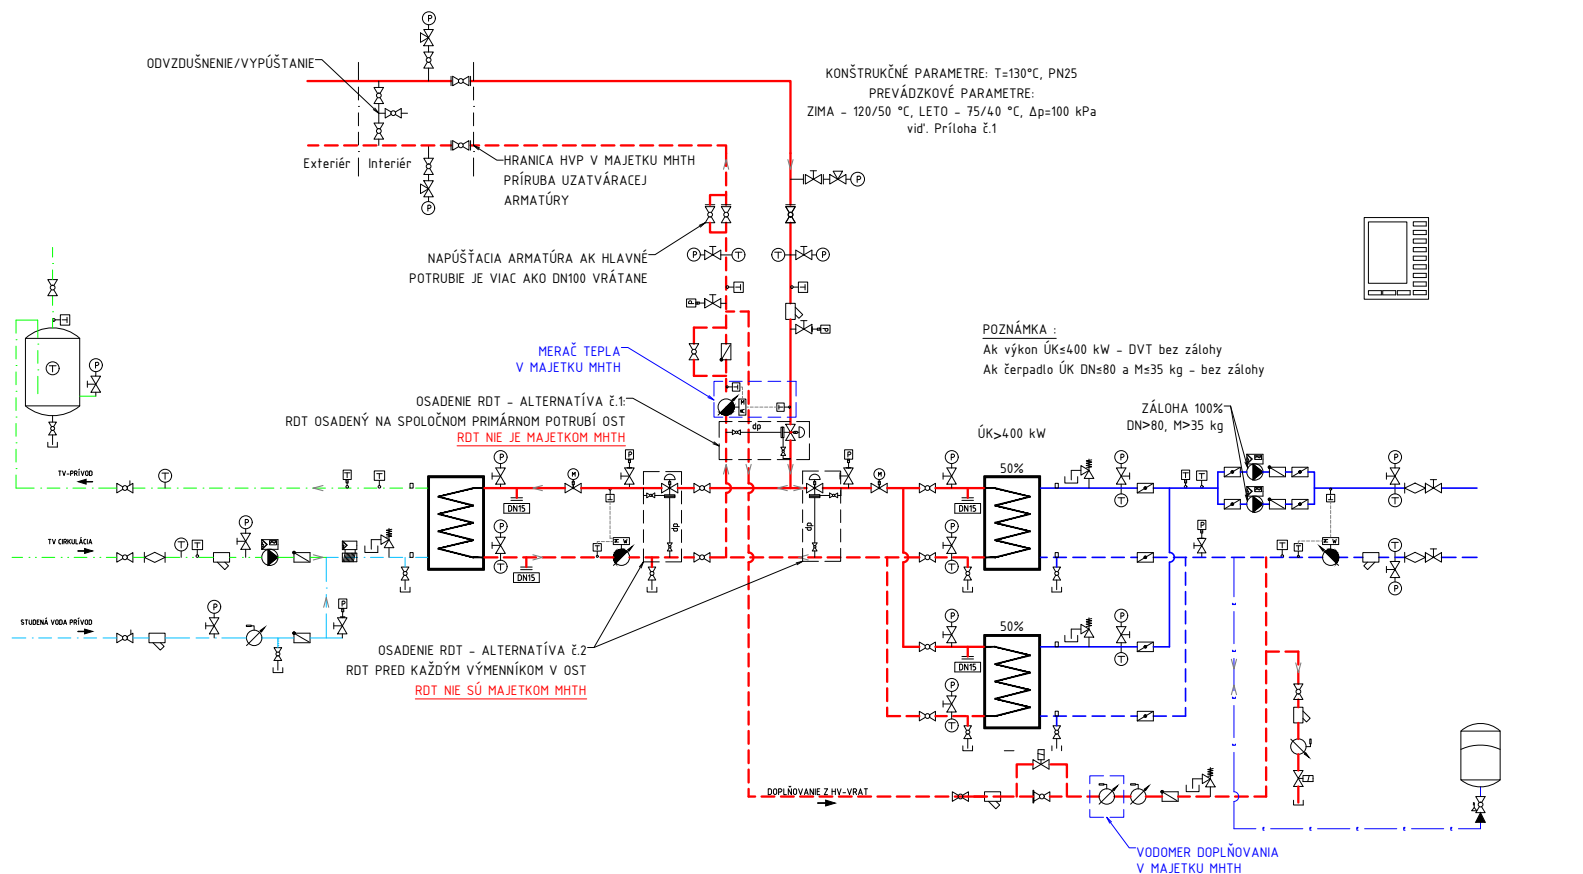

LEGENDA POTRUBÍ:

	PRIMÁR - NÁVRH -HORČA VODA ZIMA 115/55°C LETO 75/50°C EKVIKTERMIČKY REGULOVANÁ
	SEKUNDÁR - VYKUROVANIE
	STUDENÁ VODA - 10°C
	SEKUNDÁR - TEPLÁ VODA - CIRKULÁCIA 55/45°C
	EXPANZNÉ POTRUBIE
	VYPÚŠŤACIE A ODVZDUŠŇOVACIE POTRUBIE

VZOROVÁ SCHÉMA OST V MAJETKU MHTH 1. TLAKOVÉ PÁSMO S EXPANZNOU NÁDOBOU

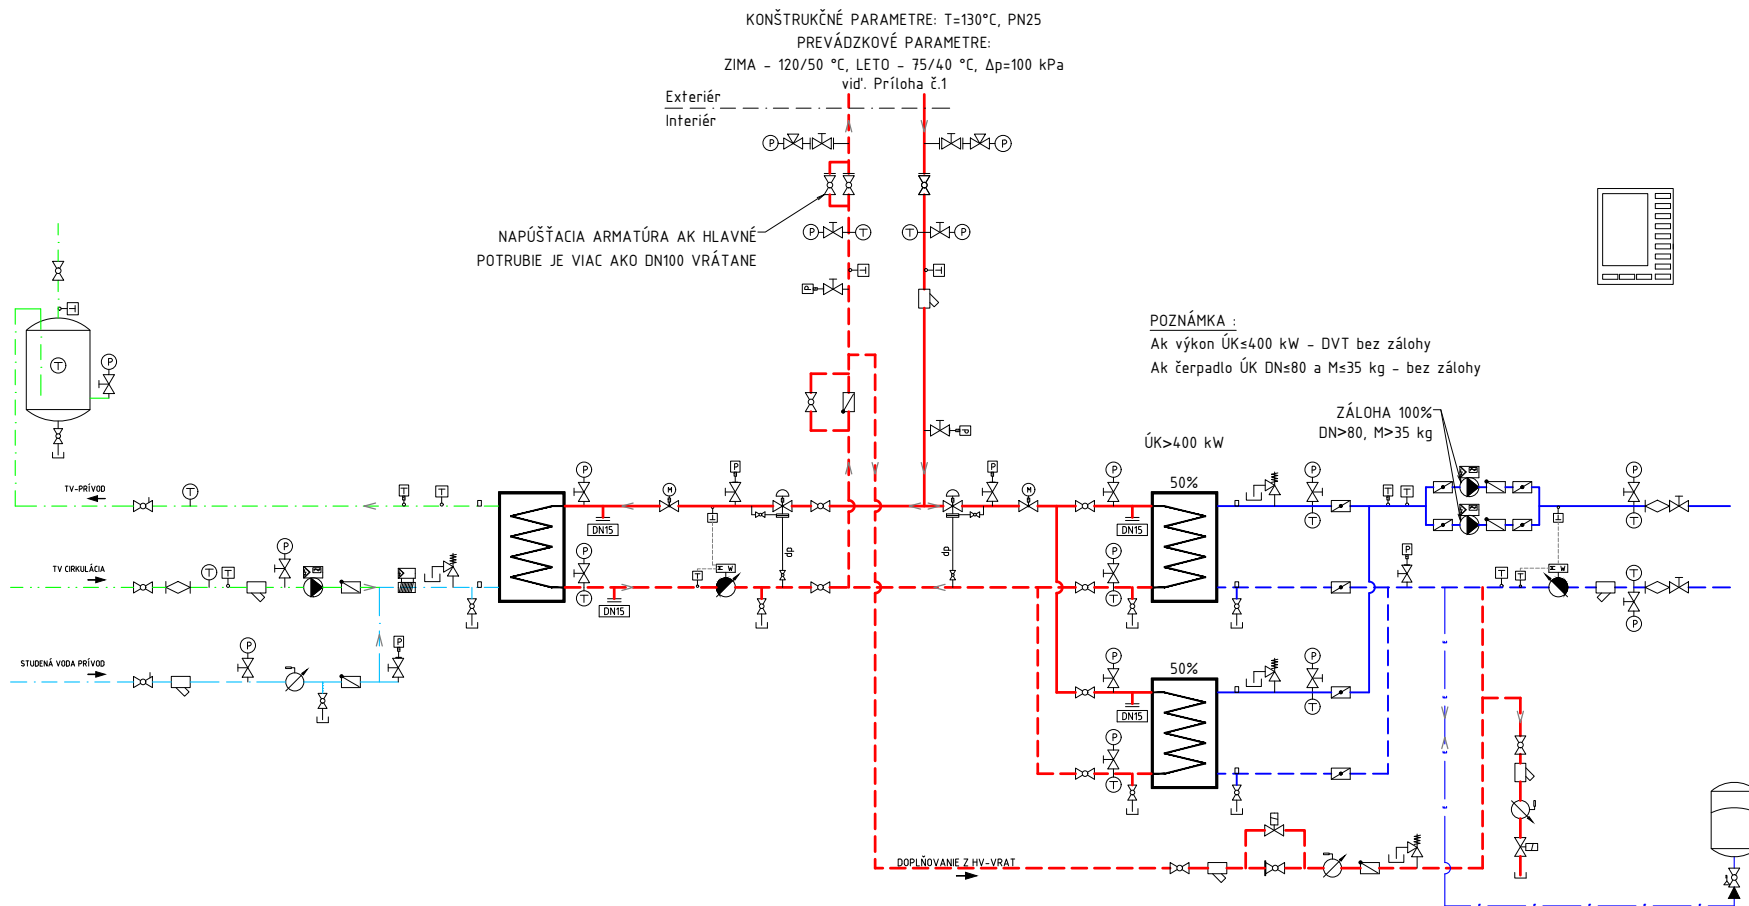


	VYMENÍK TEPLA DOSKOVÝ		ČERPADLO		ELEKTROMAGNETICKÁ ÚPRAVA VODY		REGULÁTOR DIFERENČNÉHO TLAKU		GUĽOVÝ KOHÚT SO ZAISTENÍM
	VYMENÍK TEPLA ŠPIRALOVÝ		FREKVENČNÝ MENIČ		MERAČ TEPLA		REGULÁTOR TLAKU		CLONA
	RIADIACI SYSTÉM		GUĽOVÝ KOHÚT		VODOMER		POŠTNÝ VENTIL - PRUŽINOVÝ		TLAKOMER - UKAZOVACÍ
	EXPANZOMAT - MEMBRANOVÝ		VYVAŽOVACÍ VENTIL		VODOMER S IMP. VYSTUPOM		INJEKTOR		TEPLOMER - UKAZOVACÍ
	NADRŽ TÚV		UZATVARACÍ VENTIL - RUČNÝ		REG. VENTIL S EL. POHONOM - DVOJKESTNÝ		ODVADZAČ KONDENZÁTU		SNÍMAČ TEPLOTY
	TANGENCIÁLNY ODVZDUŠŇOVAČ		UZATVARACIA KLAPKA - RUČNÁ		REG. VENTIL S EL. POHONOM - TROJKESTNÝ		KOMPENZÁTOR		HAVÁRURNÝ TERMOSTAT
			SPÁTNÁ KLAPKA		ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL - DVOJKESTNÝ		ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL		SNÍMAČ TLAKU
			FILTER - MECHANICKÝ		UZATVARACIA KLAPKA S EL. POHONOM		IDIKÁTOR PRIETOKU		HAVÁRURNÝ REGULÁTOR TLAKU

LEGENDA POTRUBÍ:

	PRIMÁR - NÁVRH - HORÚCA VODA ZIMA 115/55°C LETO 75/50°C EKVIKTERMICKY REGULOVANÁ
	SEKUNDÁR - VYKUROVANIE
	STUDENÁ VODA - 10°C
	SEKUNDÁR - TEPLÁ VODA + CIRCULÁCIA 55/45°C
	EXPANZNÉ POTRUBIE
	VYPÚŠŤACIE A ODVZDUŠŇOVACIE POTRUBIE

VZOROVÁ SCHÉMA OST V MAJETKU MTH - 2. TLAKOVÉ PÁSMO S EXPANZNOU NÁDOBOU

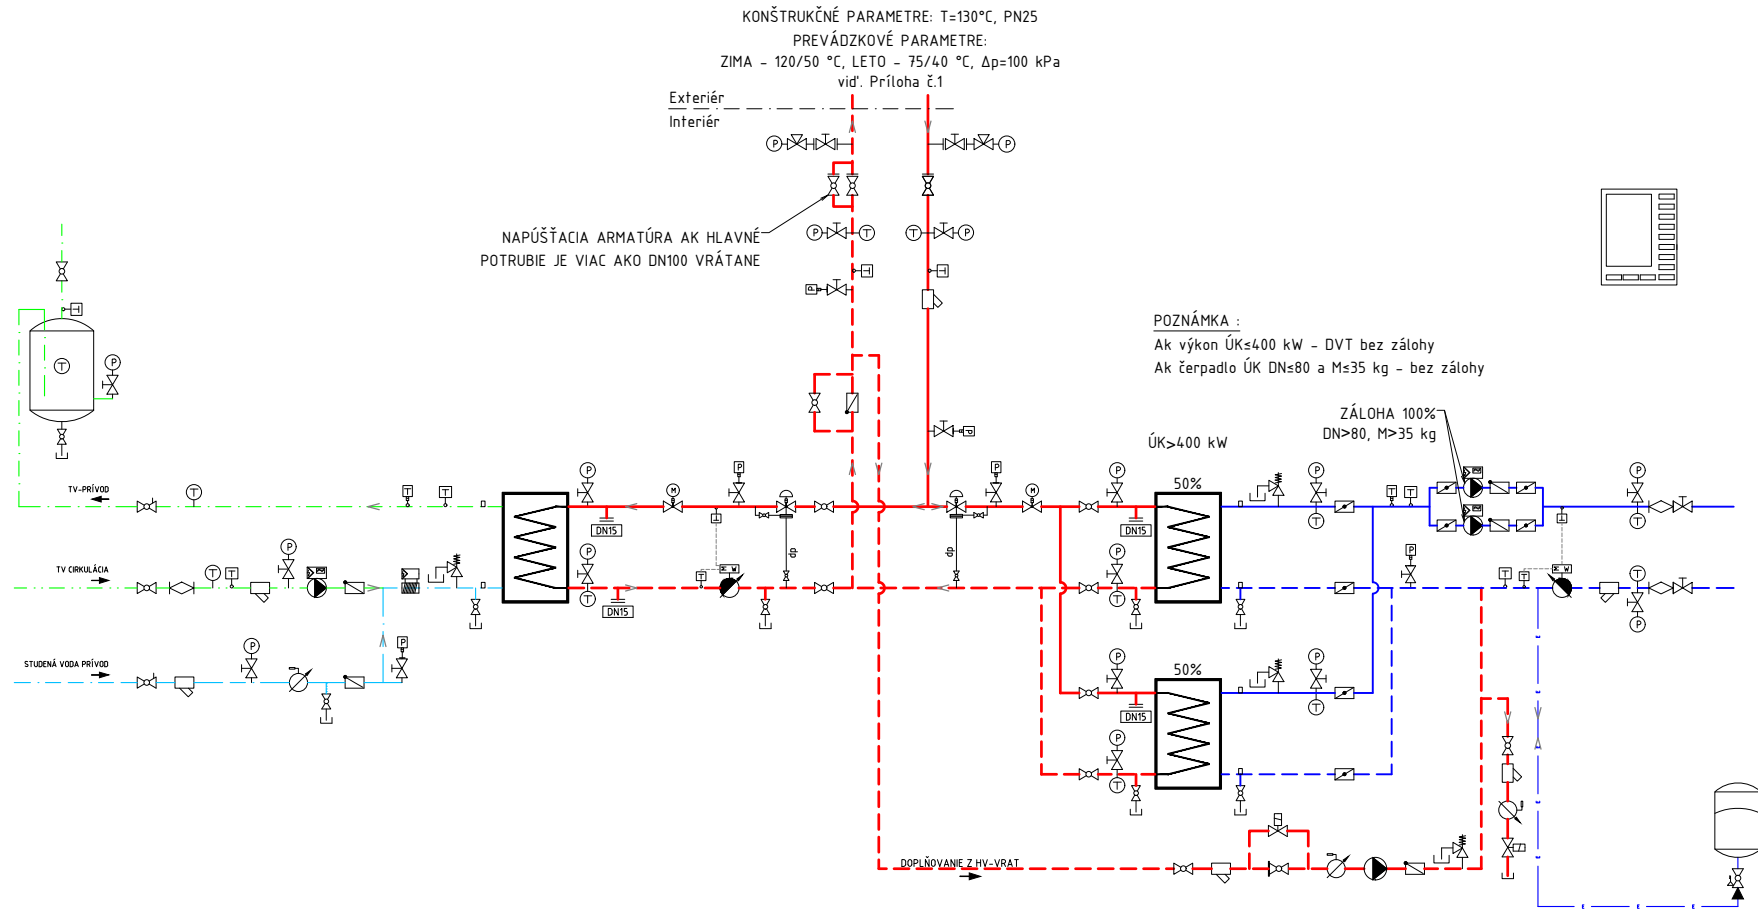


	VYMENNÍK TEPLA DOSKOVÝ		ČERPADLO		ELEKTROMAGNETICKÁ ÚPRAVA VODY		REGULÁTOR DIFERENČNÉHO TLAKU		GULOVÝ KOHŮT SO ZAISTENÍM
	VYMENNÍK TEPLA ŠPIRÁLOVÝ		FREKVENČNÝ MENIČ		MERAČ TEPLA		REGULÁTOR TLAKU		ČLONA
	RIADIACI SYSTÉM		GULOVÝ KOHŮT		VODOMER		POISTNÝ VENTIL - PRUŽINOVÝ		TLAKOMER - UKAZOVACÍ
	EXPANZOMAT - MEMBRANOVÝ		VYVAŽOVACÍ VENTIL		VODOMER S IMP. VYSTUPOM		INJEKTOR		TEPLOMER - UKAZOVACÍ
	NADRŽ TÚV		UZATVÁRACÍ VENTIL - RUČNÝ		REG. VENTIL S EL. POHONOM - DVOJCESTNÝ		ODVADZAČ KONDENZÁTU		SNÍMAČ TEPLoty
	TANGENCIÁLNY ODVZDUŠŇOVAČ		UZATVÁRACIA KLAPKA - RUČNÁ		REG. VENTIL S EL. POHONOM - TROJCESTNÝ		KOMPENZÁTOR		HAVÁRIJNY TERMOSTAT
			SPÁTNÁ KLAPKA		ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL - DVOJCESTNÝ		ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL		SNÍMAČ TLAKU
			FILTER - MECHANICKÝ		UZATVÁRACIA KLAPKA S EL. POHONOM		IDIKÁTOR PRIETOKU		HAVÁRIJNY REGULÁTOR TLAKU

LEGENDA POTRUBÍ:

	PRIMÁR - NÁVRH - HORÚCA VODA ZIMA 115/55°C
	LETO 75/50°C EKVITERMICKY REGULOVANÁ
	SEKUNDÁR - VYKUROVANIE
	STUDENÁ VODA - 10°C
	SEKUNDÁR - TEPLÁ VODA + CIRCULÁCIA 55/45°C
	EXPANZNÉ POTRUBIE
	VYPŮŠŤACIE A ODVZDUŠŇOVACIE POTRUBIE


VZOROVÁ SCHÉMA OST S EXPANZNÝM AUTOMATOM

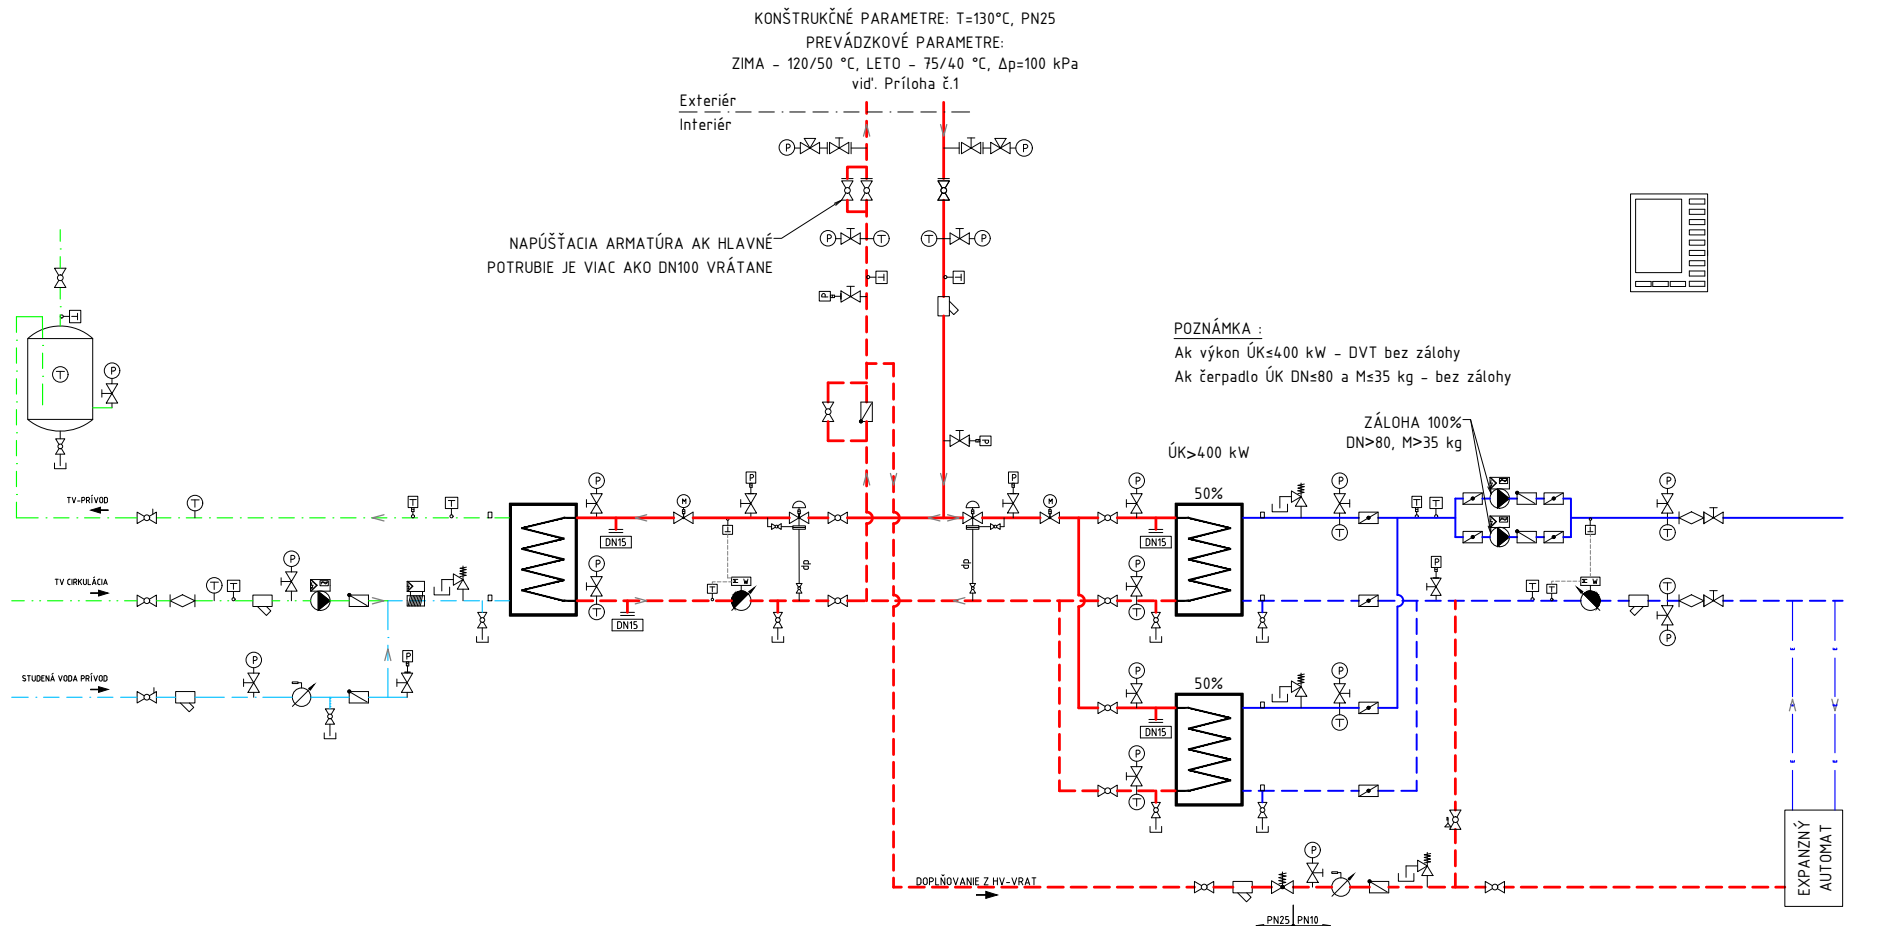

VYMEŇNÍK TEPLA DOSKOVÝ	ČERPADLO	ELEKTROMAGNETICKÁ ÚPRAVA VODY	REGULÁTOR DIFERENČNÉHO TLAKU	GULOVÝ KOHÚT SO ZAISTENÍM
VYMEŇNÍK TEPLA ŠPIRALOVÝ	FREKVENČNÝ MENIČ	MERAČ TEPLA	REGULÁTOR TLAKU	CLONA
RIADIACI SYSTÉM	GULOVÝ KOHÚT	VODOMER	POISTNÝ VENTIL - PRUŽINOVÝ	TLAKOMER - UKAZOVACÍ
EXPANZOMAT - MEMBRANOVÝ	VYVAŽOVACÍ VENTIL	VODOMER S IMP. VYSTUPOM	INJEKTOR	TEPLOMER - UKAZOVACÍ
NADRŽ TŮV	UZATVARACÍ VENTIL - RUČNÝ	REG. VENTIL S EL. POHONOM - DVOJKESTNÝ	ODVZAČ KONDENZÁTU	SÍMAČ TEPLOTY
TANGENCIÁLNY ODVZDUŠŇOVAČ	UZATVÁRACIA KLAPKA - RUČNÁ	REG. VENTIL S EL. POHONOM - TROJKESTNÝ	KOMPENZÁTOR	HAVÁRURNÝ TERMOSTAT
	SPÄTNÁ KLAPKA	ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL - DVOJKESTNÝ	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL	SÍMAČ TLAKU
	FILTER - MECHANICKÝ	UZATVÁRACIA KLAPKA S EL. POHONOM	IDIKÁTOR PRIETOKU	HAVÁRURNÝ REGULÁTOR TLAKU

LEGENDA POTRUBÍ:

	PRIMÁR - NÁVRH - HORÚCA VODA ZIMA 115/55°C LETO 75/50°C EKVIETERMICKY REGULOVANÁ
	SEKUNDÁR - VYKUROVANIE
	STUDENÁ VODA - 10°C
	SEKUNDÁR - TEPLÁ VODA + CIRKULÁCIA 55/45°C
	EXPANZNÉ POTRUBIE
	VYPŮŠŤACIE A ODVZDUŠŇOVACIE POTRUBIE

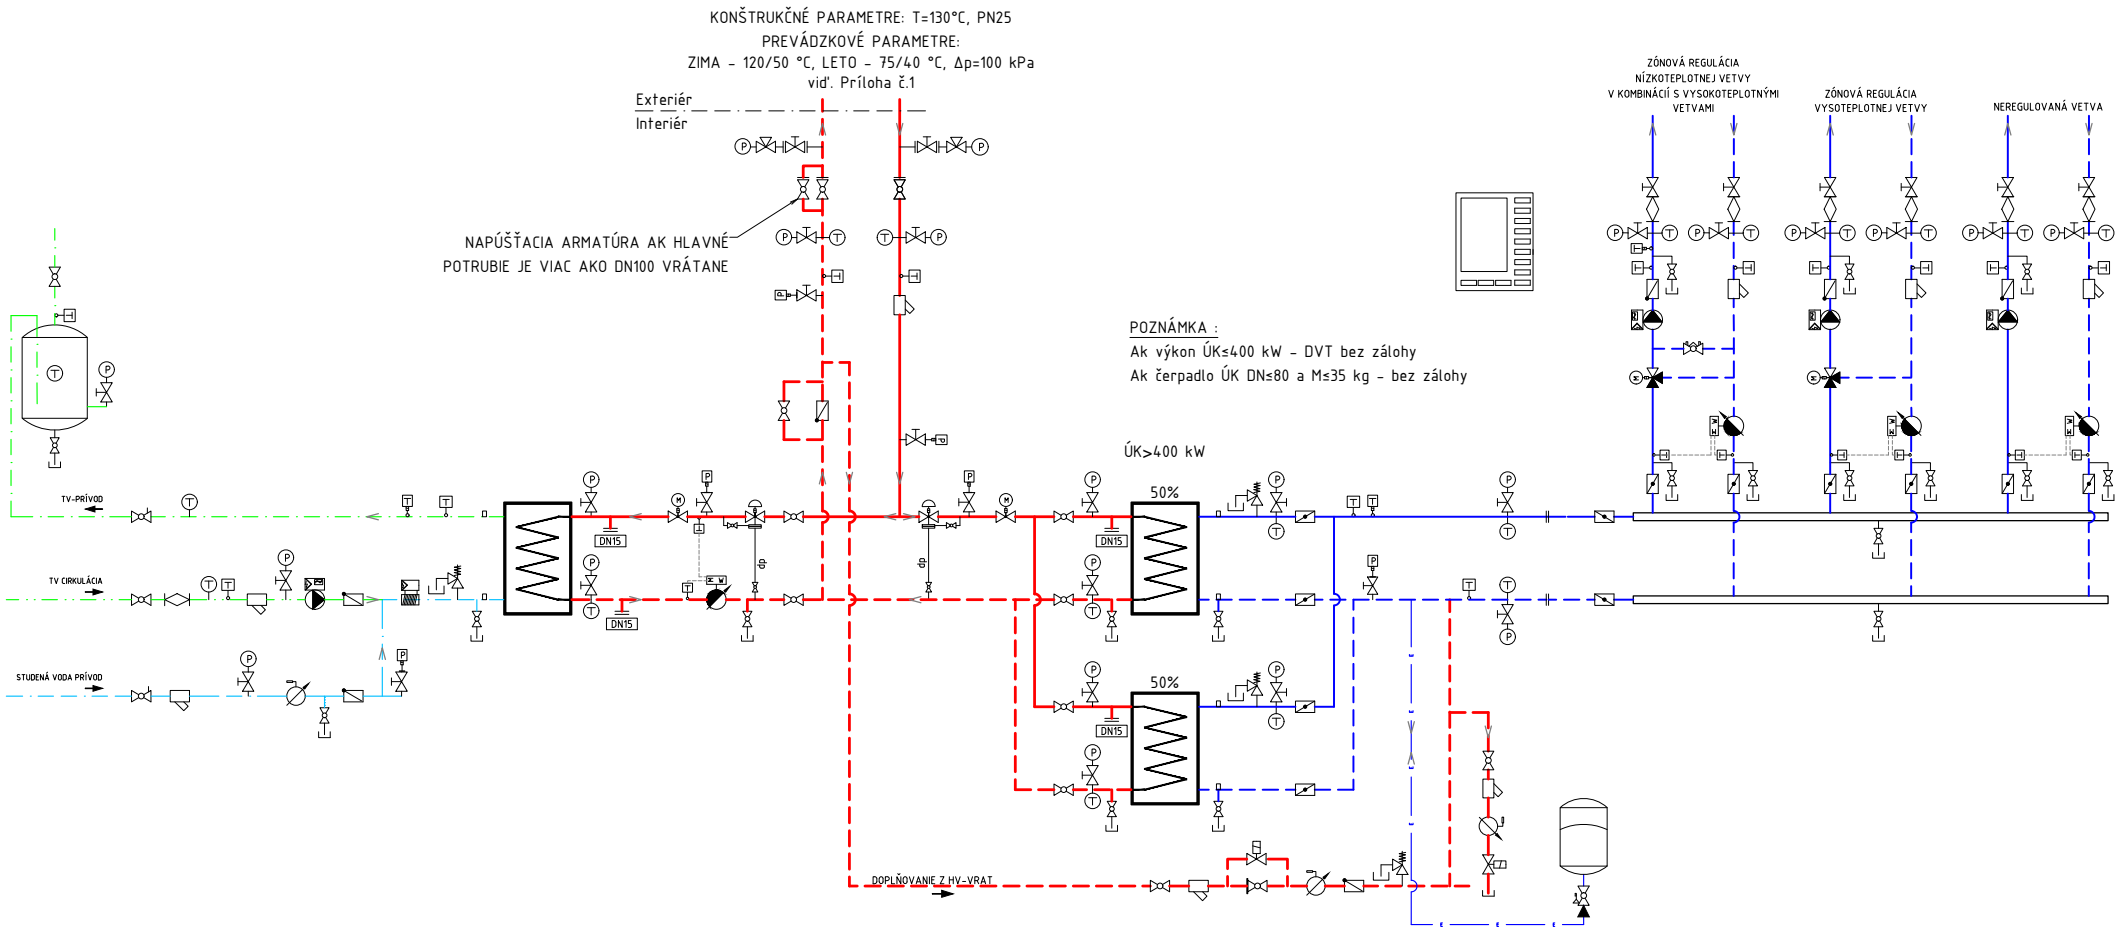


	VYMEŇNÍK TEPLA DOSKOVÝ		ČERPADLO		ELEKTROMAGNETICKÁ ÚPRAVA VODY		REGULÁTOR DIFERENČNÉHO TLAKU		GULOVÝ KOHÚT SO ZAISTENÍM
	VYMEŇNÍK TEPLA ŠPIRALOVÝ		FREKVENČNÝ MENIČ		MERAČ TEPLA		REGULÁTOR TLAKU		CLONA
	RIADIACI SYSTÉM		GULOVÝ KOHÚT		VODOMER		POISTNÝ VENTIL - PRUŽNOVÝ		TLAKOMER - UKAZOVACÍ
	EXPANZOMAT - MEMBRANOVÝ		VYVAŽOVACÍ VENTIL		VODOMER S MP. VYSTUPOM		INJEKTOR		TEPLOMER - UKAZOVACÍ
	NADRŽ TŮV		UZATVÁRACÍ VENTIL - RUČNÝ		REG. VENTIL S EL. POHONOM - DVOJKESTNÝ		ODVADZÁČ KONDENZÁTU		SNÍMAČ TEPLoty
	TANGENCIÁLNY ODVZDUŠŇOVAČ		UZATVÁRACIA KLAPKA - RUČNÁ		REG. VENTIL S EL. POHONOM - TROJKESTNÝ		KOMPENZÁTOR		HAVÁRIJNY TERMOSTAT
	TANGENCIÁLNY ODVZDUŠŇOVAČ		SPÄTNÁ KLAPKA		ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL - DVOJKESTNÝ		ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL		SNÍMAČ TLAKU
	TANGENCIÁLNY ODVZDUŠŇOVAČ		FILTER - MECHANICKÝ		UZATVÁRACIA KLAPKA S EL. POHONOM		IDIKÁTOR PRIETOKU		HAVÁRIJNY REGULÁTOR TLAKU

LEGENDA POTRUBÍ:

	PRIMÁR - NÁVRH -HORÚCA VODA ZIMA 115/55°C LETO 75/50°C EKVIKTERMICKY REGULOVANÁ
	SEKUNDÁR - VYKUROVANIE
	STUDENÁ VODA - 10°C
	SEKUNDÁR - TEPLÁ VODA + CIRCULÁCIA 55/45°C
	EXPANZNÉ POTRUBIE
	VYPŮŠŤACIE A ODVZDUŠŇOVACIE POTRUBIE

KONŠTRUKČNÉ PARAMETRE:
 T=95°C, PN6 (resp. PN10, PN16 podľa tlakového pásma)
 PREVÁDZKOVÉ PARAMETRE:
 ZIMA - T_{pmax}=85 °C, LETO - T_{pmax}=65 °C, ΔP_{min}=50 kPa

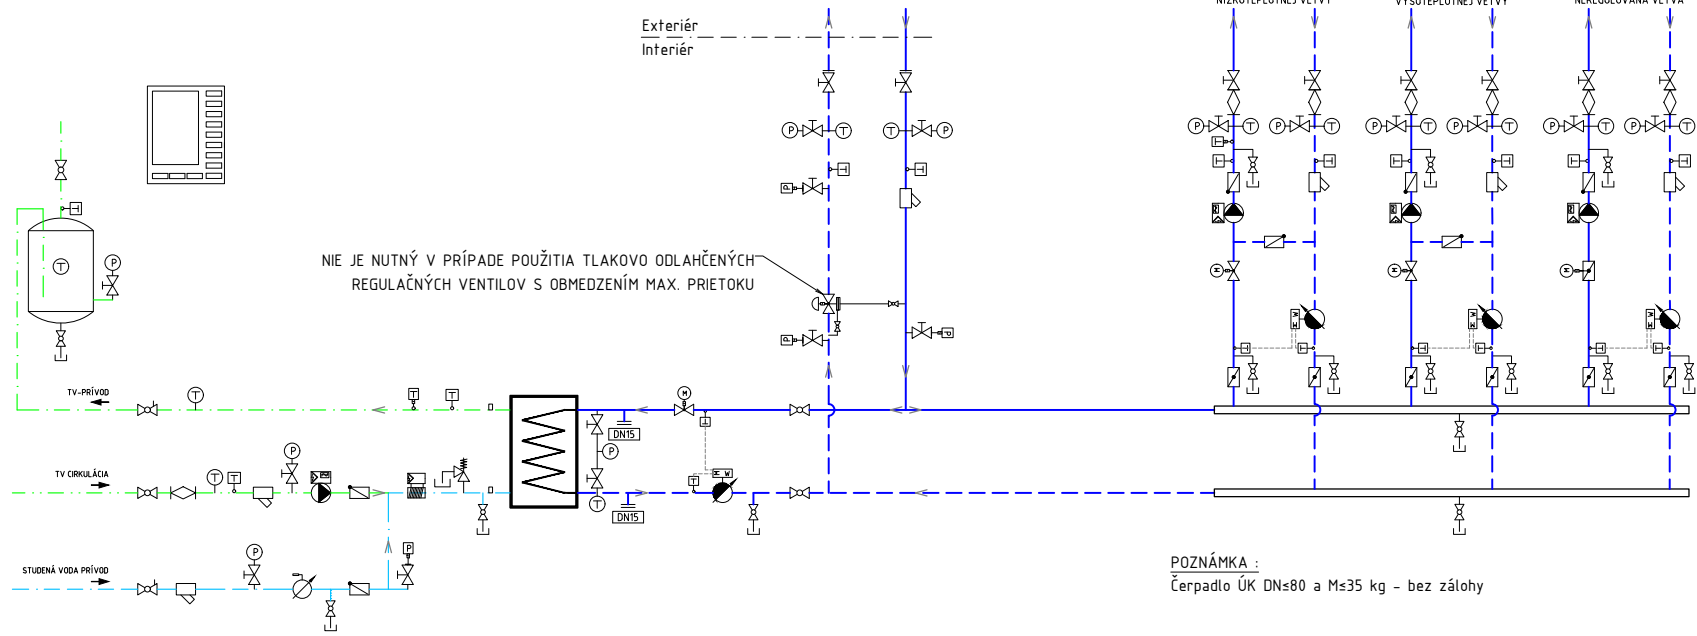


NIE JE NUTNÝ V PRÍPADE POUŽITIA TLAKOVO ODLAHCENÝCH
 REGULÁČNÝCH VENTILOV S OBMEDZENÍM MAX. PRIETOKU

POZNÁMKA :
 Čerpadlo ÚK DN=80 a M≤35 kg - bez zálohy

- | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|----------------------------|--|--|--|------------------------------|--|---------------------------|
| | VYMEŇNÍK TEPLA DOSKOVÝ | | ČERPADLO | | ELEKTROMAGNETICKÁ ÚPRAVA VODY | | REGULÁTOR DIFERENČNÉHO TLAKU | | GULOVÝ KOHÚT SO ZAISTENÍM |
| | VYMEŇNÍK TEPLA ŠPIRÁLOVÝ | | FREKVENČNÝ MENIČ | | MERAČ TEPLA | | REGULÁTOR TLAKU | | CLONA |
| | RIADIACI SYSTÉM | | GULOVÝ KOHÚT | | VODOMER | | POISTNÝ VENTIL - PRUŽINOVÝ | | TLAKOMER - UKAZOVACÍ |
| | EXPANZOMAT - MEMBRANOVÝ | | VYVAŽOVACÍ VENTIL | | VODOMER S IMP. VYSTUPOM | | INJEKTOR | | TEPLOMER - UKAZOVACÍ |
| | NADRŽ TŮV | | UZATVÁRACÍ VENTIL - RUČNÝ | | REG. VENTIL S EL. POHONOM - DVOJKESTNÝ | | ODVADZAČ KONDENZÁTU | | SNÍMAČ TEPLoty |
| | TANGENCIÁLNY ODVZDUŠŇOVAČ | | UZATVÁRACIA KLAPKA - RUČNÁ | | REG. VENTIL S EL. POHONOM - TROJKESTNÝ | | KOMPENZÁTOR | | HAVÁRIJNY TERMOSTAT |
| | | | SPÄTNÁ KLAPKA | | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL - DVOJKESTNÝ | | ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL | | SNÍMAČ TLAKU |
| | | | FILTER - MECHANICKÝ | | UZATVÁRACIA KLAPKA S EL. POHONOM | | IDIKÁTOR PRIETOKU | | HAVÁRIJNY REGULÁTOR TLAKU |

- LEGENDA POTRUBÍ:**
- SEKUNDÁR - VYKUROVANIE
 - STUĐENÁ VODA - 10°C
 - SEKUNDÁR - TEPLÁ VODA + CIRCULÁCIA 55/45°C
 - EXPANZNÉ POTRUBIE
 - VYPÚŠŤACIE A ODVZDUŠŇOVACIE POTRUBIE

VZOROVÁ SCHÉMA BLOK MERANIA SPOTREBY TV




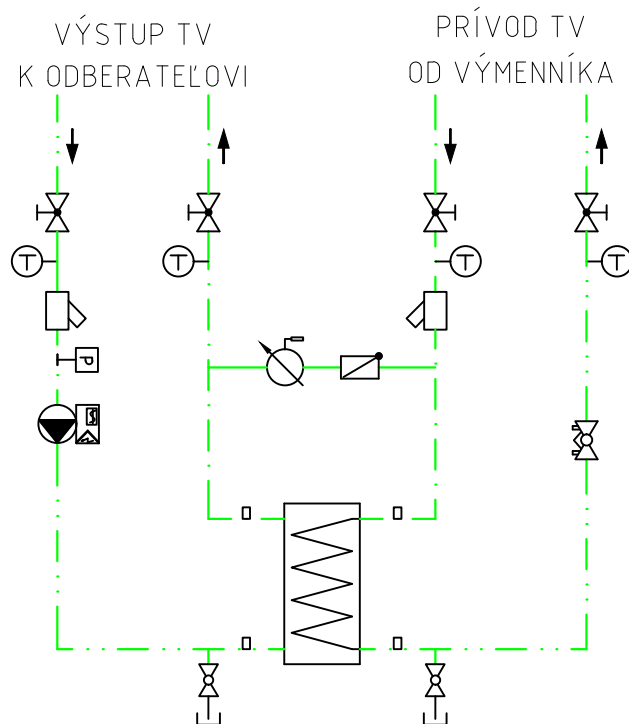


	VÝMENNÍK TEPLA DOSKOVÝ		VODOMER S IMP. VÝSTUPOM
	ČERPADLO		FILTER - MECHANICKÝ
	FREKVENČNÝ MENIČ		TLAKOMER - UKAZOVACÍ
	GULOVÝ KOHÚT		TEPLOMER - UKAZOVACÍ
	VYVAŽOVACÍ VENTIL		SNÍMAČ TEPLoty
	UZATVARACÍ VENTIL - RUČNÝ		HAVÁRIJNY TERMOSTAT
	UZATVÁRACIA KLAPKA - RUČNÁ		SNÍMAČ TLAKU
	SPÄTNÁ KLAPKA		HAVÁRIJNY REGULÁTOR TLAKU

PRÍLOHA Č.11A

Vzorový výkres šachtice


Vypúšťanie a odvzdušnenie BTV bude navrhnuté cez zdvojené armatúry - prvá vyrobená priemyselne výrobcom BTV, druhá prírubová min. na PN 25, dimenzie podľa príslušnej technickej normy, prvú armatúru - priemyselne vyrobenú výrobcom navrhnúť a objednať zaizolovanú spolu s predizolovaným kusom, vid' Príloha, izolácia bude končiť 10 cm nad armatúrou, na vypúšťaní (za druhou armatúrou) bude navrhnutá bajonetová spojka na uchytenie hadice, veľkosť spojky „B“ alebo „C“

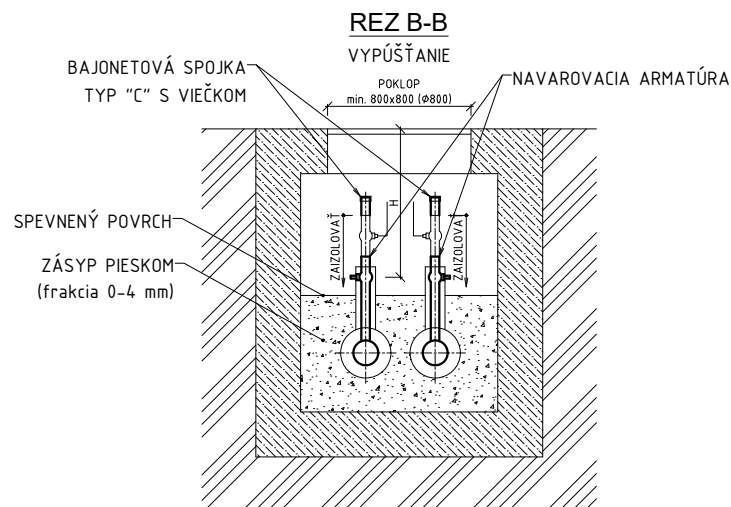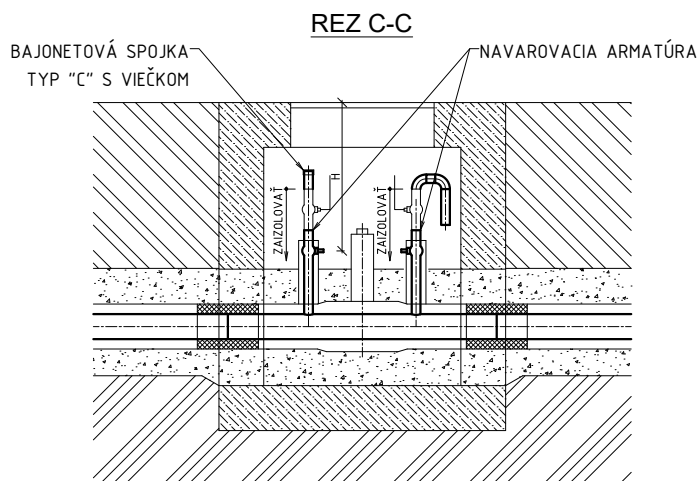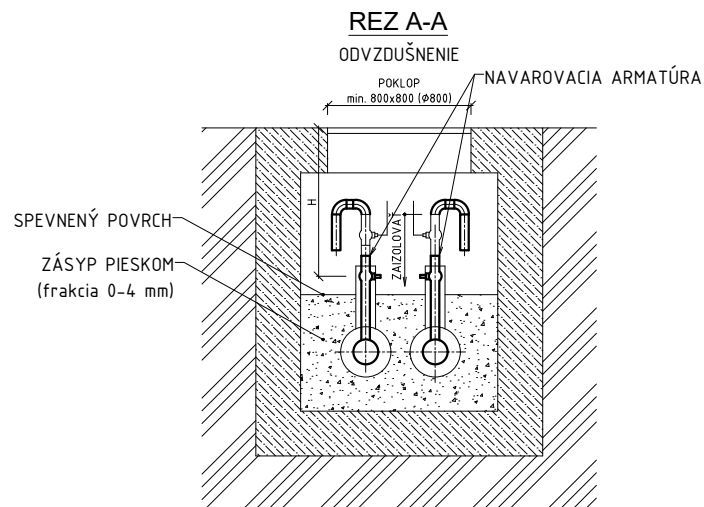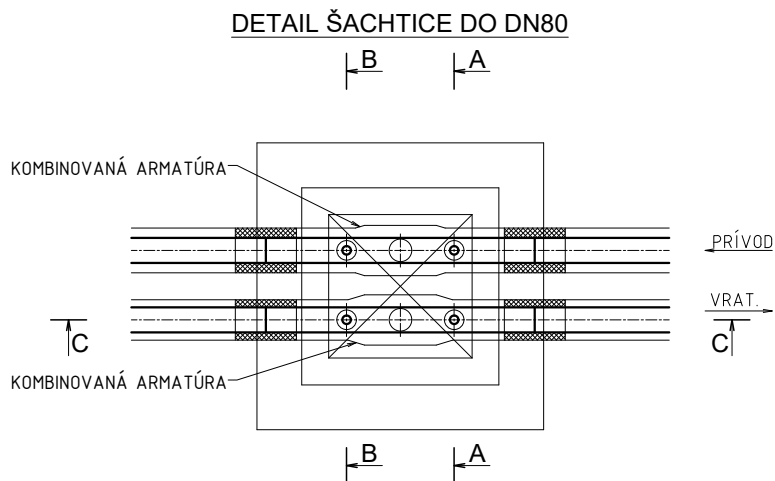

POZNÁMKA :
 $H_{max}=400$ mm, AK $H>400$ mm ŠACHTICU VRÁTANE VSTUPU DO NEJ NAVRHNÚŤ TAK, ŽE ARMATÚRY BUDE MOŽNÉ OVLÁDAŤ ZO SPEVNENÉHO POVRCHU ŠACHTICE


PRÍLOHA Č.11B

DETAIL ŠACHTICE NAD DN100 (vrátane)

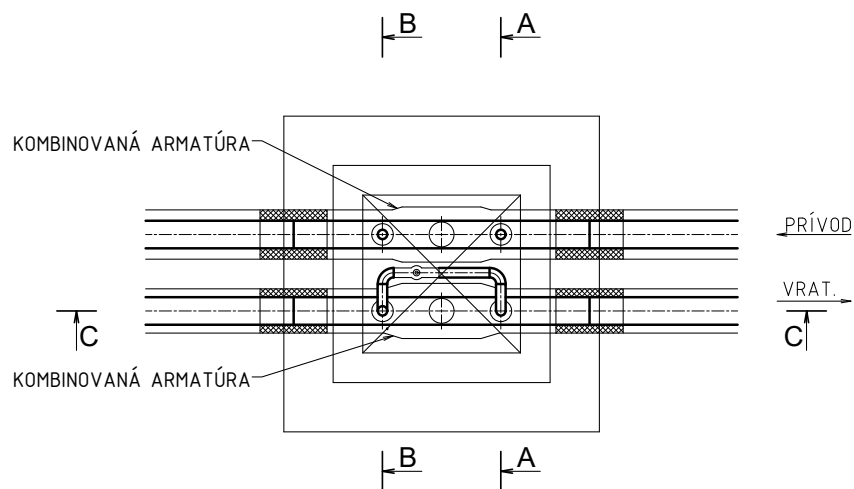


REZ A-A

ODVZDUŠNENIE

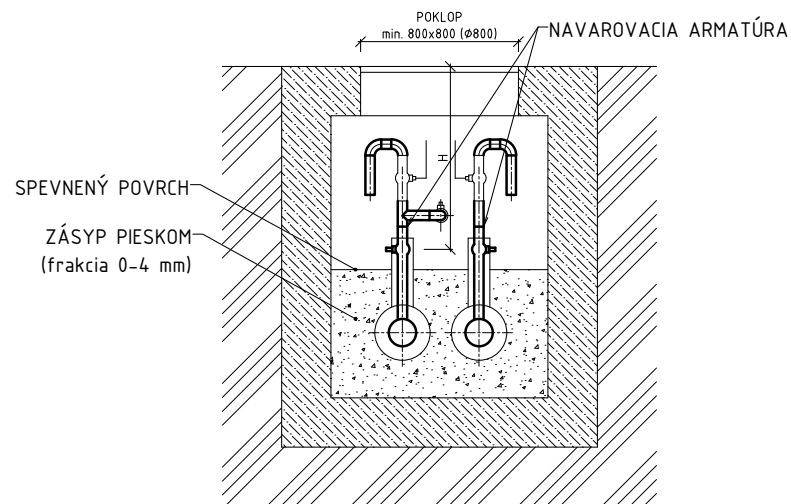


REZ C-C

BAJONETOVÁ SPOJKA
TYP "C" S VIEČKOM

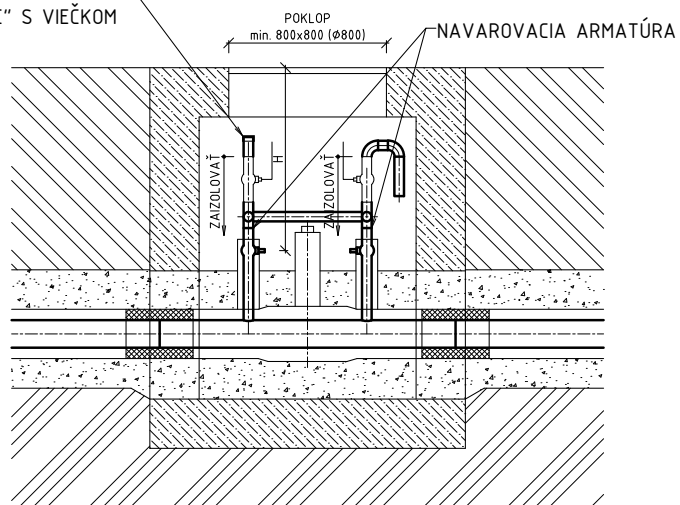

REZ B-B

VYPÚŠŤANIE

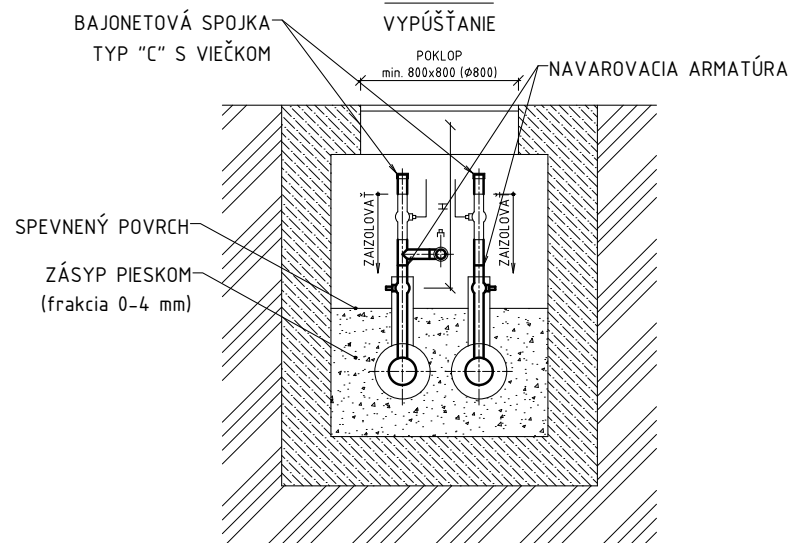

POZNÁMKA :

$H_{max}=400$ mm, AK $H>400$ mm ŠACHTICU VRÁTANE VSTUPU DO NEJ NAVRHNŮŤ
TAK, ŽE ARMATÚRY BUDE MOŽNÉ OVLÁDAŤ ZO SPEVNENÉHO POVRCHU ŠACHTICE

PRÍLOHA Č. 12

Dĺžky púzdiar pre stonkové odporové teplomery a snímače teploty v potrubiach od DN 150 mm na horúcovodoch a horúcovodných prípojkách v majetku MHTH, závod Zvolen.

DIMENZIA POTRUBIA V MM	DĹŽKA PUZDIAR PRE TEPLOMER. ČIDLÁ V MM
150	100
175	100
200	100
250	160
300	160
350	160
400	160
450	160
500	160
550	250
600	250
650	250
700	250


Stonkové odporové teplomery a snímače teploty či už v púzdrovom alebo bezpúzdrovom vyhotovení sú osádzané kolmo na os potrubia.

Do dimenzie DN 300, vrátane, použiť normalizované púzdra na tlak 4 MPa, od dimenzie DN 350 vrátane použiť púzdra s hrúbkou steny 2 mm, materiálové vyhotovenie pre obidve skupiny nerezová oceľ.

PRÍLOHA Č. 13

Prechod potrubia cez obvodovú stenu stavebného objektu

PRECHOD POTRUBIA CEZ OBVODOVÚ STENU STAVEBNÉHO OBJEKTU

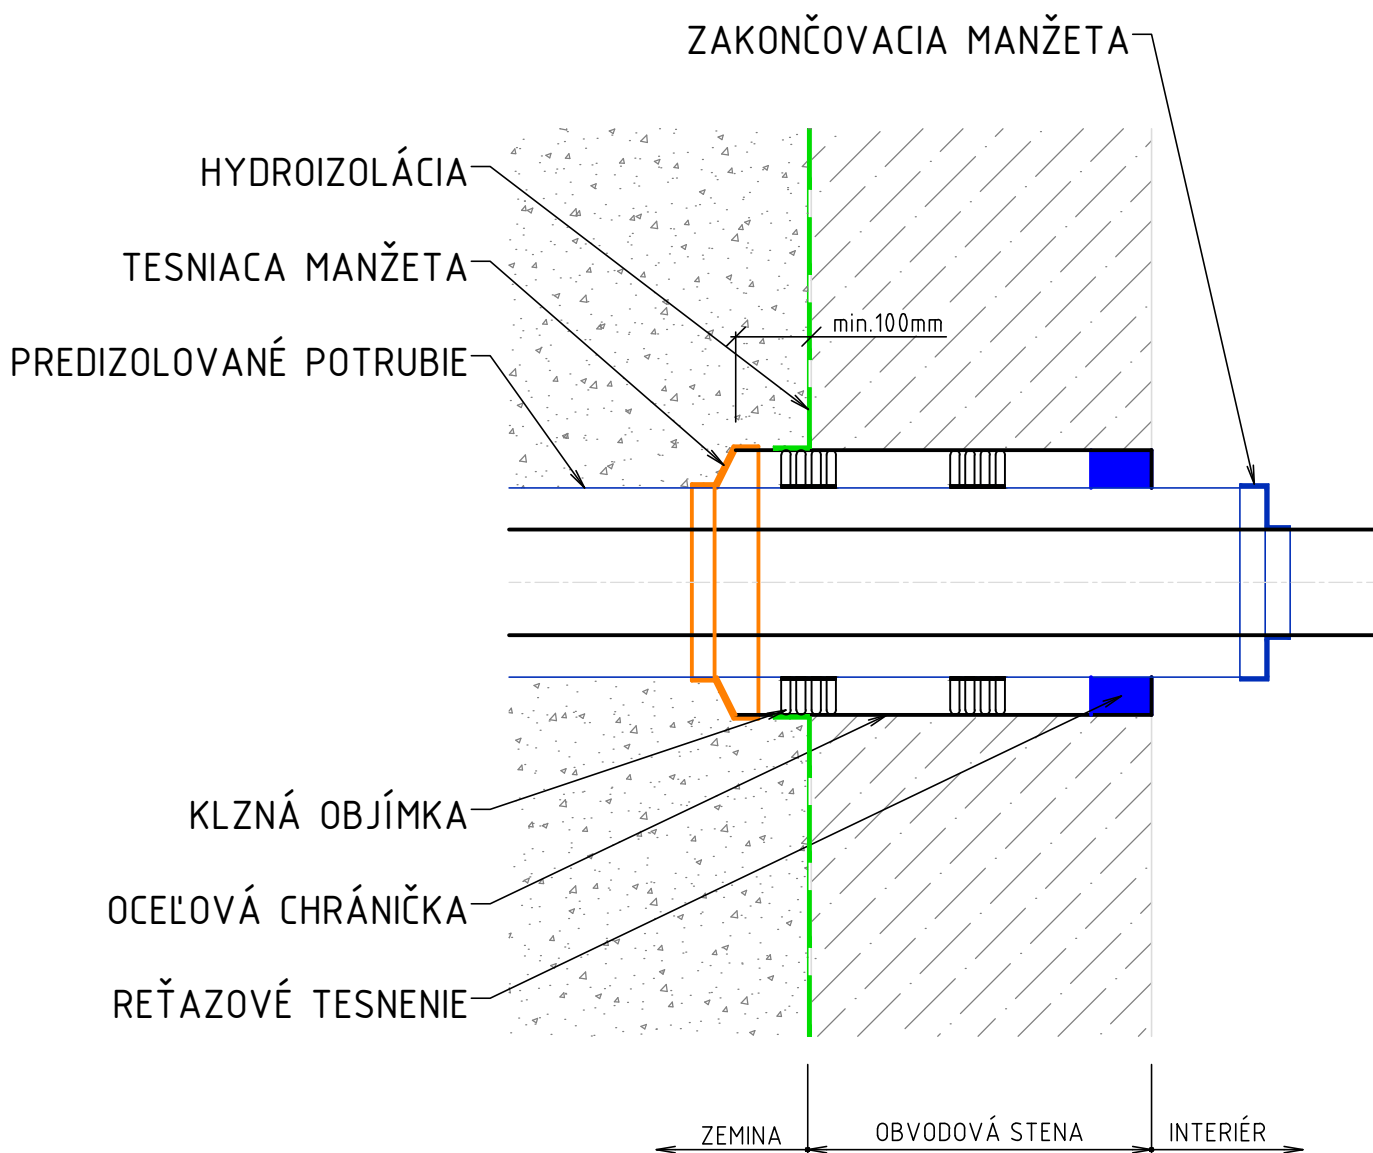

PRÍLOHA Č. 14

Protokol o vykonaní funkčných skúšok a komplexného chodu na OST.....

Označenie OST u investora..... Počet tlakových pásiem.....
 Skúšané tlakové pásmo.....Začiatok skúšky.....Ukončenie skúšky.....

P.Č.	KONTROLNÉ ÚKONY FUNKČNEJ SKÚŠKY OST PRE KAŽDÉ TLAKOVÉ PÁSMO SAMOSTATNE	VYHOVEL	NEVYHOVEL	NEKONÁ SA
1	Aktivovanie havarijného tlačítka – odstavenie OST			
2	Aktivovanie havarijného tlačítka - kontrola núdzového svetla			
3	Nastavenie regulátora diferenčného tlaku primár -hodnota			
4	Nízky tlak v systéme ÚK – nevratná havária			
5	Zaplavenie priestoru OST – nevratná havária			
6	Dlhodobé doplňovanie – nevratná havária			
7	Prekročenie teploty v OST – vratná havária			
8	Prekročenie teploty na výstupe z výmenníka ÚK - vratná havária			
9	Vyšší tlak v systéme ÚK – vratná havária			
10	Porucha čerpadiel ÚK – vratná havária			
11	Otvárací tlak doplňovania hodnota			
12	Zatvárací tlak doplňovania hodnota			
13	Otvárací tlak odpúšťania hodnota			
14	Zatvárací tlak dopúšťania hodnota			
15	Kontrola funkčnosti poistného ventilu ÚK			
16	Kontrola funkčnosti poistného ventilu TV			
17	Kontrola funkčnosti spätnej klapky nad čerpadlom ÚK			
18	Kontrola funkčnosti spätnej klapky na spiatočke primáru			
19	Kontrola funkčnosti kalového čerpadla			
20	Kontrola funkčnosti zopnutia ventilátora			
21	Kontrola presnosti merania vonkajšieho teplomeru			
22	Programová licencia			
23	Protokol o vyregulovaní sekundárnej siete ÚK v celom objekte			
24	Protokol o vyregulovaní sekundárnej siete TV v celom objekte			
25	Kontrola prenosu údajov vrátane kontroly slučiek			
26	Kontrola vizualizácie			
27	Kontrola odoberaného výkonu OST			
28	Kontrola chodu čerpadiel na základe externej požiadavky			
29	Kontrola funkčnosti ovládania z miesta a z dispečingu			
30	Preukázanie obnoviteľnosti systému podľa dokumentácie			

Výsledok funkčnej skúšky:

P.Č.	KONTROLA 72-HODINOVÉHO KOMPLEXNÉHO CHODU OST - PRE KAŽDÉ TLAKOVÉ PÁSMO SAMOSTATNE	VYHOVEL	NEVYHOVEL	NEKONÁ SA
1	Vonkajšia teplota – presnosť teplomera			
2	Žiadaná a skut. teplota ÚK výstup podľa vykurov. krivky č.			
3	Skutočná teplota ÚK spiatočka			
4	Skut. teplota primár spiatočka (max. o 5 °C ≥ sek. ÚK a ≤ 50 °C)			
5	Skutočný tlak sekundáru ÚK			
6	Nastavenie prevádzky čerpadiel ÚK - Δp			
7	Skutočná teplota TV za výmenníkom			
8	Skutočná teplota TV na zásobníku			
9	Skutočná teplota TV na cirkulácii (ak je meraná)			
10	Tlak SV			
11	Teplota primár vstup			
12	Tlak primáru prívod a spiatočka na vstupe do OST			
13	Činnosť regulátora diferenčného tlaku primár -hodnota:			
14	Nastavenie 3 – cestných regulačných ventilov sek. ÚK			
15	Kontrola plynulosti chodu regulačného ventilu ÚK primár			
16	Uvedené údaje zaznamenávané v časovom intervale 1 minúta			

Výsledok priebehu komplexného chodu:

PRIHLÁŠKA K ODBERU TEPLA

Evidenčné číslo zmluvy:		Odborné miesto:	
Číslo zmluvy:		Názov odber. miesta	
Odberateľ:			
I			
IČO:	DIČ:	IČ DPH:	IBAN:
Dátum začatia odberu:			
Teplonosné médium horúca voda o teplote:			
Priložená ekvitermická krivka			
Tlak v horúcovodnej sieti môže dosiahnuť max. hodnotu 1,4 MPa			
Teplota vratnej vody nesmie prekročiť:		vo vykurov. období pri -15 °C max.:	60 °C
		mimo vykurovacieho obdobia max.:	50 °C
Entalpia odobratého média pre doplňovanie:		0,29308	
Dohodnutý výkon:		vo vykurovacom období	MW
		mimo vykurov. obdobia:	MW
Zariadenie odberateľa o maximálnom príkone «MAX_SUM» MW je pripojené na tepelnú sieť dodávateľa v mieste: «NAPOJENIE_OM»			
Priemer prípojky:	DN	/ DN	Dĺžka prípojky: m
Dodávka tepla je meraná:			
a) v mieste:			
b) druh merania:			

Typ stavebnej sústavy:

Celková plocha bytov:		Počet bytov. :	
Celkový objem bytov:		Svetlá výška bytov:	
Celk. plocha nebytových priestorov:			
Celk. objem nebytových priestorov:		Svetlá výška nebytových priestorov	
Celková plocha (byty, nebyt. priest.):			

Dátum potvrdenia:

Dátum potvrdenia:

Odberateľ:

Dodávateľ:

«t_splnomocnenec_platca» «t_funkcia_platca»	Ing. Viera Sako manažér starostlivosti o zákazníkov
«t_splnomocnenec1_platca»	
«t_funkcia1_platca»	

PRÍLOHA Č. 16/1 Štruktúra referenčného súboru DTM č.008 – Tepelné siete

01/04

PARNA - TEPELNA SIET	ZNAČKA	FARBA	STYL	HRUBKA
Vrstva c.01 : hlavné potrubie - trasa				
- nadzemne	-----	35	5	3
- podzemne	—————	35	0	3
- značka c. 001	o+o			
Vrstva c.02 : prípojka - trasa				
- nadzemna	-----	35	5	1
- podzemna	—————	35	0	1
- značka c. 002	o+o			
Vrstva c.03 : hlavné potrubie - sachta				
- sachta, značka c. 011	□			
- sachta, popis	os.21	TH=0.75	TW=0.75	FONT=32
- komora	□	36	0	0
Vrstva c.04 : prípojka - sachta				
- sachta, značka c. 012	□			
- sachta, popis	os.22	TH=0.75	TW=0.75	FONT=32
- komora	□	36	0	0
Vrstva c.05 : hlavné potrubie - zariadenia				
- redukcia, značka c.021	▷			
- sekčný pos., značka c.022	⊗			
- ventil uzatv., značka c.023	⊗			
- ventil odvzd., značka c.024	⊗			
- ventil odkal., značka c.025	⊗			
Vrstva c.06 : prípojka - zariadenia				
- redukcia, značka c.031	▷			
- ventil uzatv., značka c.033	⊗			
- ventil odvzd., značka c.034	⊗			
- ventil odkal., značka c.035	⊗			
Vrstva c.07 : hlavné potrubie-prislusenstvo				
- chránička, značka c.041	====			
- pevný bod, značka c.042	X			
- info objekt, značka c.043	△			
- kompenzátor, značka c.044	┌			
Vrstva c.08 : prípojka - prislusenstvo				
- chránička, značka c.051	====			
- pevný bod, značka c.052	X			
- info objekt, značka c.053	△			
- kompenzátor, značka c.054	┌			
Vrstva c.09 : hlavné potrubie				
- popis	DN___/____m	TH=0.75	TW=0.75	FONT=32
Vrstva c.10 : prípojka				
- popis	DN___/____m	TH=0.75	TW=0.75	FONT=32
Vrstva c.11 : hlavné potrubie				
- koty	□	30	0	0
Vrstva c.12 : prípojka				
- koty	□	30	0	0
Vrstva c.13 : parovod				
- záloha				





























PRÍLOHA Č. 16/2

02/04

HORUCOVODNA - TEPELNA SIET	ZNACKA	FARBA	STYL	HRUBKA
Vrstva c.14 : hlavne potrubie - trasa				
- nadzemne	-----	35	5	3
- podzemne	=====	35	0	3
- znacka c.101	<=>			
Vrstva c.15 : pripojka - trasa				
- nadzemne	-----	35	5	1
- podzemne	=====	35	0	1
- znacka c.102	<+>			
Vrstva c.16 : hlavne potrubie - sachta				
- sachta, znacka c.111	□			
- sachta, popis	os.21	TH=0.75	TW=0.75	FONT=32
- komora	□	36	0	0
Vrstva c.17 : pripojka - sachta				
- sachta, znacka c.112	□			
- sachta, popis	os.22	TH=0.75	TW=0.75	FONT=32
- komora	□	36	0	0
Vrstva c.18 : hlavne potrubie - zariadenie				
- redukcia, znacka c.121	▷			
- sekcný pos., znacka c.122	⊗			
- ventil uzatv., znacka c.123	⊗			
- ventil odvzd., znacka c.124	⊗			
- ventil odkal., znacka c.125	⊗			
Vrstva c.19 : pripojka - zariadenie				
- redukcia, znacka c.131	▷			
- ventil uzatv., znacka c.133	⊗			
- ventil odvzd., znacka c.134	⊗			
- ventil odkal., znacka c.135	⊗			
Vrstva c.20 : hlavne potrubie-prislusenstvo				
- chranicaka, znacka c.141	=====			
- pevny bod, znacka c.142	X			
- info objekt, znacka c.143	⚠			
- kompenzator, znacka c.144	┌			
Vrstva c.21 : pripojka - prislusenstvo				
- chranicaka, znacka c.151	=====			
- pevny bod, znacka c.152	X			
- info objekt, znacka c.153	⚠			
- kompenzator, znacka c.154	┌			
Vrstva c.22 : hlavne potrubie				
- popis	2xDN__-BTV, __m	TH=0.75	TW=0.75	FONT=32
Vrstva c.23 : pripojka				
- popis	2xDN__-BTV, __m	TH=0.75	TW=0.75	FONT=32
Vrstva c.24 : hlavne potrubie				
- koty	┌	30	0	0
Vrstva c.25 : pripojka				
- koty	┌	30	0	0
Vrstva c.26 : horucovod				
- zaloha				

PRÍLOHA Č. 16/3

03/04

TEPLOVODNA - TEPELNA SIET	ZNACKA	FARBA	STYL	HRUBKA
Vrstva c.27 : hlavne potrubie - trasa				
- nadzemne		35	5	3
- podzemne		35	0	3
- znacka c.201				
Vrstva c.28 : pripojka - trasa				
- nadzemna		35	5	1
- podzemna		35	0	1
- znacka c.202				
Vrstva c.29 : hlavne potrubie - sachta				
- sachta, znacka c.211				
- sachta, popis	os.21	TH=0.75	TW=0.75	FONT=32
- komora		36	0	0
Vrstva c.30 : pripojka - sachta				
- sachta, znacka c.212				
- sachta, popis	os.22	TH=0.75	TW=0.75	FONT=32
- komora		36	0	0
Vrstva c.31 : hlavne potrubie - zariadenia				
- redukcia, znacka c.221				
- ventil uzatv., znacka c.223				
- ventil odvzd., znacka c.224				
- ventil odkal., znacka c.225				
Vrstva c.32 : pripojka - zariadenia				
- redukcia, znacka c.231				
- ventil uzatv., znacka c.233				
- ventil odvzd., znacka c.234				
- ventil odkal., znacka c.235				
Vrstva c.33 : hlavne potrubie-prislusenstvo				
- chraniccka, znacka c.241				
- pevny bod, znacka c.242				
- info objekt, znacka c.243				
- kompenzator, znacka c.244				
Vrstva c.34 : pripojka - prislusenstvo				
- chraniccka, znacka c.251				
- pevny bod, znacka c.252				
- info objekt, znacka c.253				
- kompenzator, znacka c.254				
Vrstva c.35 : hlavne potrubie				
- popis	2xDN___, ___m	TH=0.75	TW=0.75	FONT=32
Vrstva c.36 : pripojka				
- popis	2xDN___, ___m	TH=0.75	TW=0.75	FONT=32
Vrstva c.37 : hlavne potrubie				
- koty		30	0	0
Vrstva c.38 : pripojka				
- koty		30	0	0
Vrstva c.39 : teplovod				
- zaloha				

PRÍLOHA Č. 16/4

04/04

TEPELNA SIET - OBJEKTY	ZNACKA	FARBA	STYL	HRUBKA
Vrstva c.40 : OST para - para				
- OST, znacka c. 401	☒			
- OST, popis	OST 756	TH=0.75	TW=0.75	FONT=32
Vrstva c.41 : OST para - voda				
- OST, znacka c. 402	☒			
- OST, popis	OST 757	TH=0.75	TW=0.75	FONT=32
Vrstva c.42 : OST voda - voda				
- OST, znacka c. 403	☒			
- OST, popis	OST 758	TH=0.75	TW=0.75	FONT=32
Vrstvy c.43 - c.49 :				
- zaloha				
TEPELNA SIET - PODROBNE BODY	ZNACKA	FARBA	STYL	HRUBKA
Vrstva c.50 : podrobne body				
- znacka c. 501				
Vrstva c.51 : podrobne body				
- cisla		TH=0.75	TW=0.75	FONT=32
Vrstva c.52 : podrobne body				
- vysky		TH=0.75	TW=0.75	FONT=32
Vrstva c.53 : podr.body pri aktualizacii				
- znacka c. 502				
Vrstva c.54 : podr.body pri aktualizacii				
- cisla		TH=0.75	TW=0.75	FONT=32
Vrstva c.55 : podr.body pri aktualizacii				
- vysky		TH=0.75	TW=0.75	FONT=32
Vrstvy c.56 - c.59 :				
- zaloha				
TEPELNA SIET - VYRADENE Z PREVADZKY	ZNACKA	FARBA	STYL	HRUBKA
Vrstva c.60 : parovod - hlavne potrubie				
- vyradene z prevadzky	———	0	0	1
- znacka c. 601	OHO			
Vrstva c.61 : parovod - pripojka				
- vyradene z prevadzky	———	0	0	0
- znacka c. 602	O+O			
Vrstva c.62 : Horucovod/Teplovod - hl.potr.				
- vyradene z prevadzky	———	0	0	1
- znacka c. 603	<HH>			
Vrstva c.63 : Horucovod/Teplovod - pripojka				
- vyradene z prevadzky	———	0	0	0
- znacka c. 604	<+>			