


TEPLOTY PRIMÁRNYCH ROZVODOV (MH Teplárenský holding a.s., závod Bratislava)

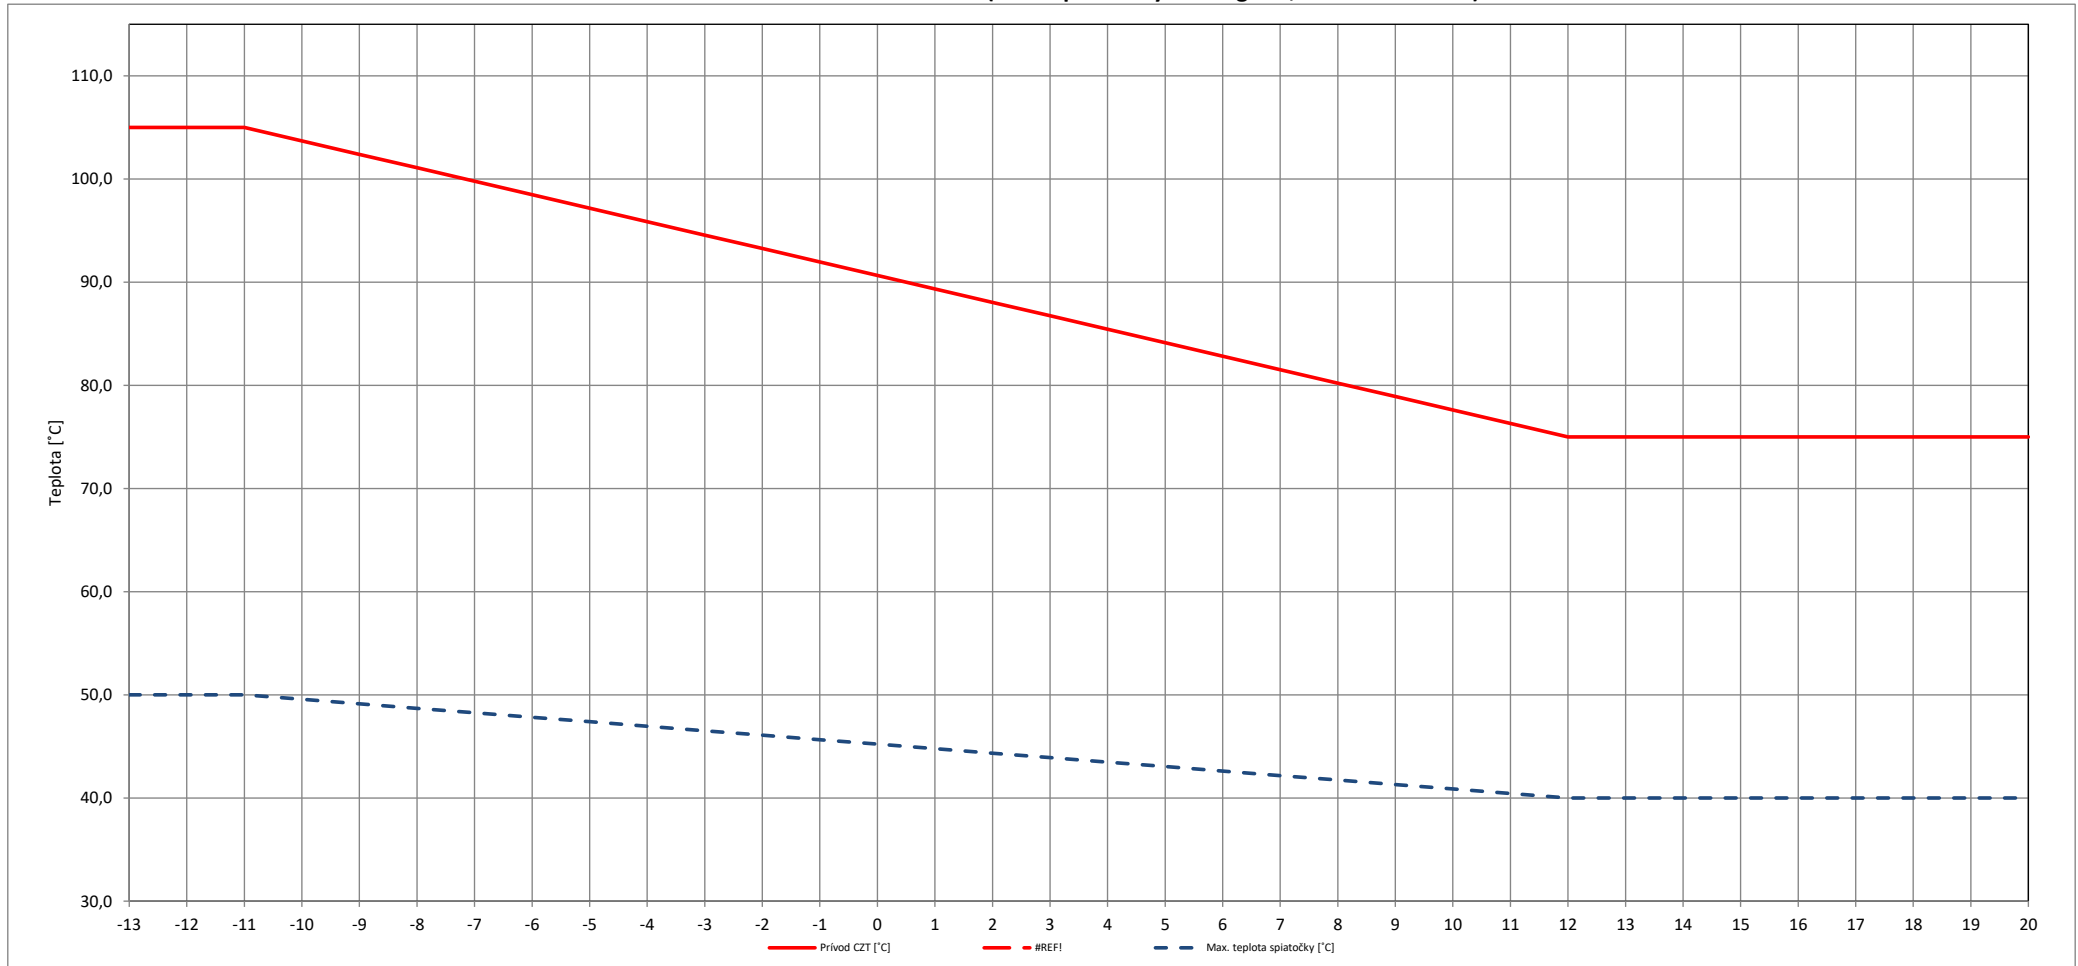

Vonkajšia teplota t_e [°C]	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Prívod CZT [°C]	105,0	105,0	105,0	103,7	102,4	101,1	99,8	98,5	97,2	95,9	94,6	93,3	92,0	90,7	89,3	88,0	86,7	85,4	84,1	82,8	81,5	80,2	78,9	77,6	76,3	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Max. teplota spiatocky [°C]	50,0	50,0	50,0	49,6	49,1	48,7	48,3	47,8	47,4	47,0	46,5	46,1	45,7	45,2	44,8	44,3	43,9	43,5	43,0	42,6	42,2	41,7	41,3	40,9	40,4	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

Poznámky :

Požadované vychladenie spiatocky pod 40 °C pri $t_e \geq 12$ °C platí pre odberovú špičku TV (odber TV nad 50% inštalovaného výkonu), mimo odberovú špičku TV je požiadavka na vychladenie pod 50 °C